



PRÉSENTATION DES INDICATEURS OBJECTIF N°2

Secrétariat - IIBSN
Maison du département
BP 53 – 79021 Niort Cedex

t. 05 49 06 79 79
f. 05 49 06 77 71

m. contact@sevre-niortaise.fr
s. www.sevre-niortaise.fr


RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL




Stations de mesure de débit et retenues d'eau - Eaux superficielles

Repères

-  Réseau hydrographique
 -  Périmètre du SAGE
 -  Limite départementale
 -  Retenue de barrage
 -  Mesure de débit
- N7121810 Code station



Sources : ©IGN BD Topo®/BD CarthAgE®, AELB.
Réalisation : IIBSN, Janvier 2017.

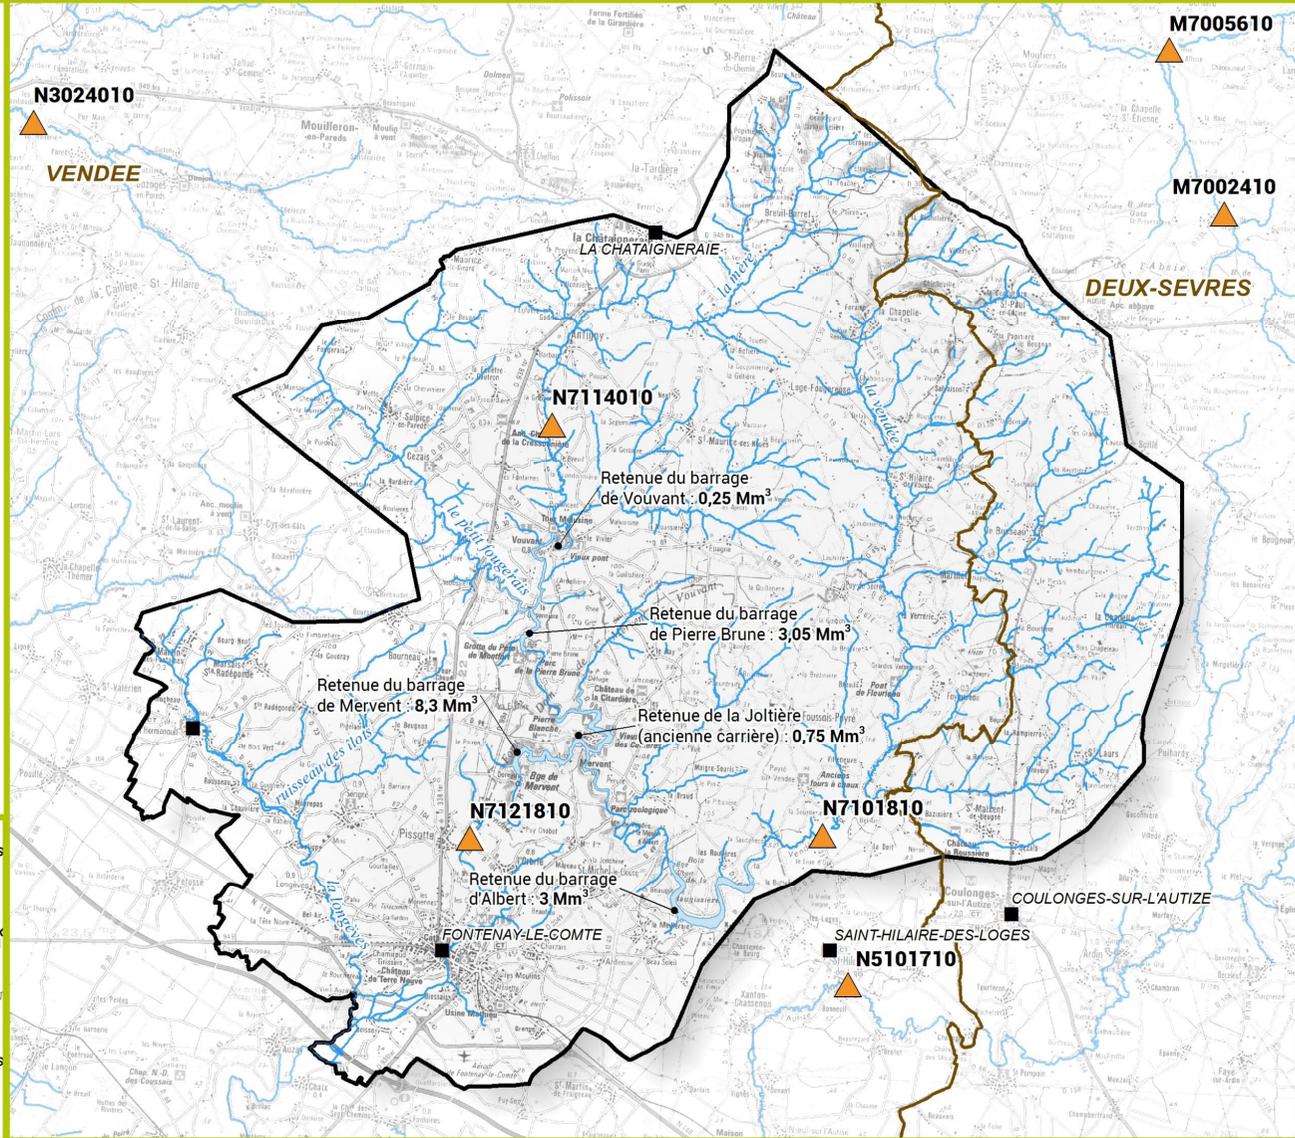

Piézomètres et masses d'eau souterraines

Repères

— Réseau hydrographique

▭ Limite départementale

▭ Périmètre du SAGE

Objectif quantitatif du SDAGE

▨ Bon état 2015


▨ Bon état 2021

★ Piézomètre en service

NB : Les piézomètres de référence pour l'évaluation des masses d'eau souterraines ne sont pas connus.



Sources : ©IGN BD Topo®, AELB, ADES.
Réalisation : IIBSN, Janvier 2017.

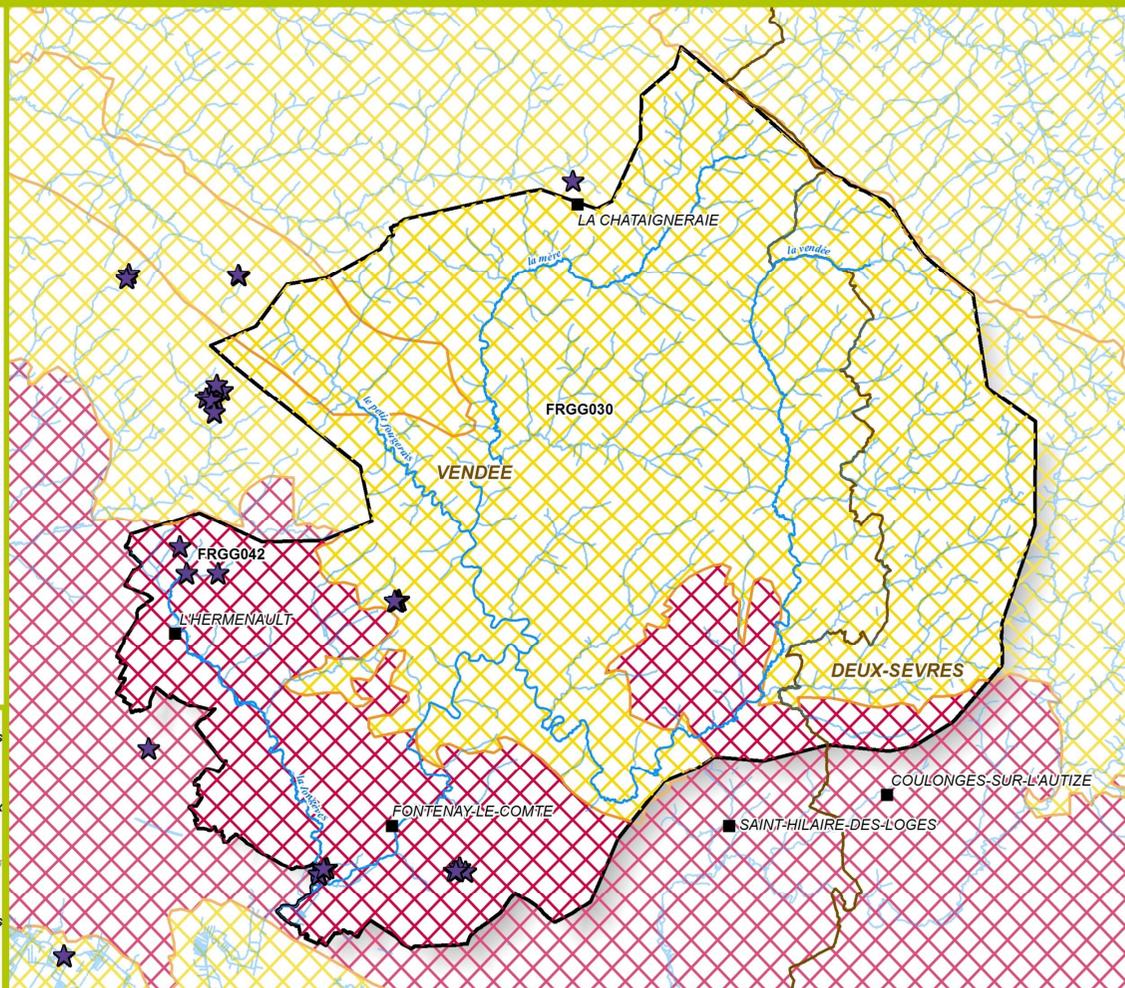


CONTRATS TERRITORIAUX DE GESTION QUANTITATIVE DE L'EAU (CTGQ)

Repères


- Réseau hydrographique
- ▭ Périmètre du SAGE
- ▭ Limite départementale
- ▭ Zone humide du Marais poitevin

Contrat Territorial Gestion Quantitative

- ▨ Sud Vendée



Sources : ©IGN BD Topo®, EPMP.
Réalisation : IIBSN, Mars 2015.

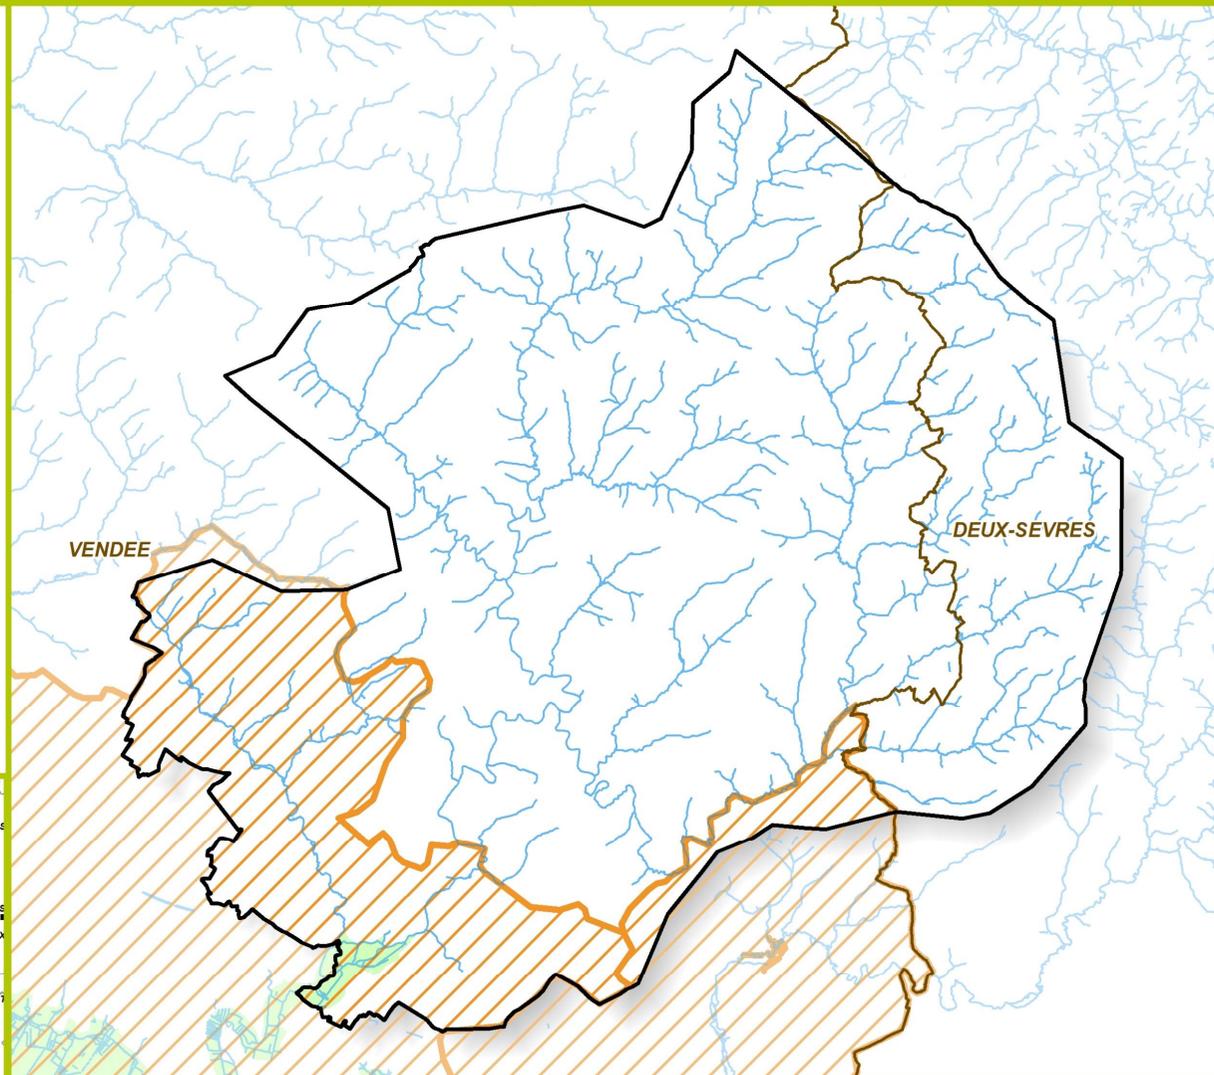

**PROPOSITION D'INDICATEURS
OBJECTIF N°2**



Rappel : évaluation du SAGE approuvé en avril 2011 par arrêté préfectoral

Quelles sont les actions mises en place ? Quel avancement des dispositions validées en 2010 par la CLE ?



Usage agricole : Prélèvements en eaux souterraines déclarés à l'Agence de l'eau et retenues de substitution (en 2014)

Repères

-  Réseau hydrographique
-  Limite départementale
-  Périmètre des SAGE
-  Zone d'alerte nappes Vendée

Volume 2014


-  Inférieur à 25 000 m³
-  De 25 000 à 50 000 m³
-  De 50 000 à 75 000 m³
-  Supérieur à 75 000 m³
-  Prélèvement nul pour l'année donnée

Réserve de substitution

-  En exploitation
-  Projet



Sources : ©IGN BD Topo®, AELB, Maîtres d'ouvrage, EPMP.
Réalisation : IIBSN, février 2017.

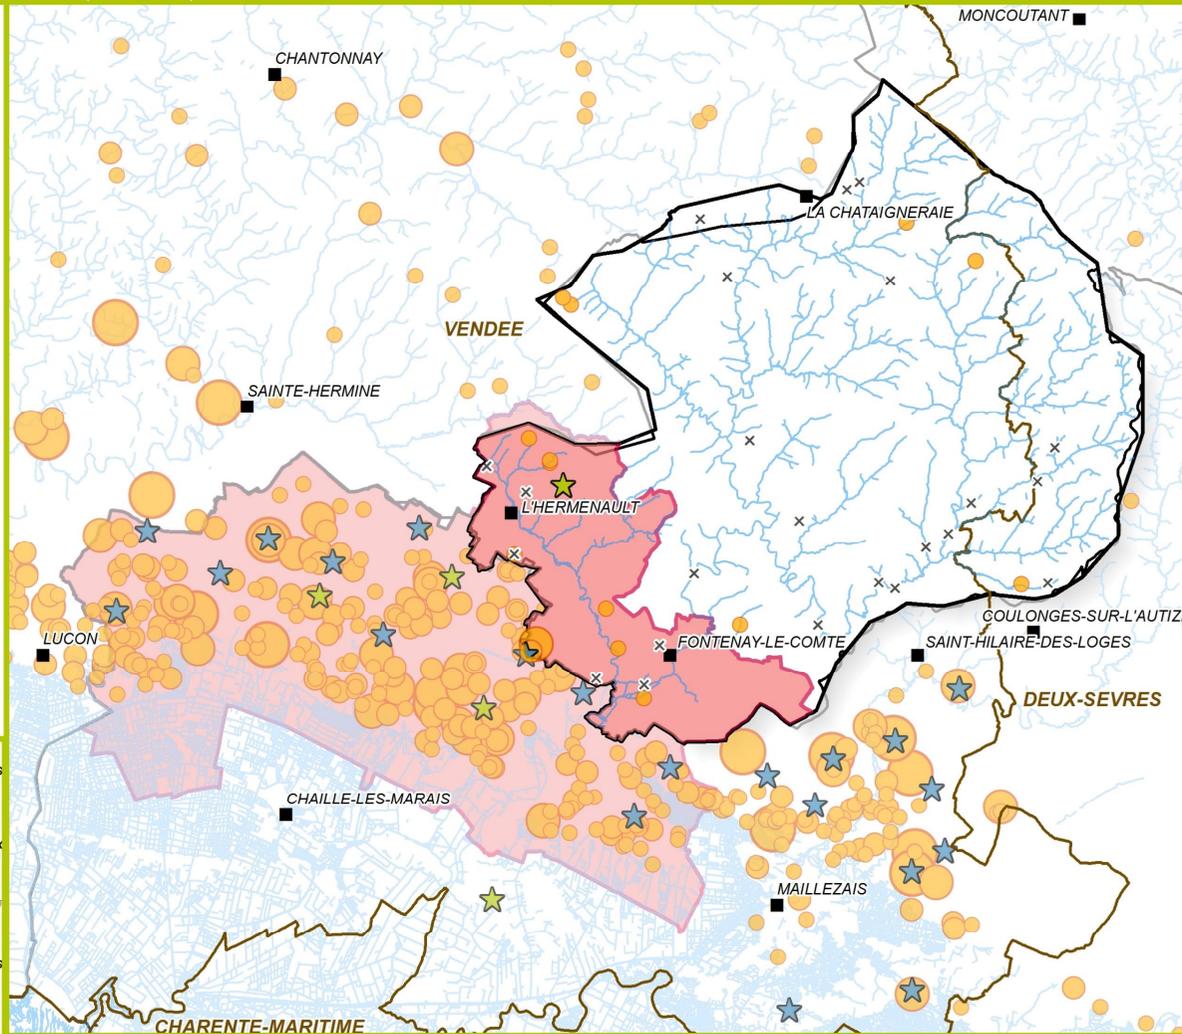


Piézomètres et respect des piézométries de crise

Repères


- Réseau hydrographique
- Limite départementale
- Périètre des SAGE
- Bassin versant de la Longèves
- Zone d'alerte nappes Vendée

Piézomètre

- Référence SAGE Vendée
- + Autre piézomètre
- SDAGE 2016-2021 (repris dans l'arrêté cadre sécheresse) - Mesure 7C-4




Sources : ©IGN BD Topo®, AELB, EPMP.
Réalisation : IBSN, Juillet 2016.

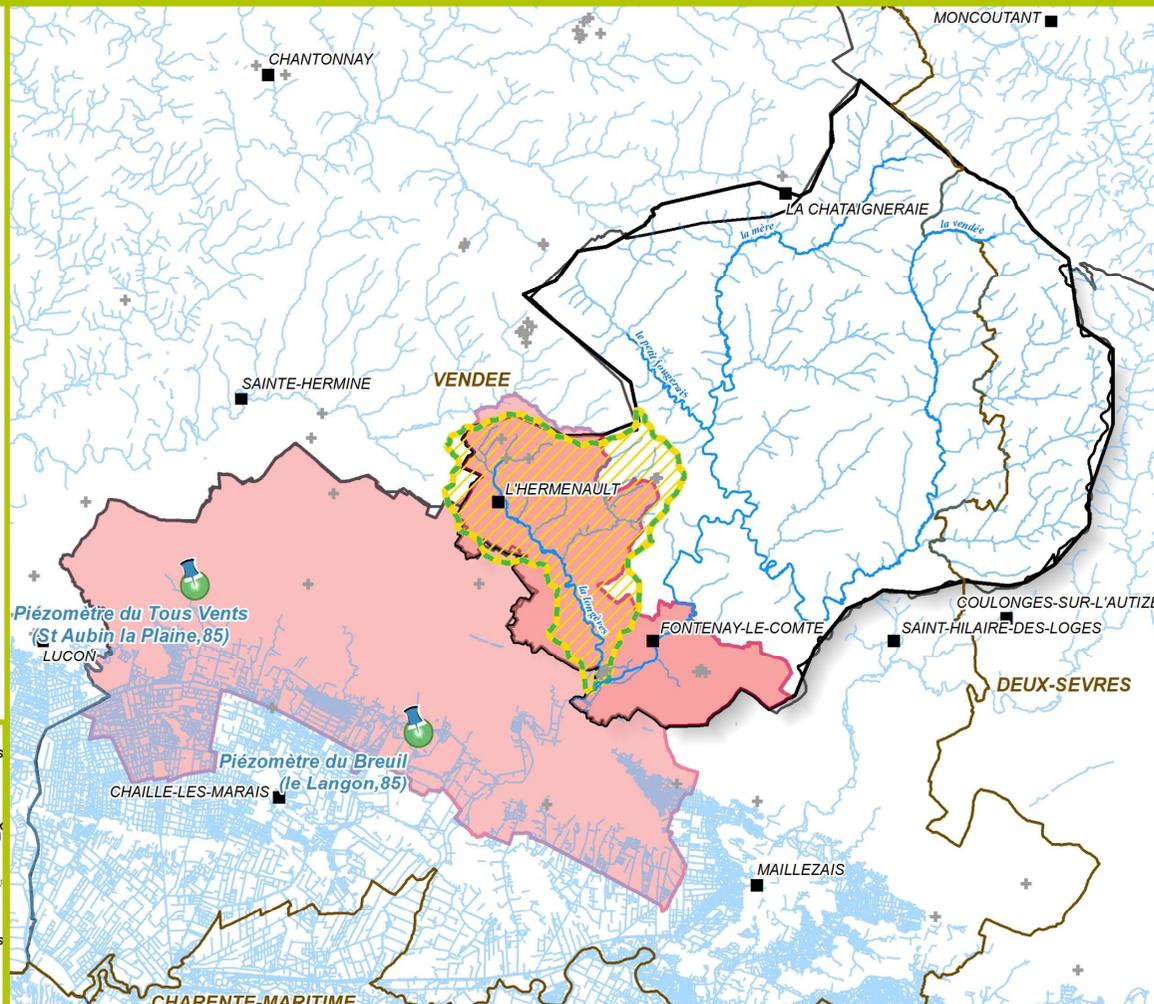


Zones d'alertes des eaux superficielles

Repères

-  Périimètre du SAGE
-  Limite départementale
-  Réseau hydrographique



Sources : ©IGN BD Topo®, EPMP
Réalisation : IIBSN, Septembre 2014.

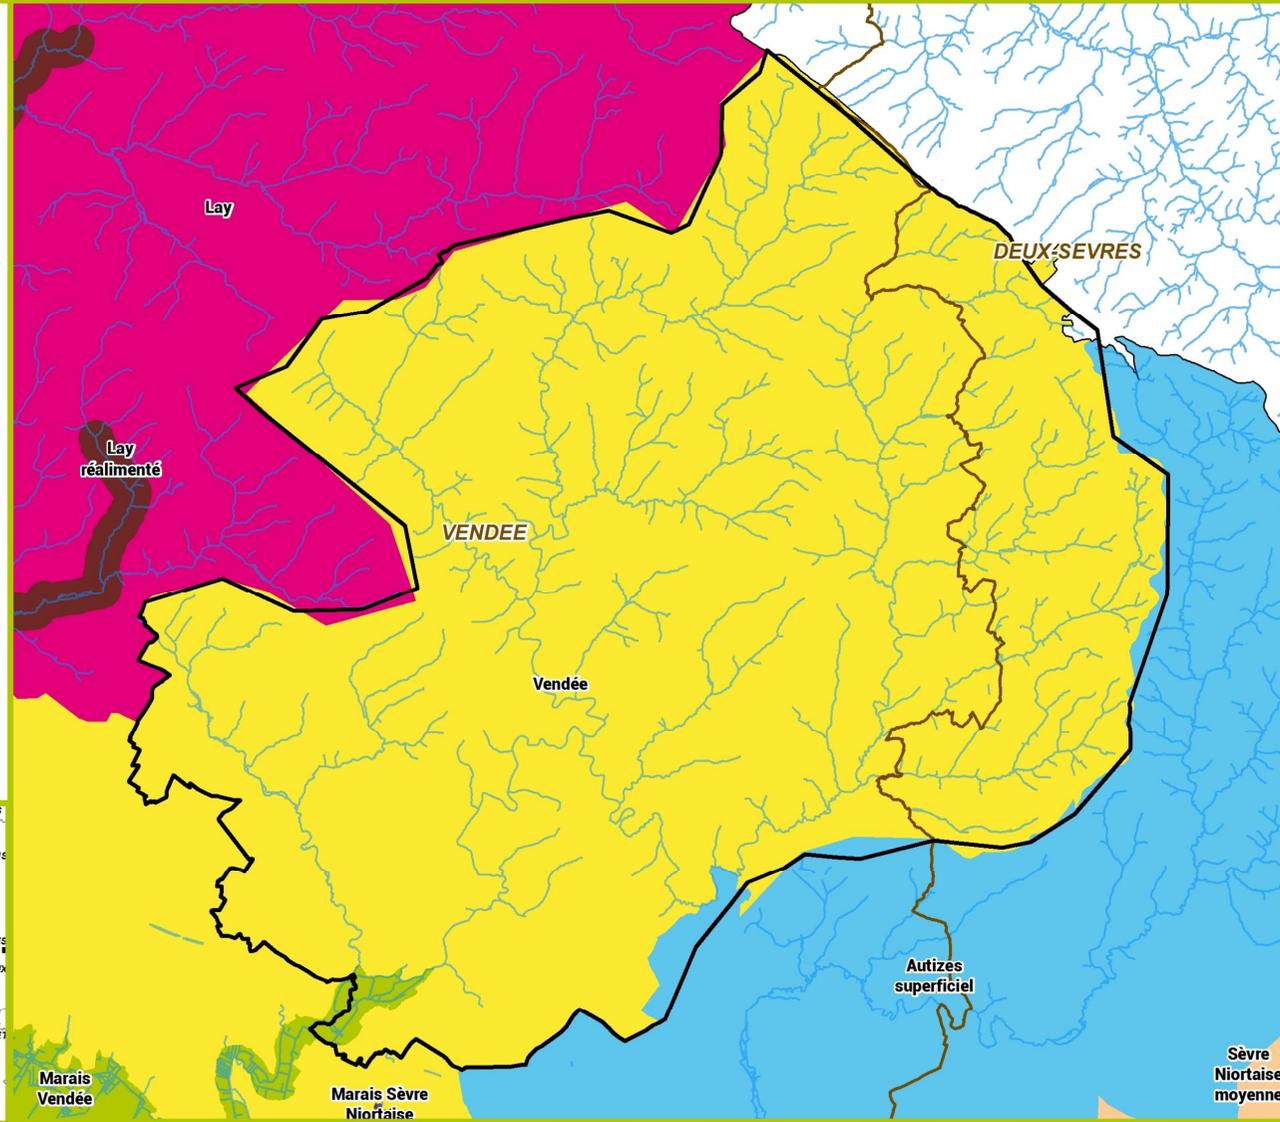

Réflexion à venir :

- “ Intégration nouveau SDAGE
- “ Révision du SAGE
- “ Nouvelles orientations à définir par la CLE: DMB, volumes prelevables....

