




LES PLANS DE GESTION DES ETIAGES SUR LE BASSIN ADOUR-GARONNE

OBJECTIFS DU PGE

- Parvenir à une gestion adaptée et équilibrée des prélèvements et de la ressource
- Garantir avec une certaine marge de tolérance les débits objectifs d 'étiage (DOE) définis par le SDAGE aux points nodaux du bassin




ETAT D'AVANCEMENT DES PLANS DE GESTION DES ETIAGES


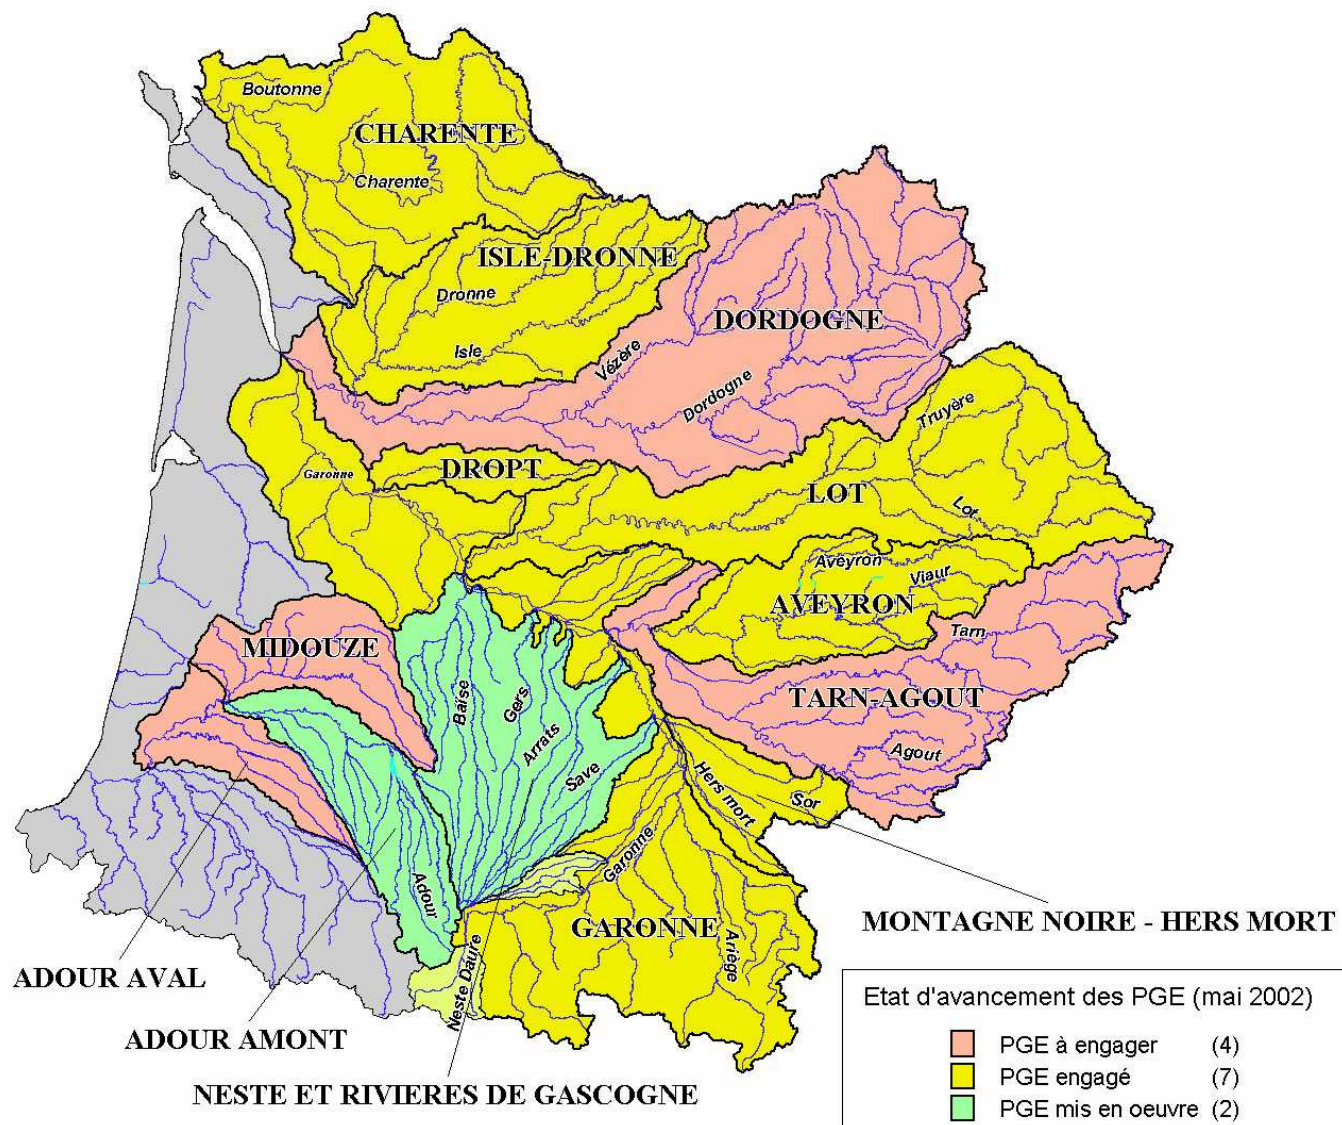




Débits d'Objectif d'Etiage (DOE) et Débits de Crise (DCR)

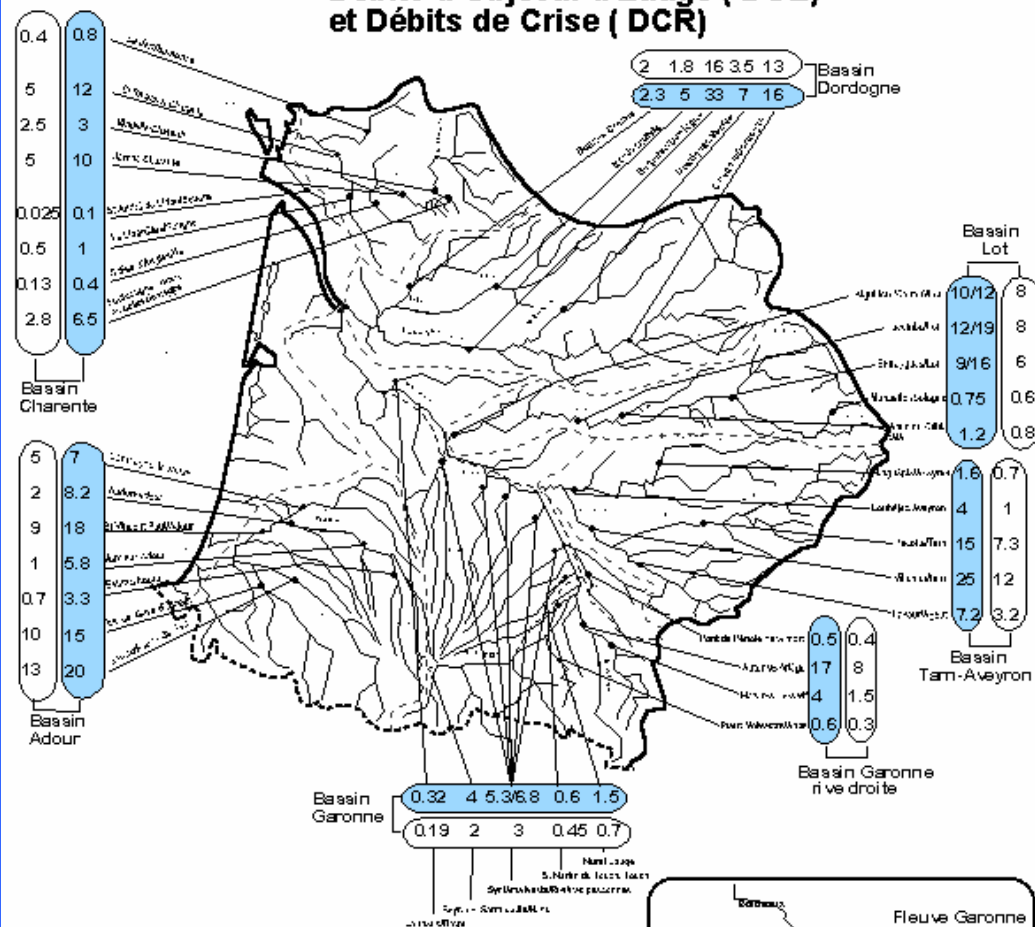


Légende :

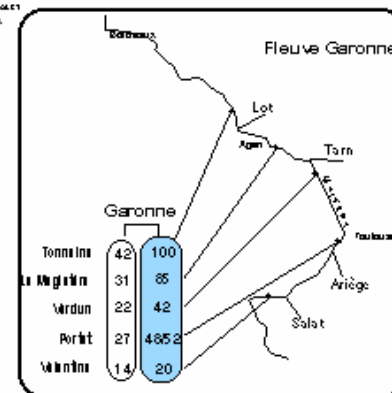



Situation des débits d'été (VCN10) en regard des DOE du SDAGE (Constat sur la période 1990-2000)

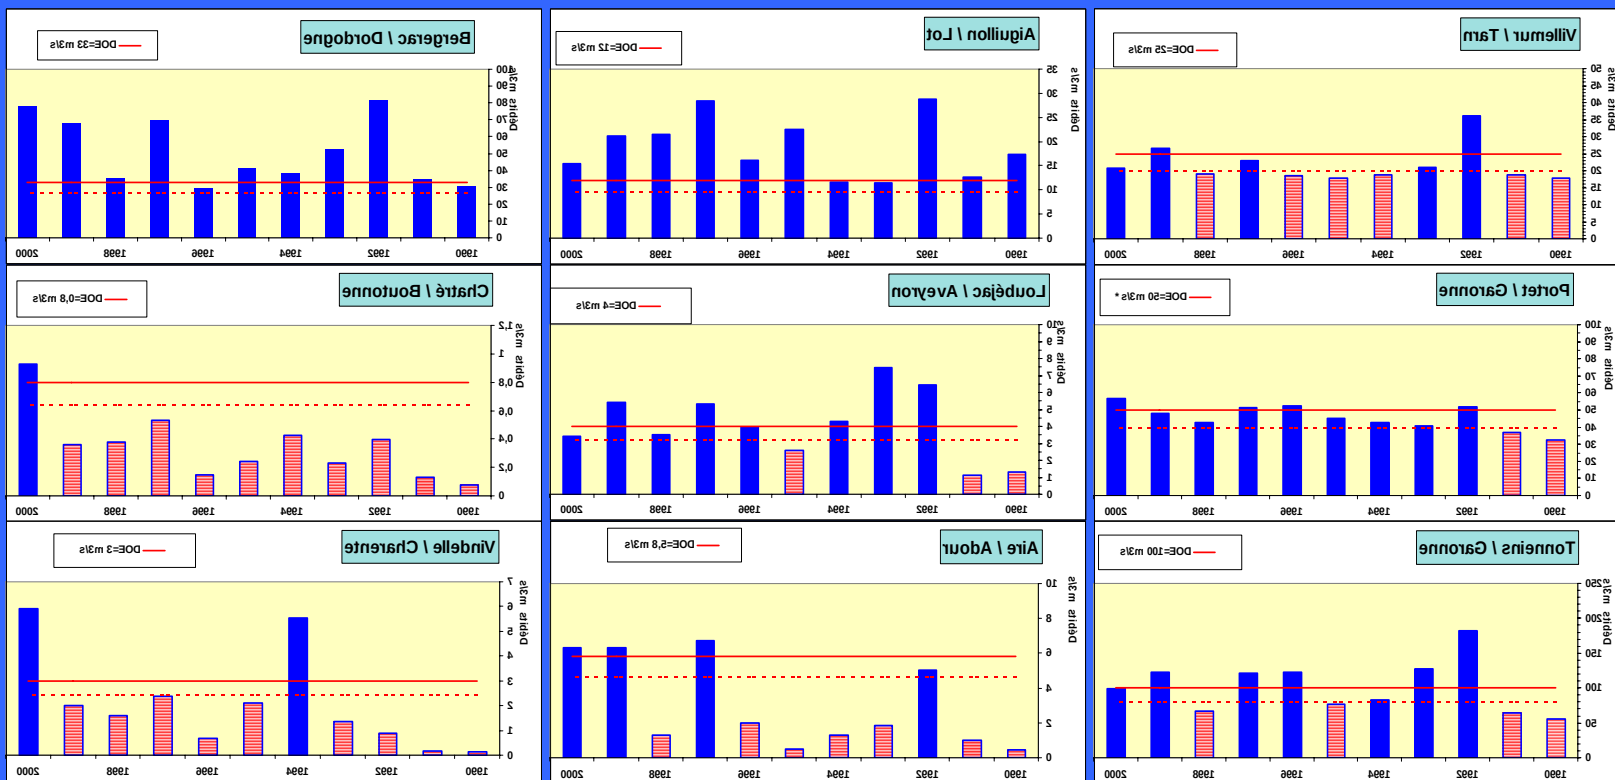

DOE

80% du DOE



année sans défaillance: le VCN10 est supérieur ou égal à 80% du DOE



année défaillante: le VCN10 est inférieur à 80% du DOE



LES PLANS DE GESTION DES ETIAGES

Le P.G.E fixe les règles de partage de la ressource à l'été, en situation normale et en crise, ainsi que les moyens de contrôle.



Procédure d'élaboration des PGE

- Organisation -

ORGANISATION DE L'ETUDE:

- Maître d'ouvrage d'étude du PGE (EPTB, Institution, Syndicat Mixte, Etat...)
- Constitution du Comité d'élaboration
- Plan d'action (périmètre du PGE, phasage...)

COMPOSITION DU COMITE D'ELABORATION DU PGE :

Commission d'élaboration


- Maître d'ouvrage
- Etat (et ses établissements publics locaux)
- Elus (collectivités et établissements publics locaux)
- Usagers (organisations professionnelles, associations ...)

Groupe technique d'élaboration

- Maître d'ouvrage
- MISE
- DIREN
- Agence de l'Eau



Procédure d'élaboration des PGE - Concertation-

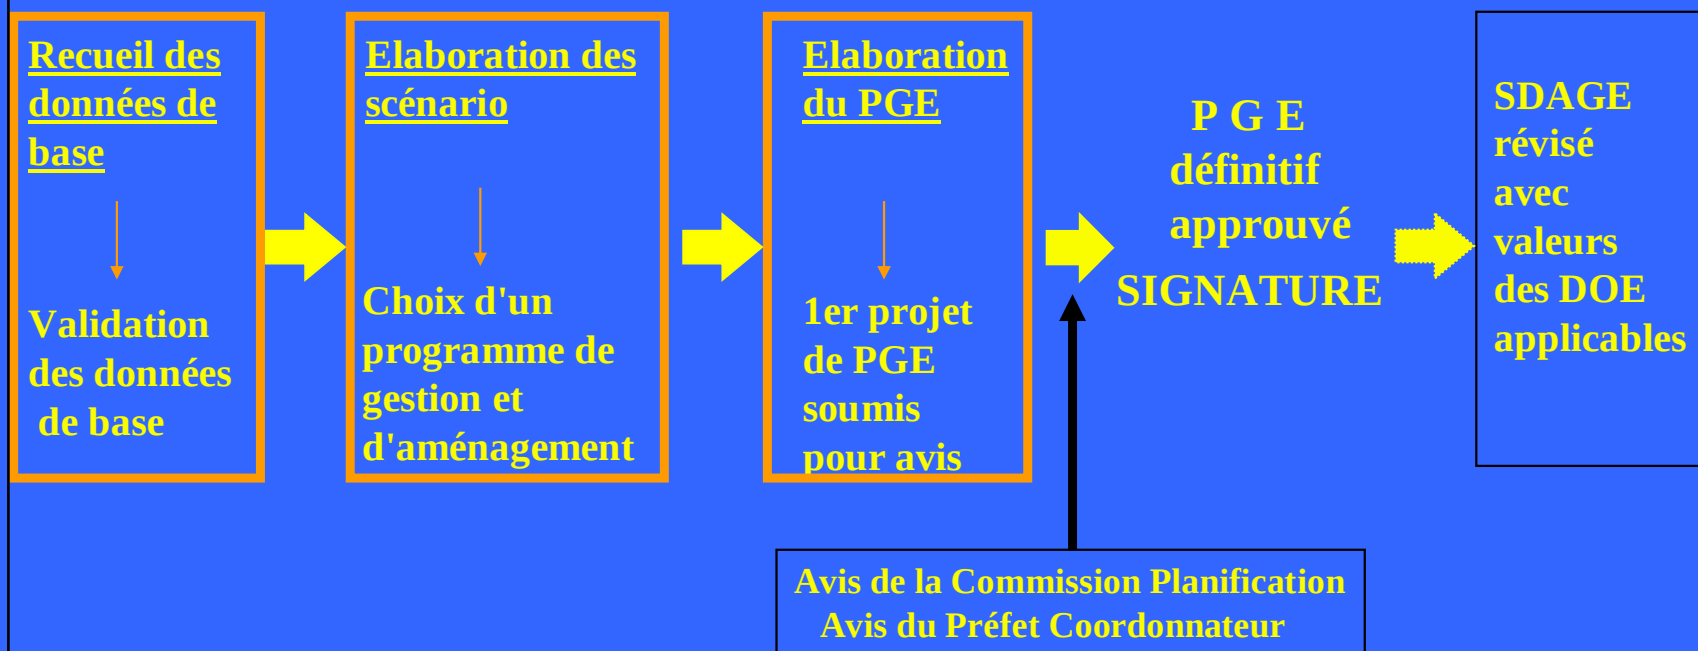



Les mesures préconisées par les PGE

- Généralisation des mesures de bonne gestion et d'économie d'eau
- Gestion collective des prélèvements et des ressources (quotas, compteurs, coût, tarification...).
- Valorisation des ressources existantes
- Recherche d'accords de destockage avec EDF
- Eventuellement création de nouvelles réserves



Exemple de mesures d'économie d'eau et de bonnes pratiques

- Mise en place de compteurs volumétriques, quotas, tarification, ...
- Conseil à l'irrigation
- Investissement en matériels qui permettent les économies en eau
- Campagnes type IRRIMIEUX



Exemple de PGE

propositions du PGE Garonne-Ariège

- bassin de 19 136 km², 2 000 000 habitants, ...
- confirmation des DOE du SDAGE, 2 points sup.
- irrigation rivière et nappe 75 500 ha
- plafonnement des prélèvements à 166 Mm³
- économies en eau 30 Mm³ dont 17 Mm³ agriculture
- option 1 : destockage EDF 60 Mm³ sans Charlas
- option 2 : destockage EDF 32 Mm³ avec Charlas