






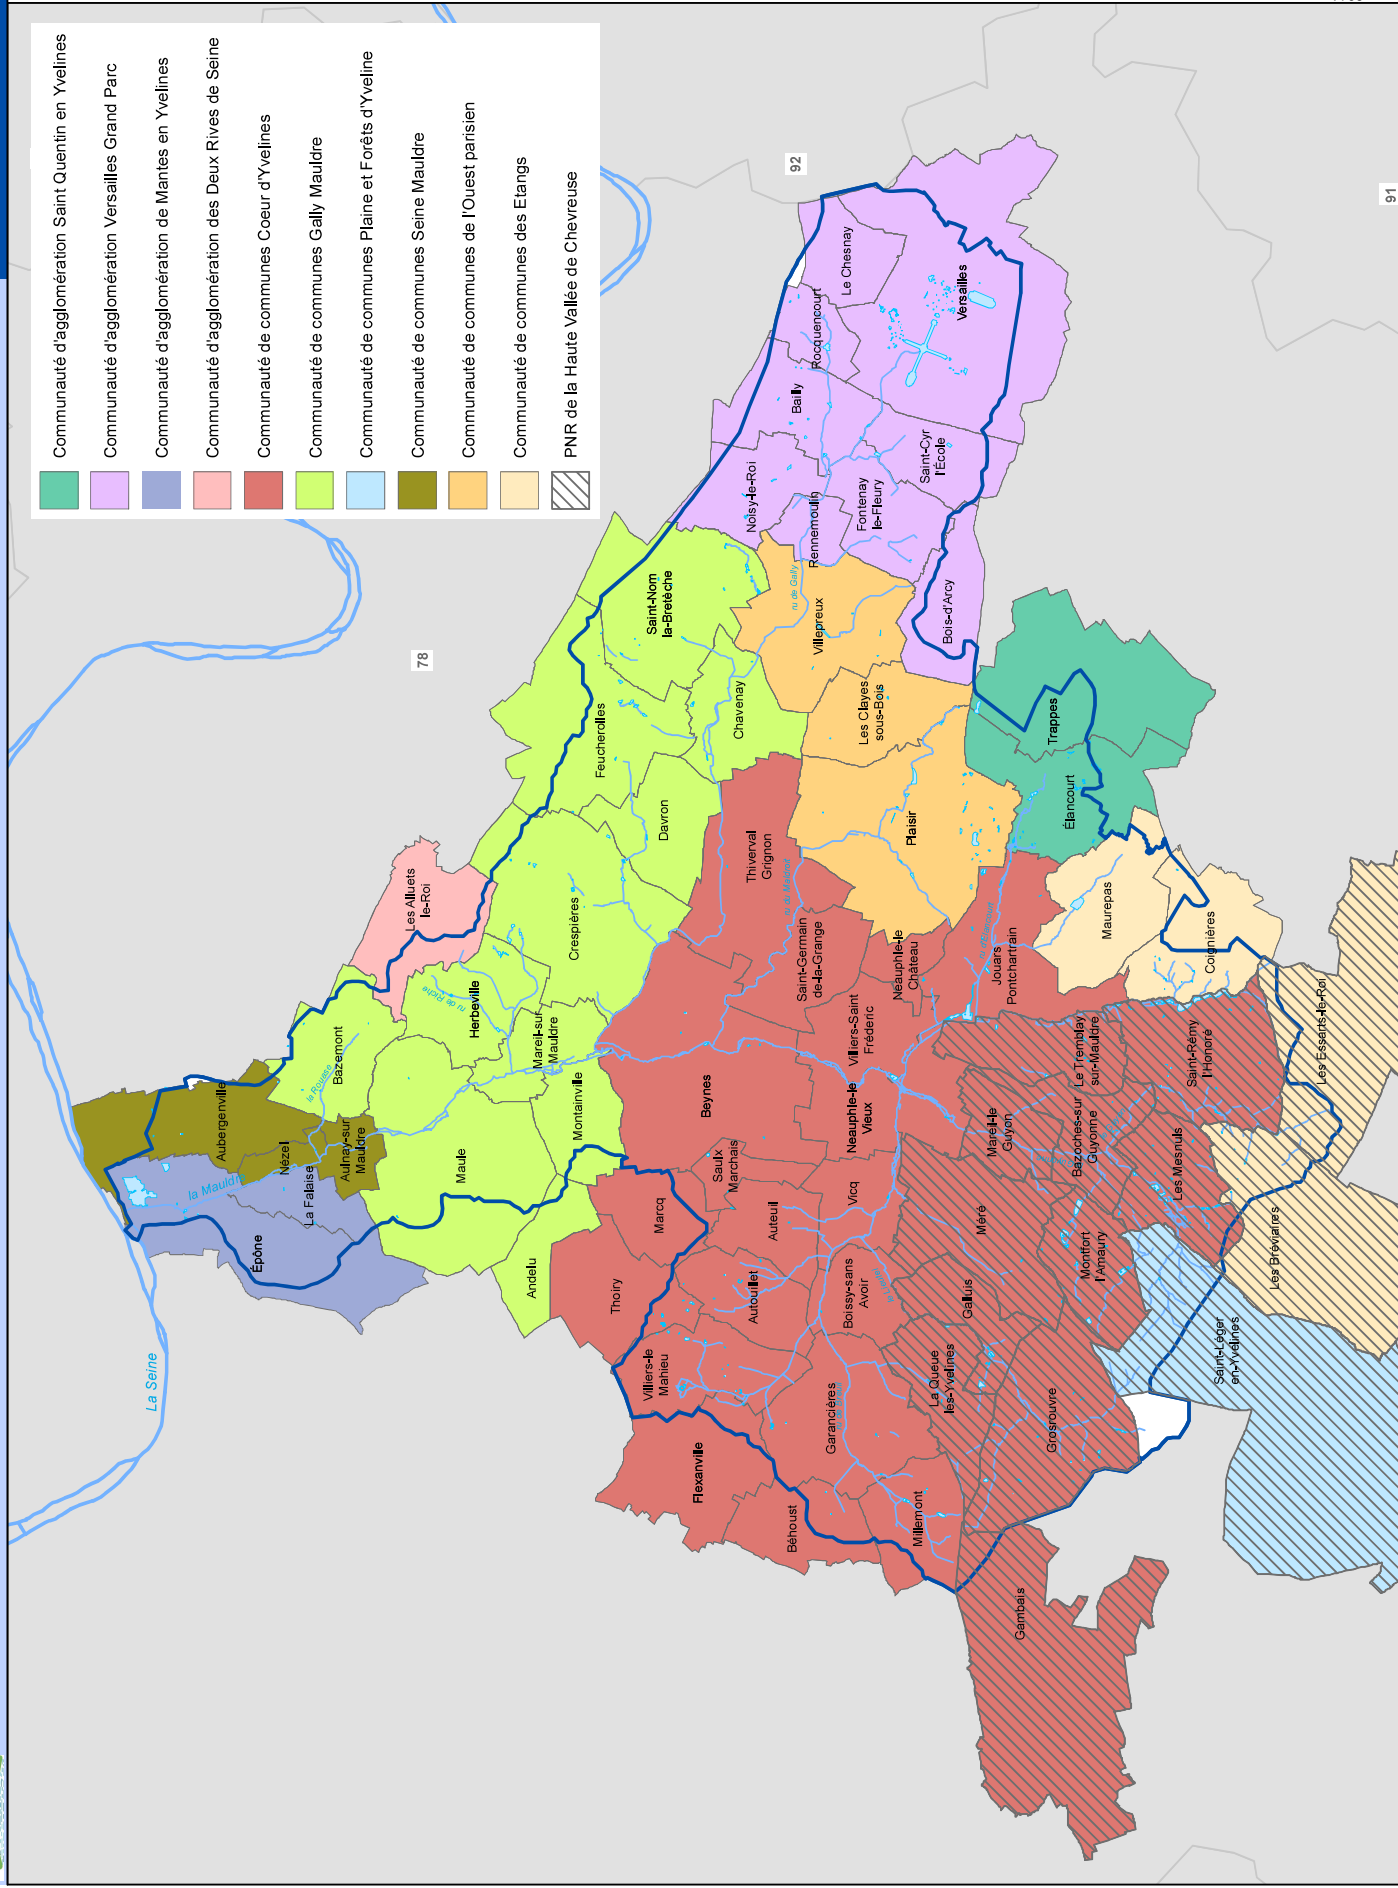

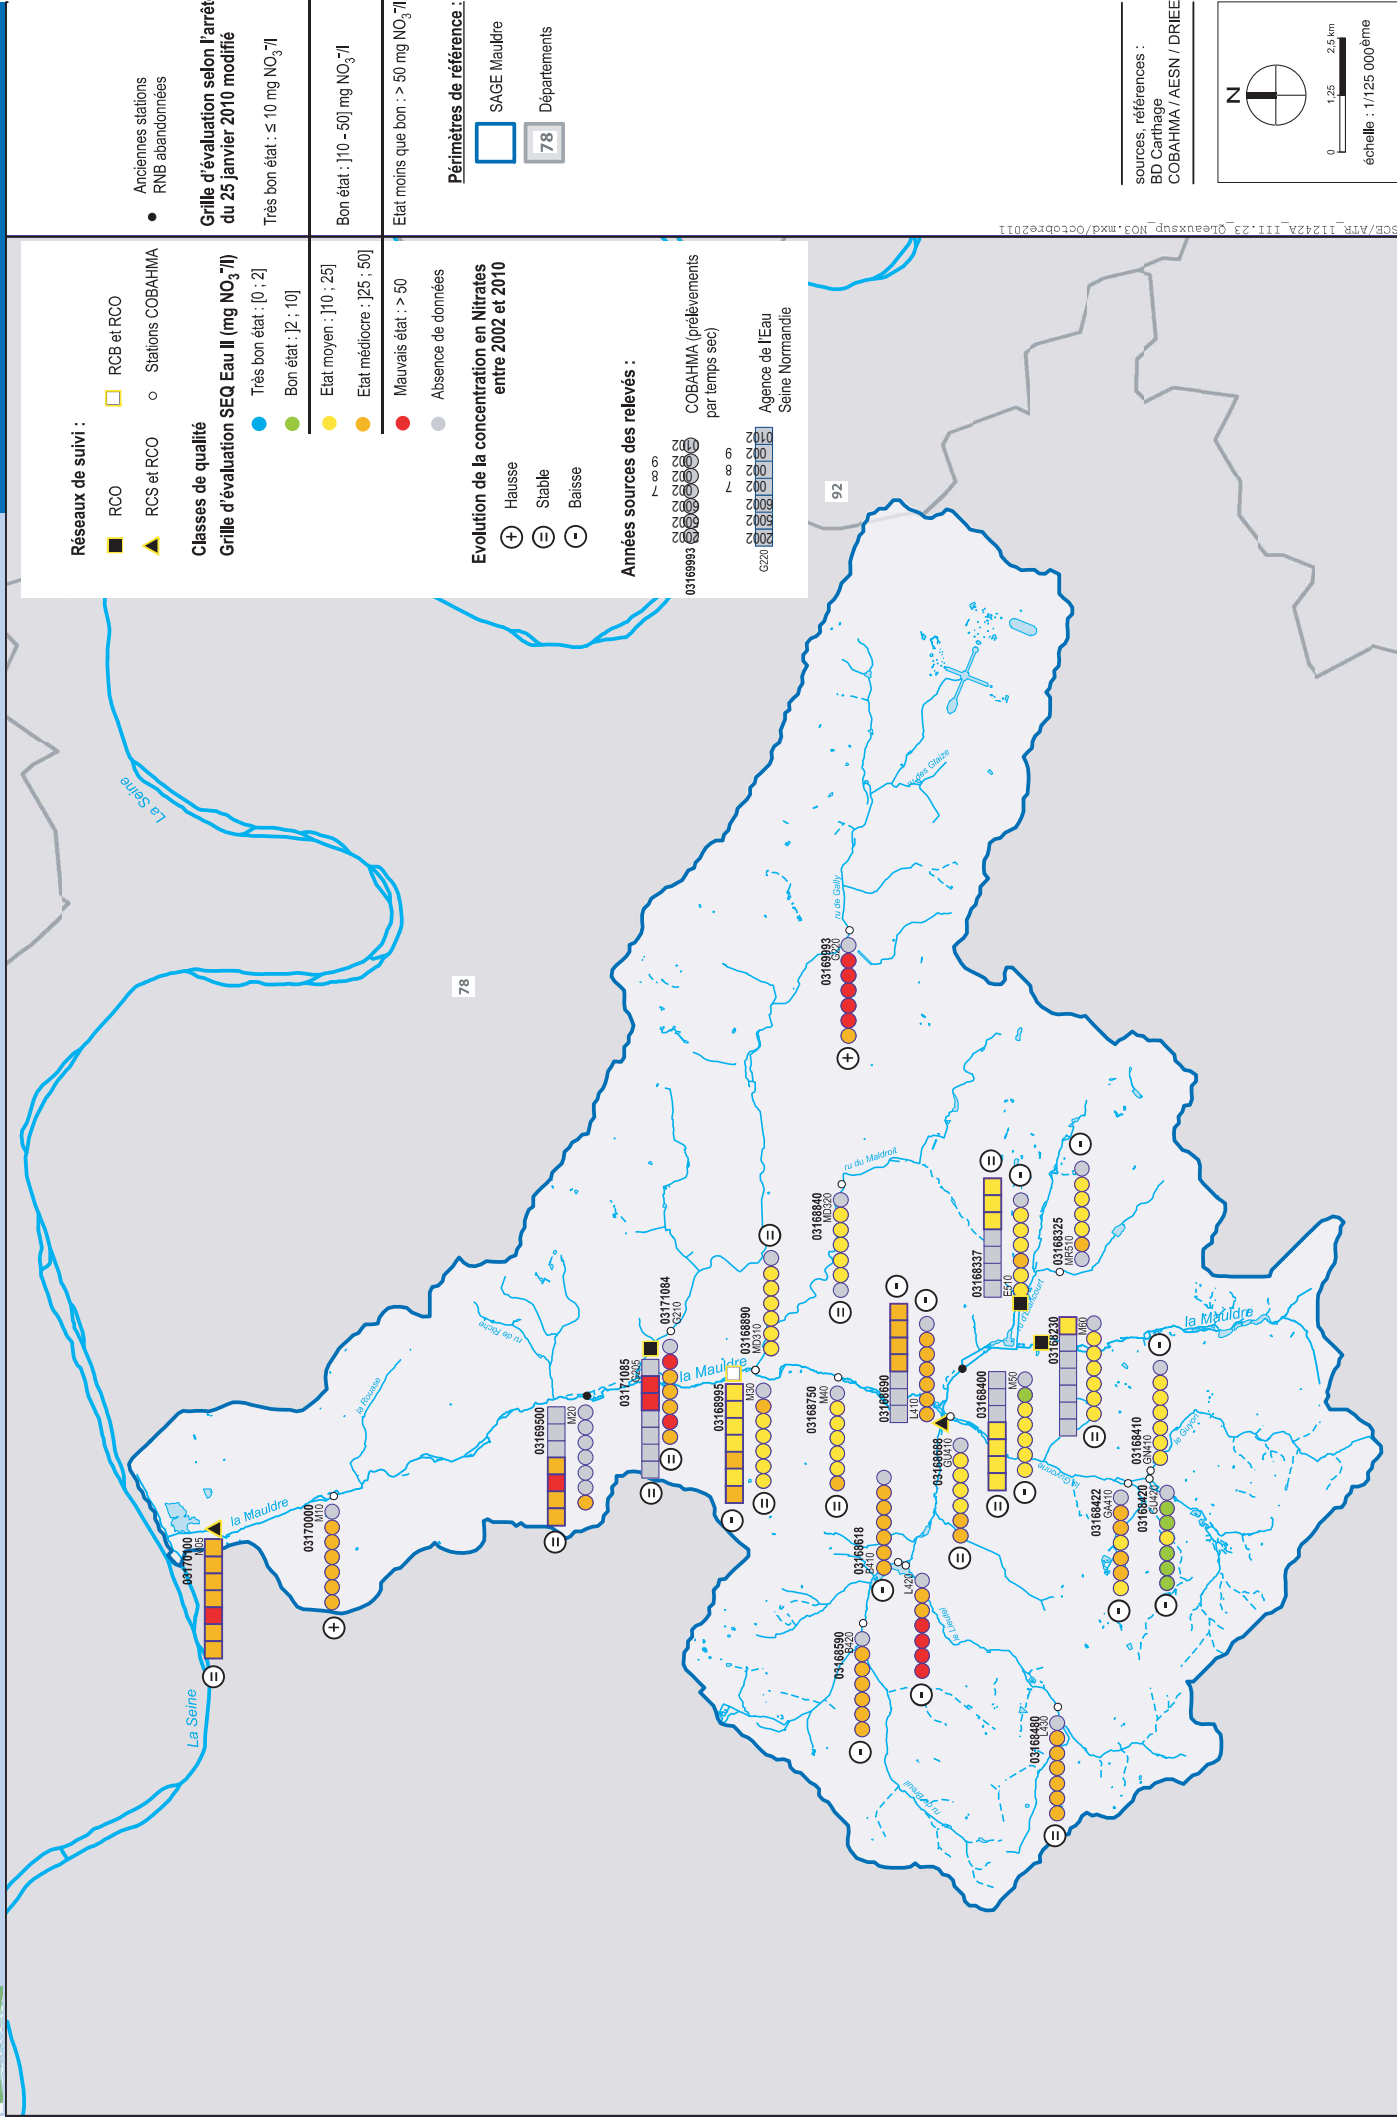


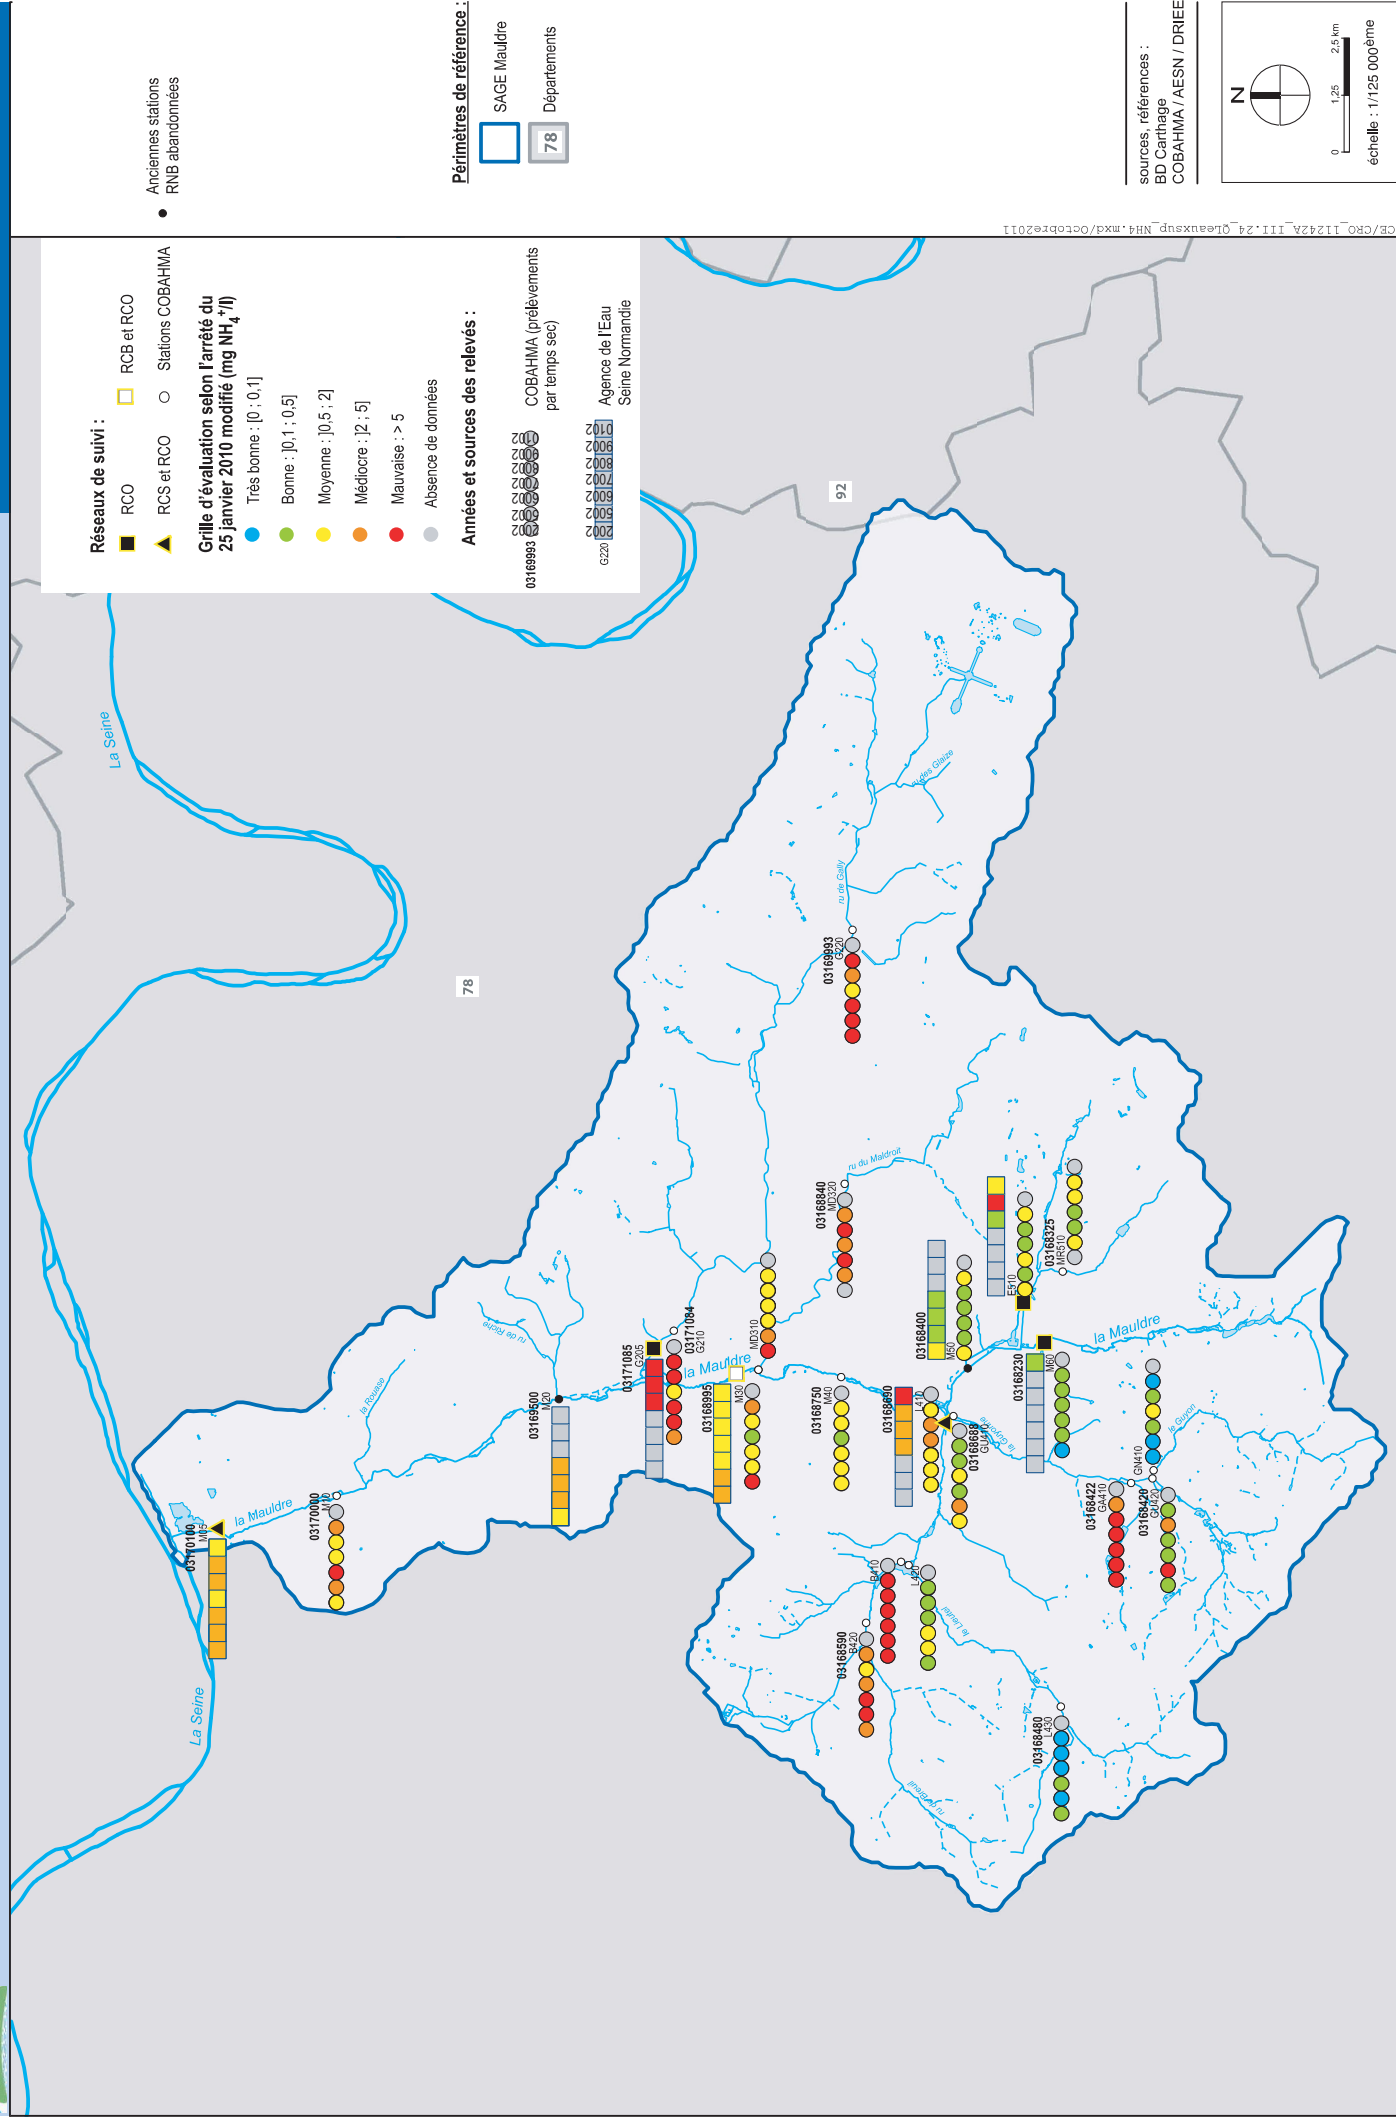

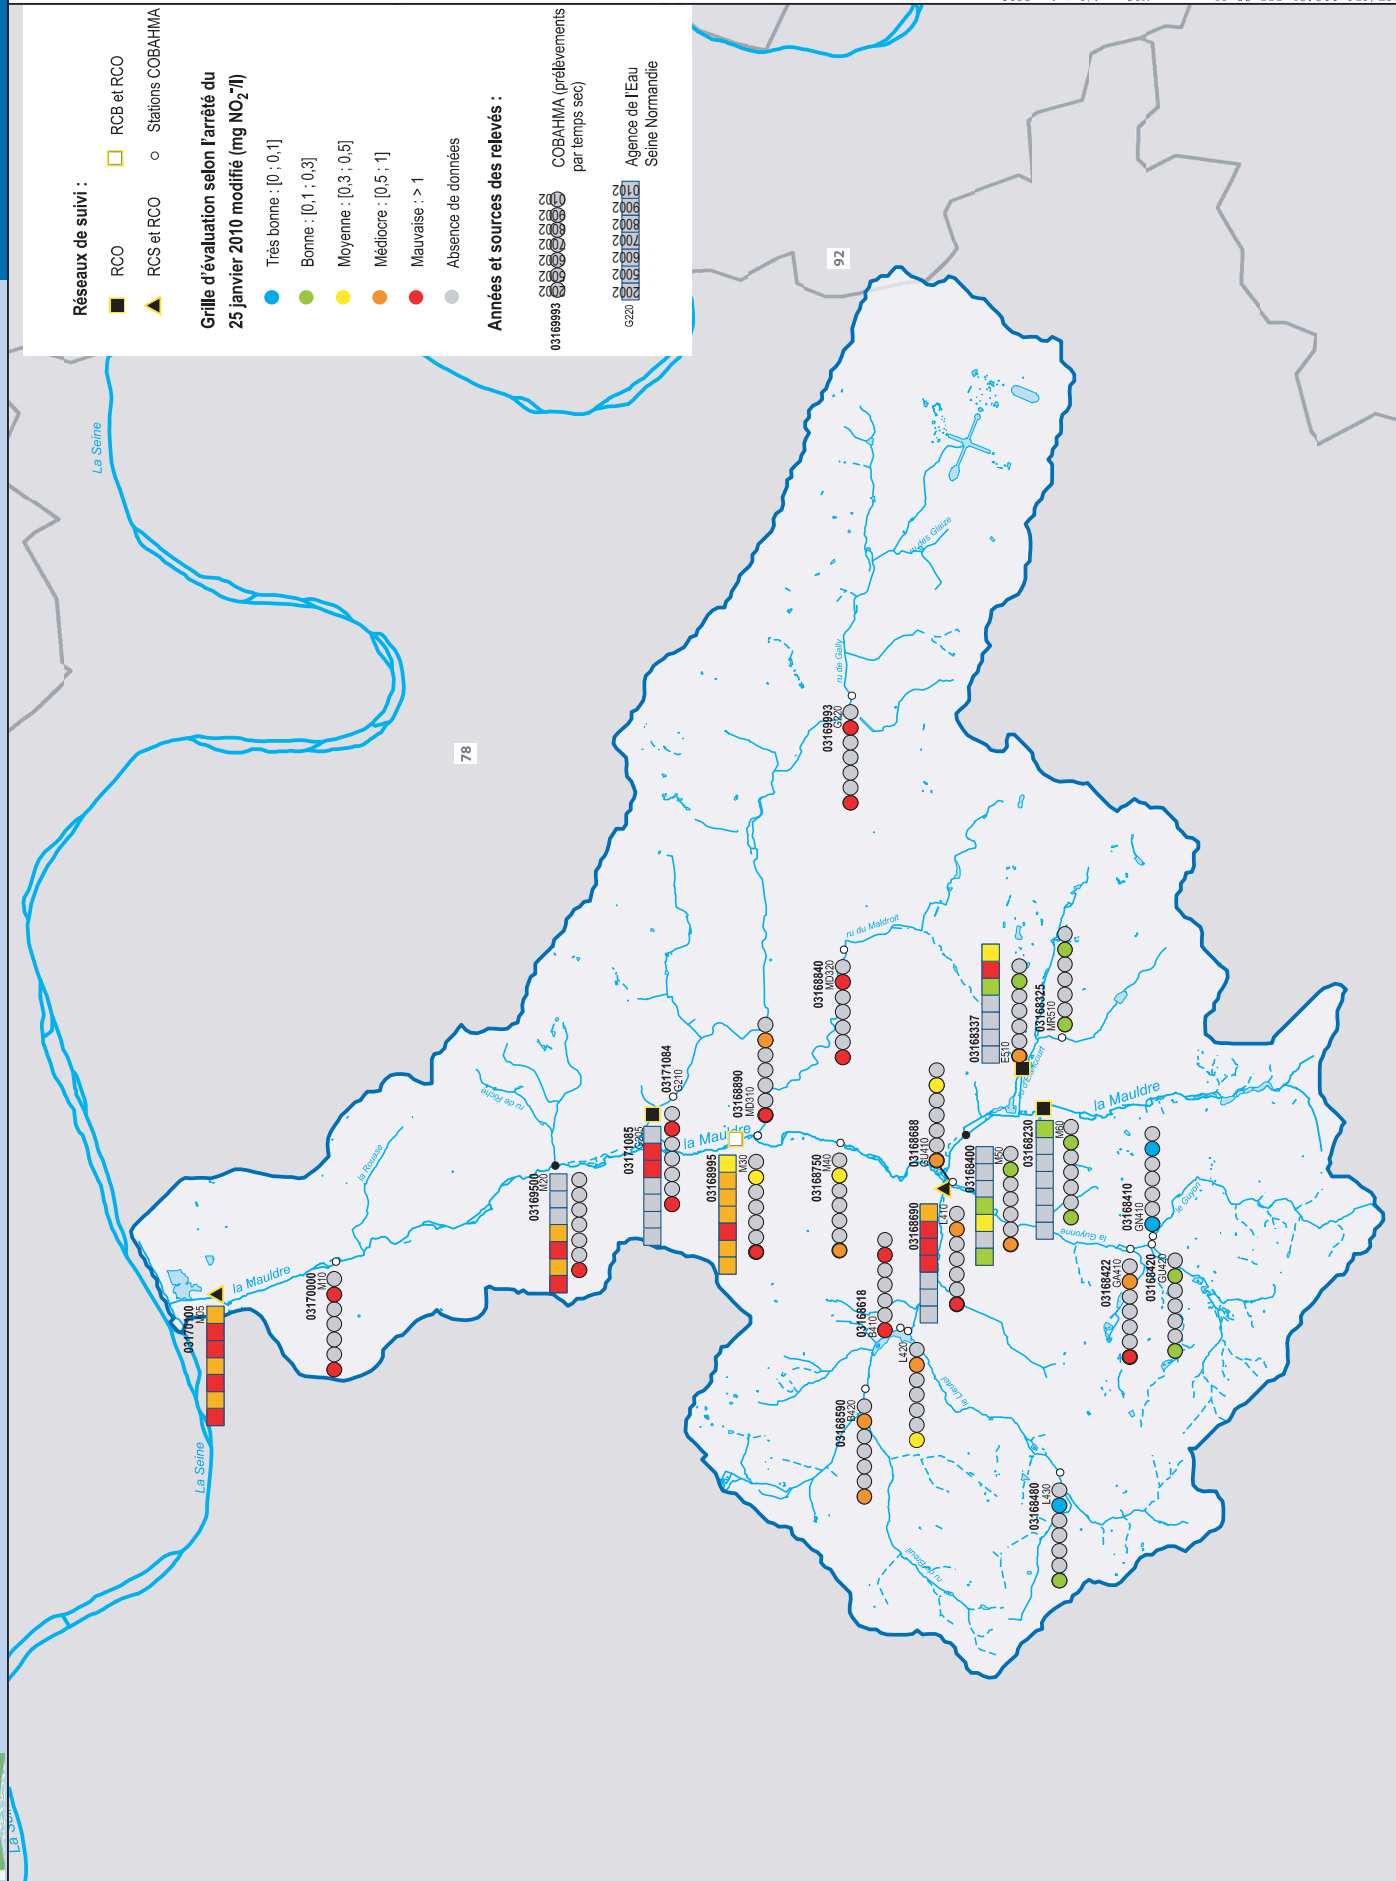


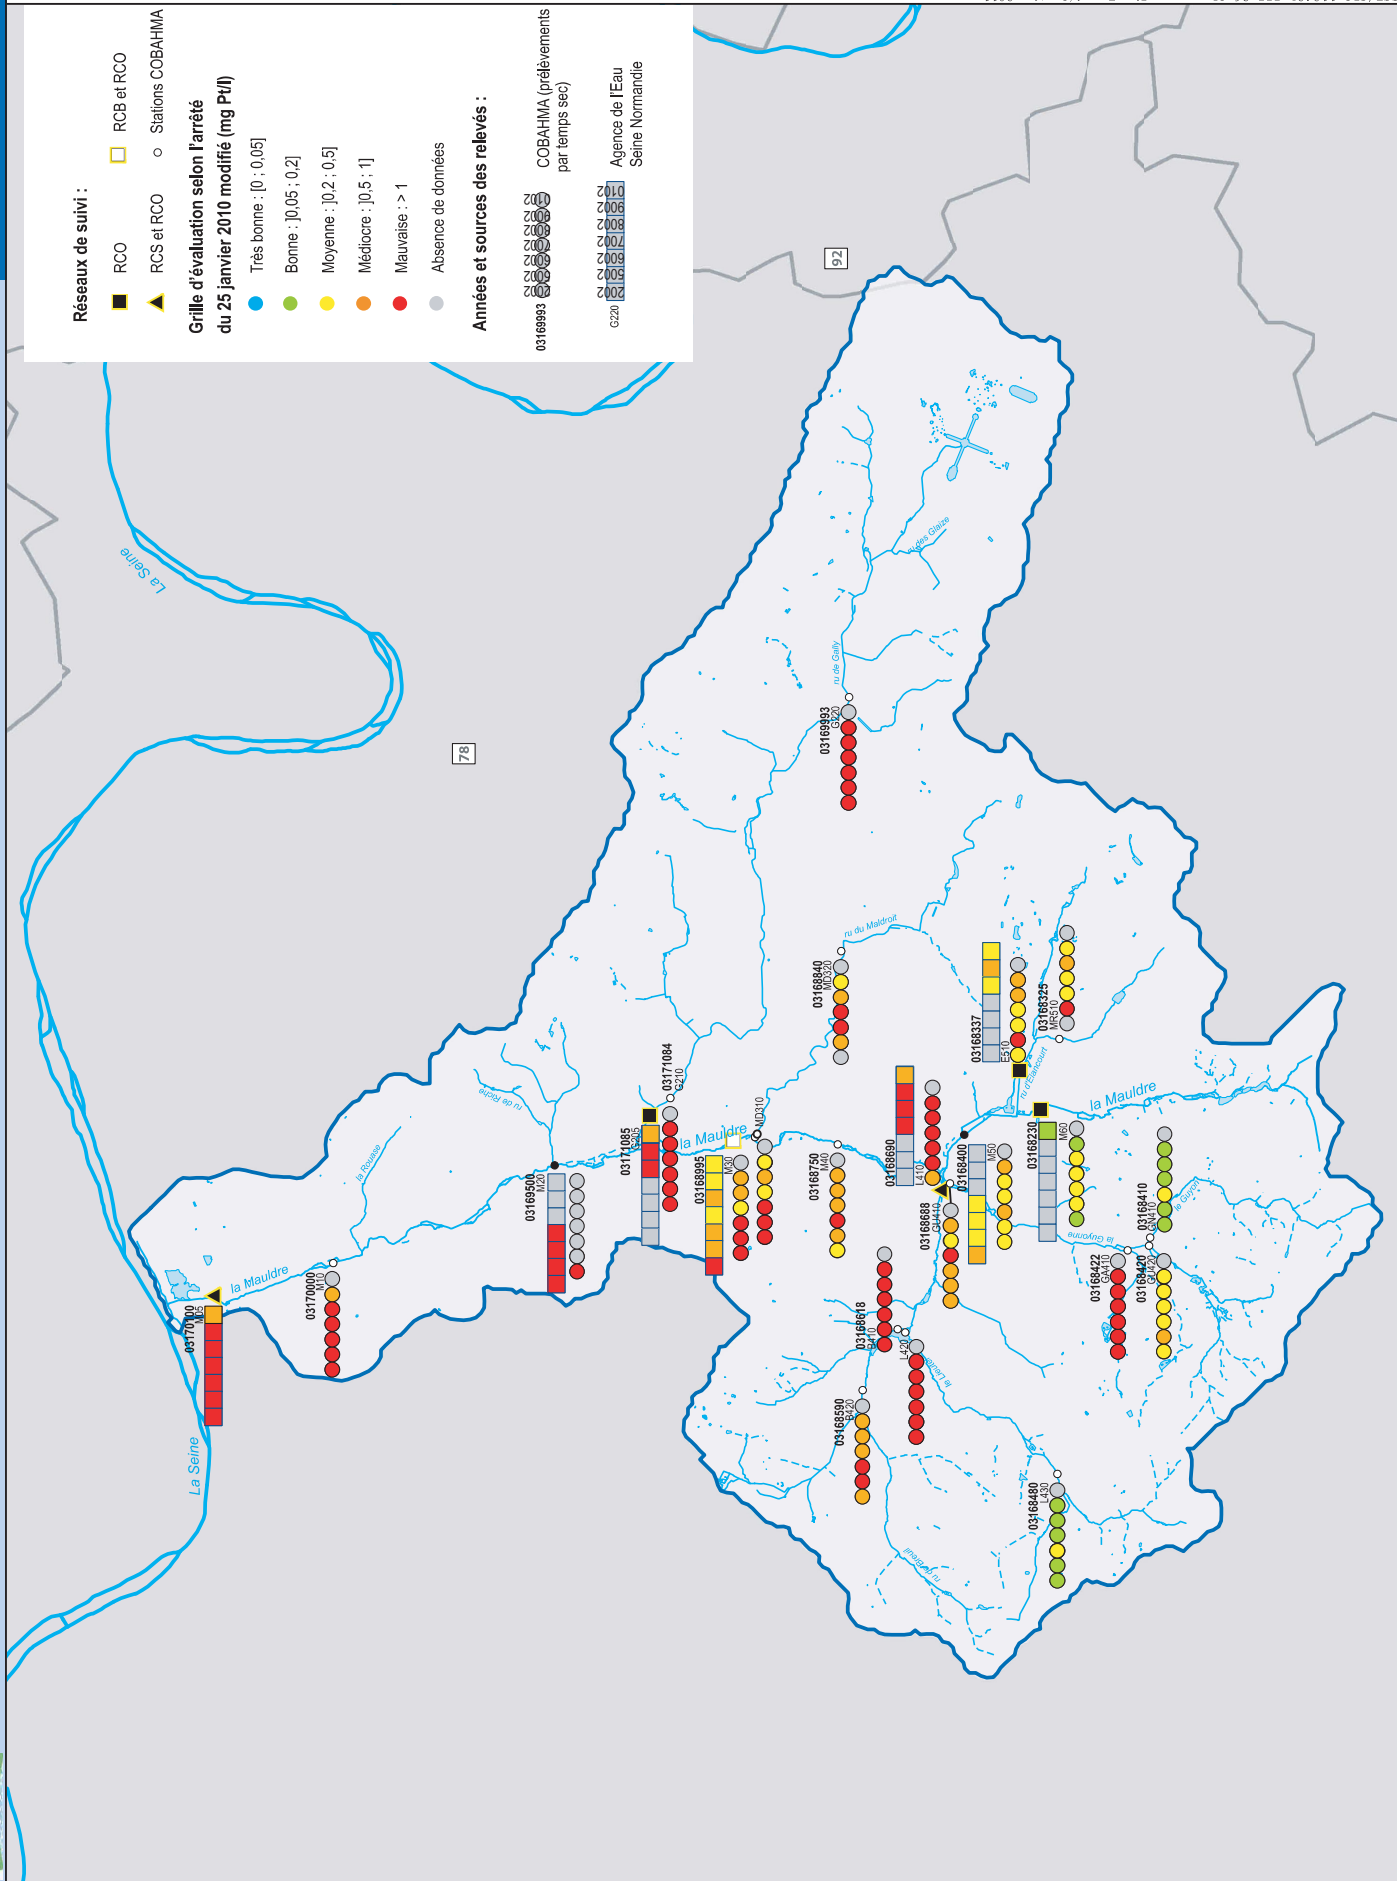


SCE/CRO_11242A_111_26_0Leauxsup_Post.mxd/0octbre2011

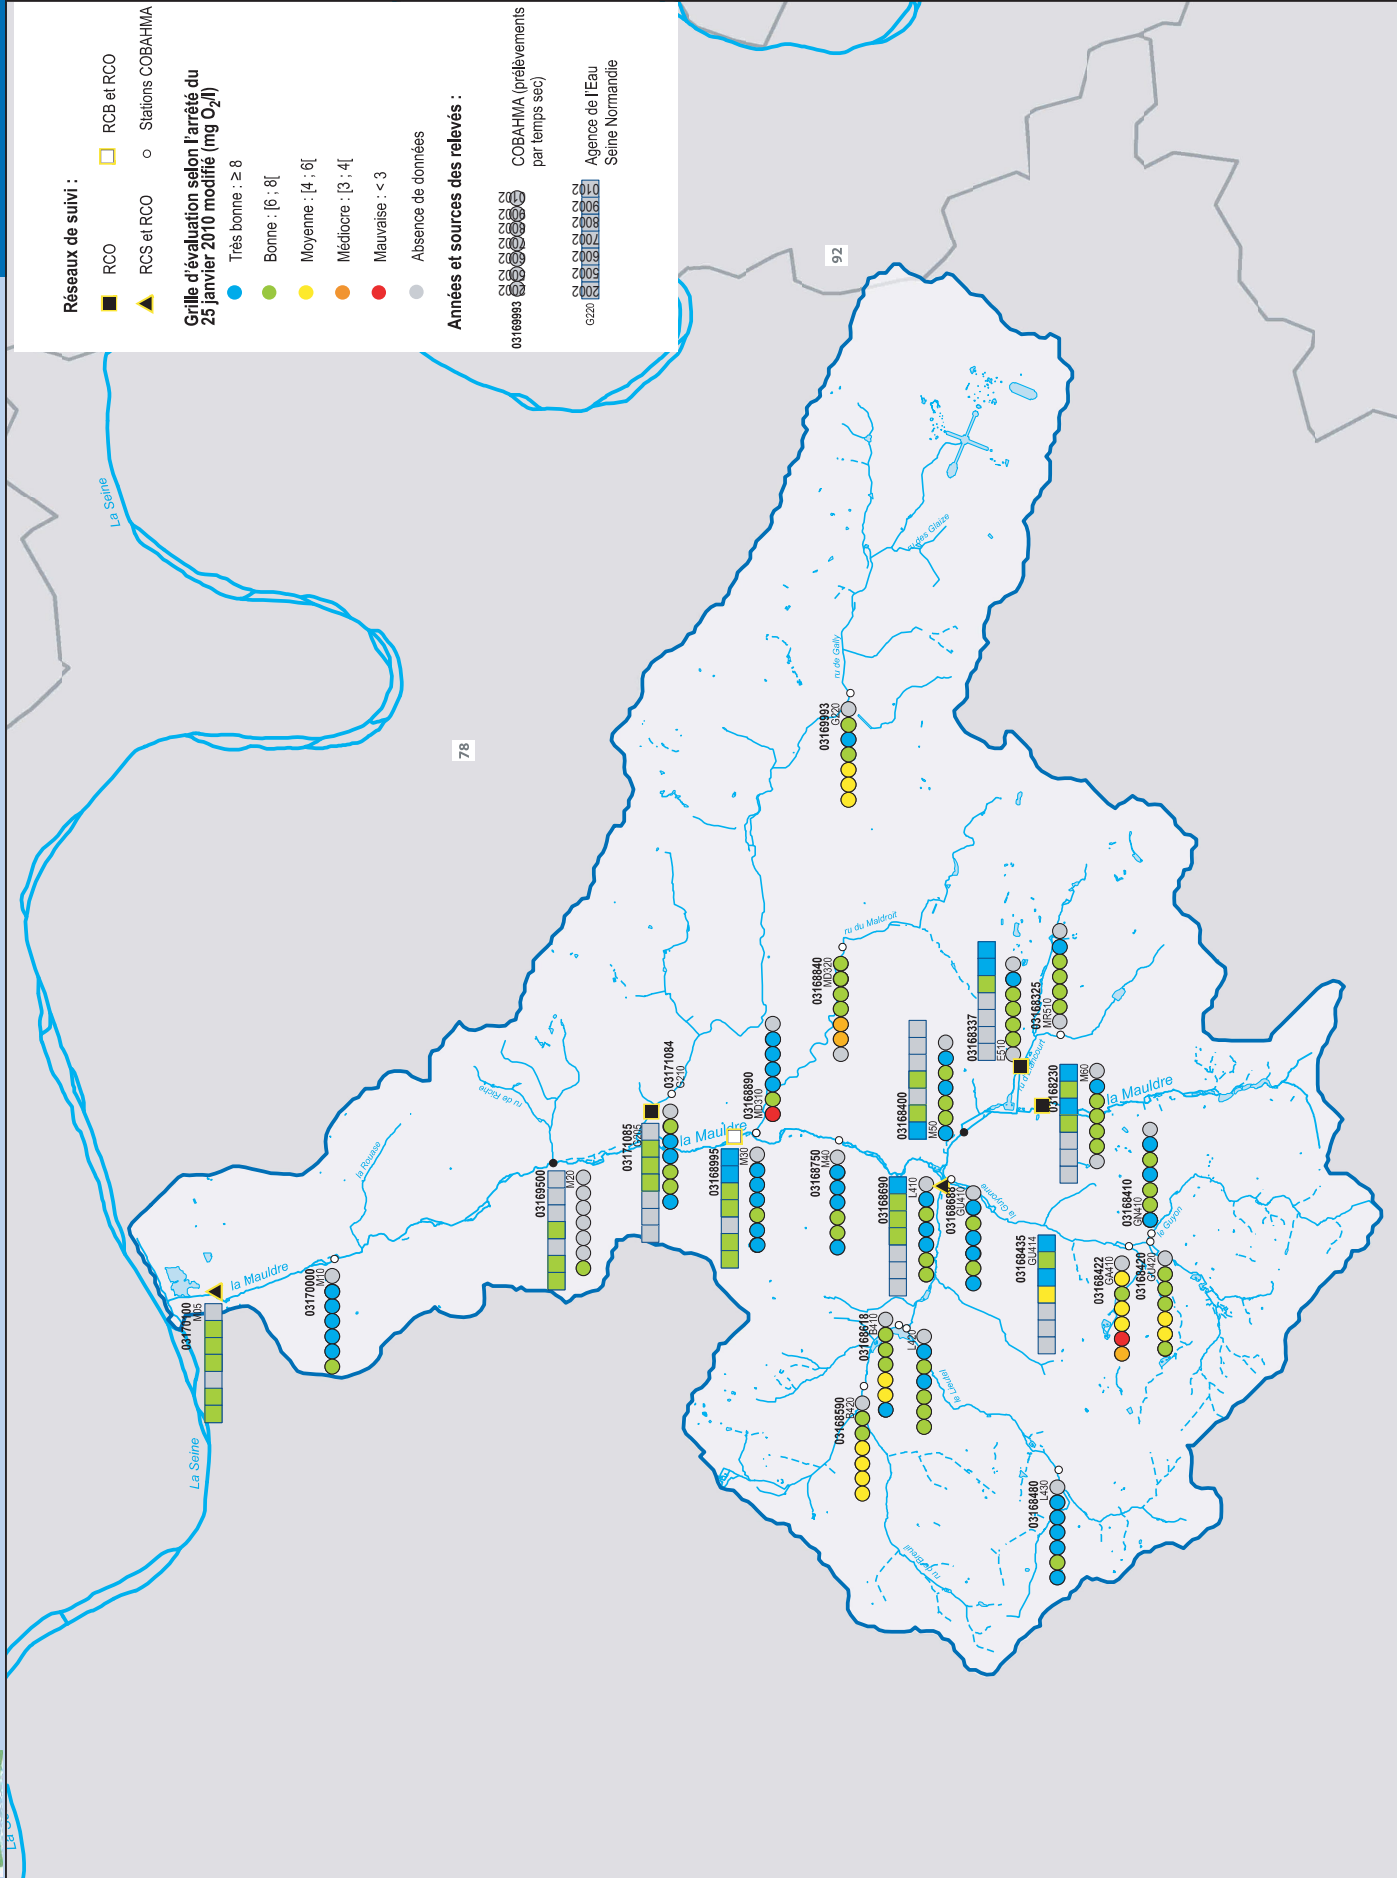

SCE/CRO_11242A_III.11.27_01eauxsup_0dissous.mxd/Octbre2011

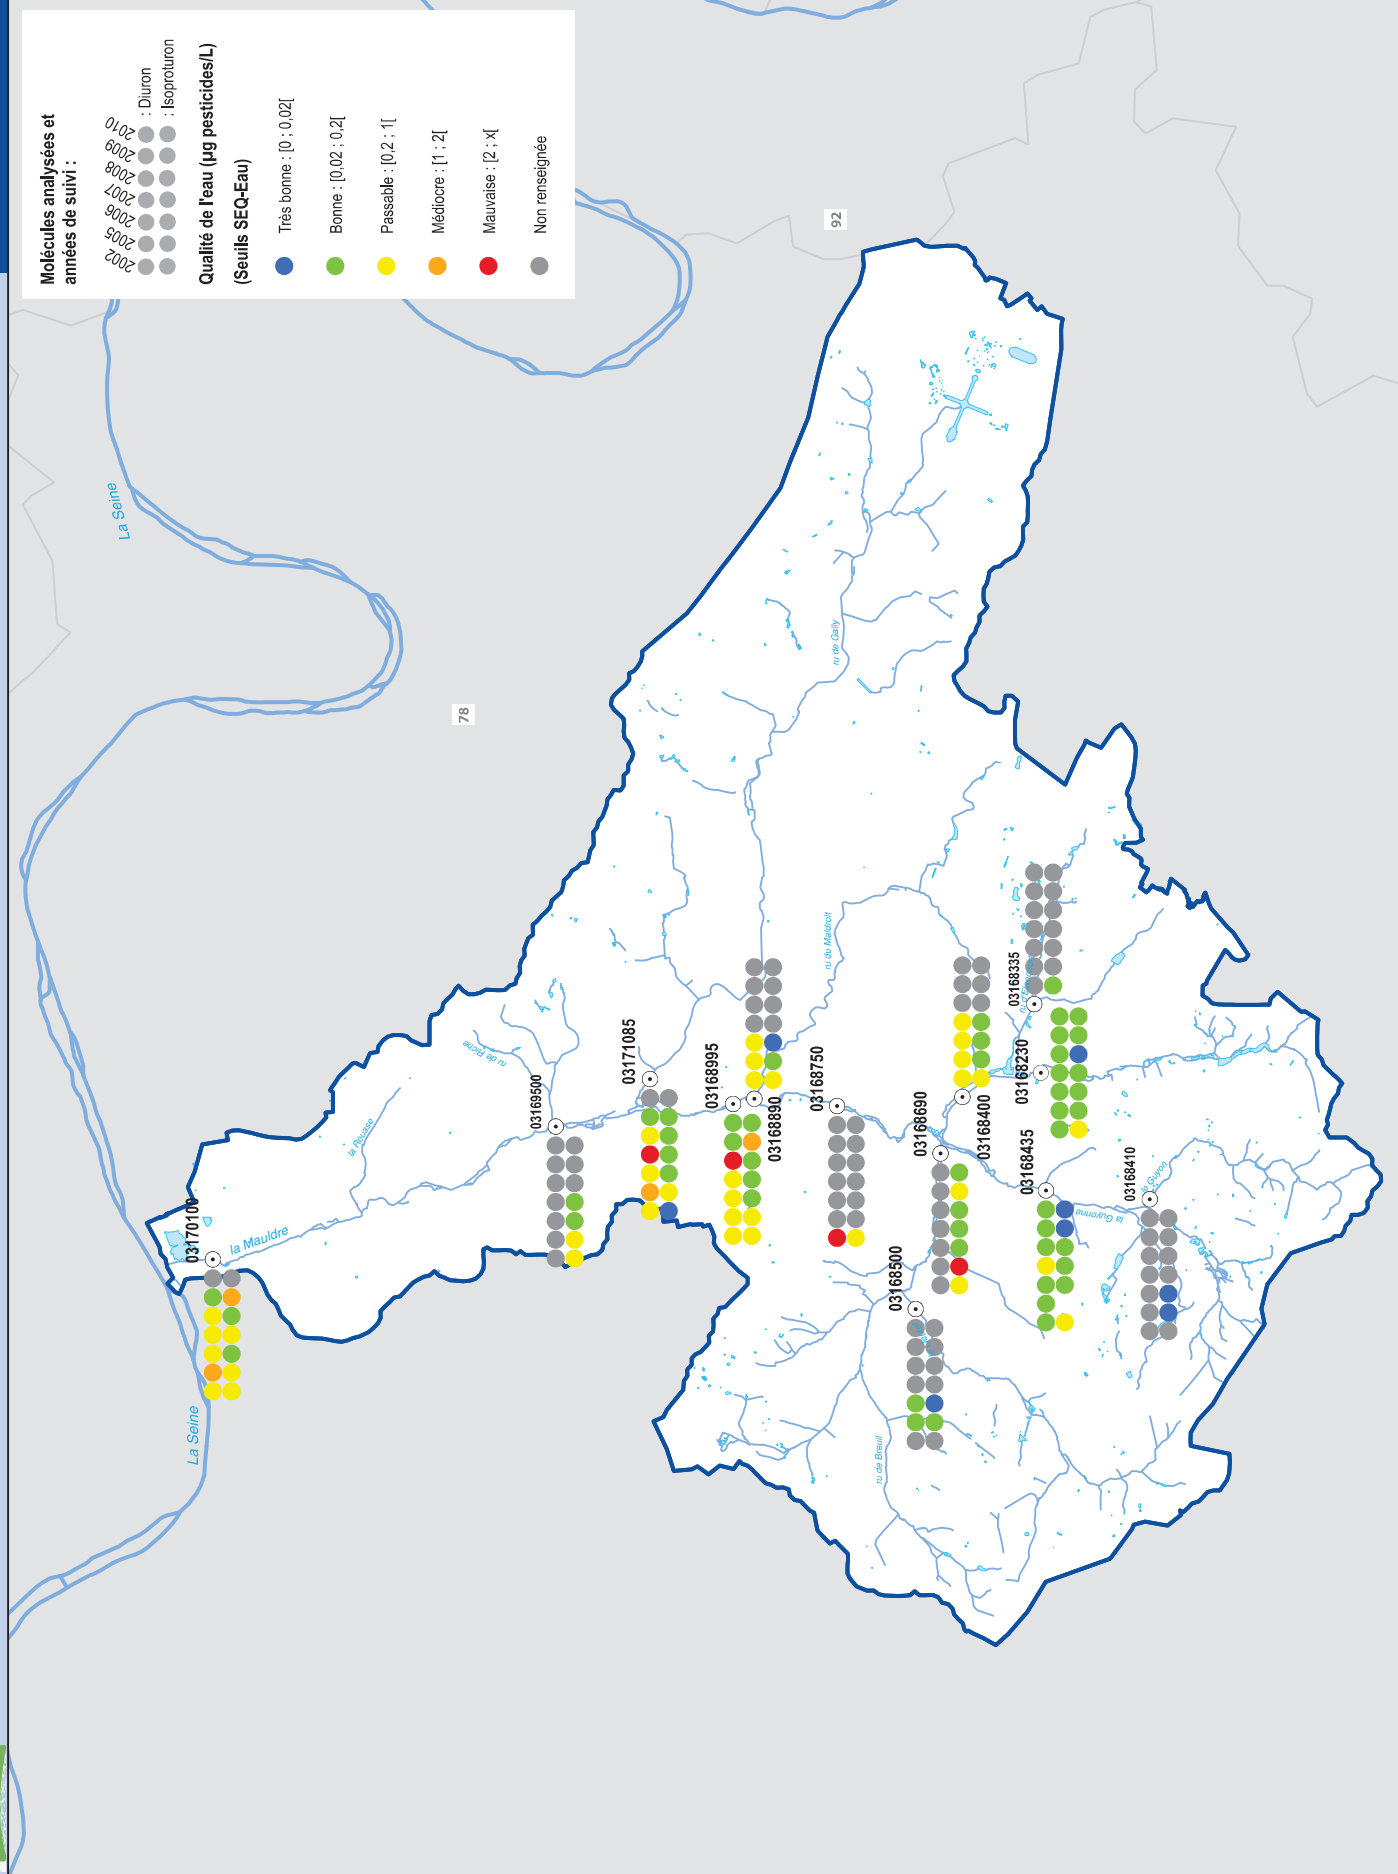

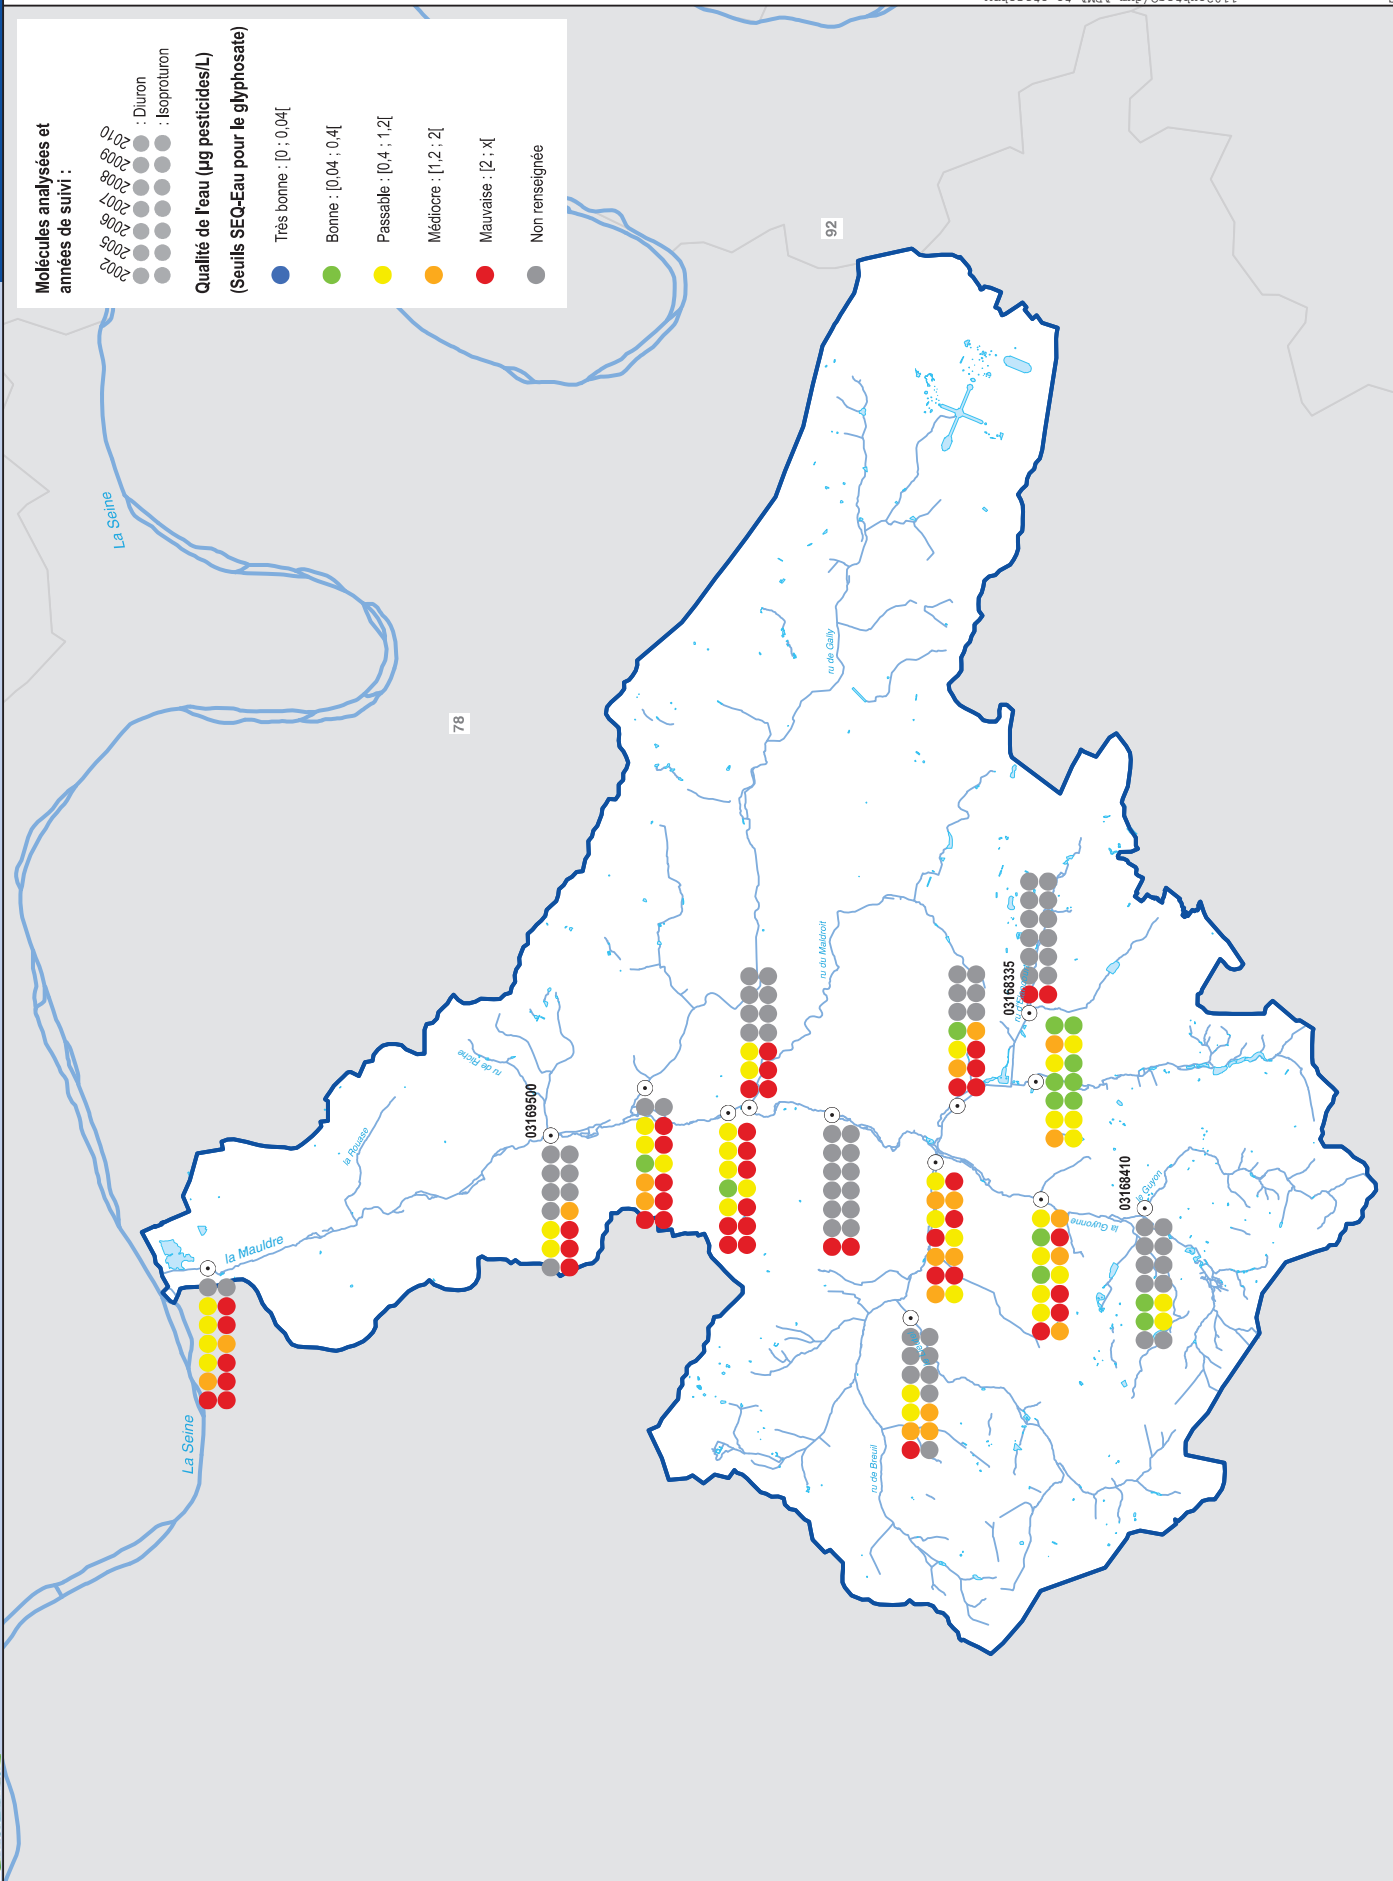

Captages d'eau potable



- Forages Grenelle
- Autres captages en service
- Abandonnés
- Captages prioritaires dans le SDAGE
- Aire d'Alimentation de Captages / Maître d'ouvrages du captage
- Forage de la Falaise / SIAEP de la Falaise Nézal
- Forage d'Aulnay-sur-Mauldre / Commune d'Aulnay-sur-Mauldre
- Champ captant des Bîmes / SIRVAE
- Champ captant de la Chapelle / SAUR et Lyonnaise des Eaux
- Champ captant des Bîmes / SIRVAE et forages F4 et F5 du champ captant de la Chapelle / SAUR
- Champ captant de Flins - Aubergenville / Lyonnaise des Eaux


Périmètres de référence :


- SAGE Mauldre
- Communes
- Départements


78

sources, références :
BD Carthage
COBAHMA

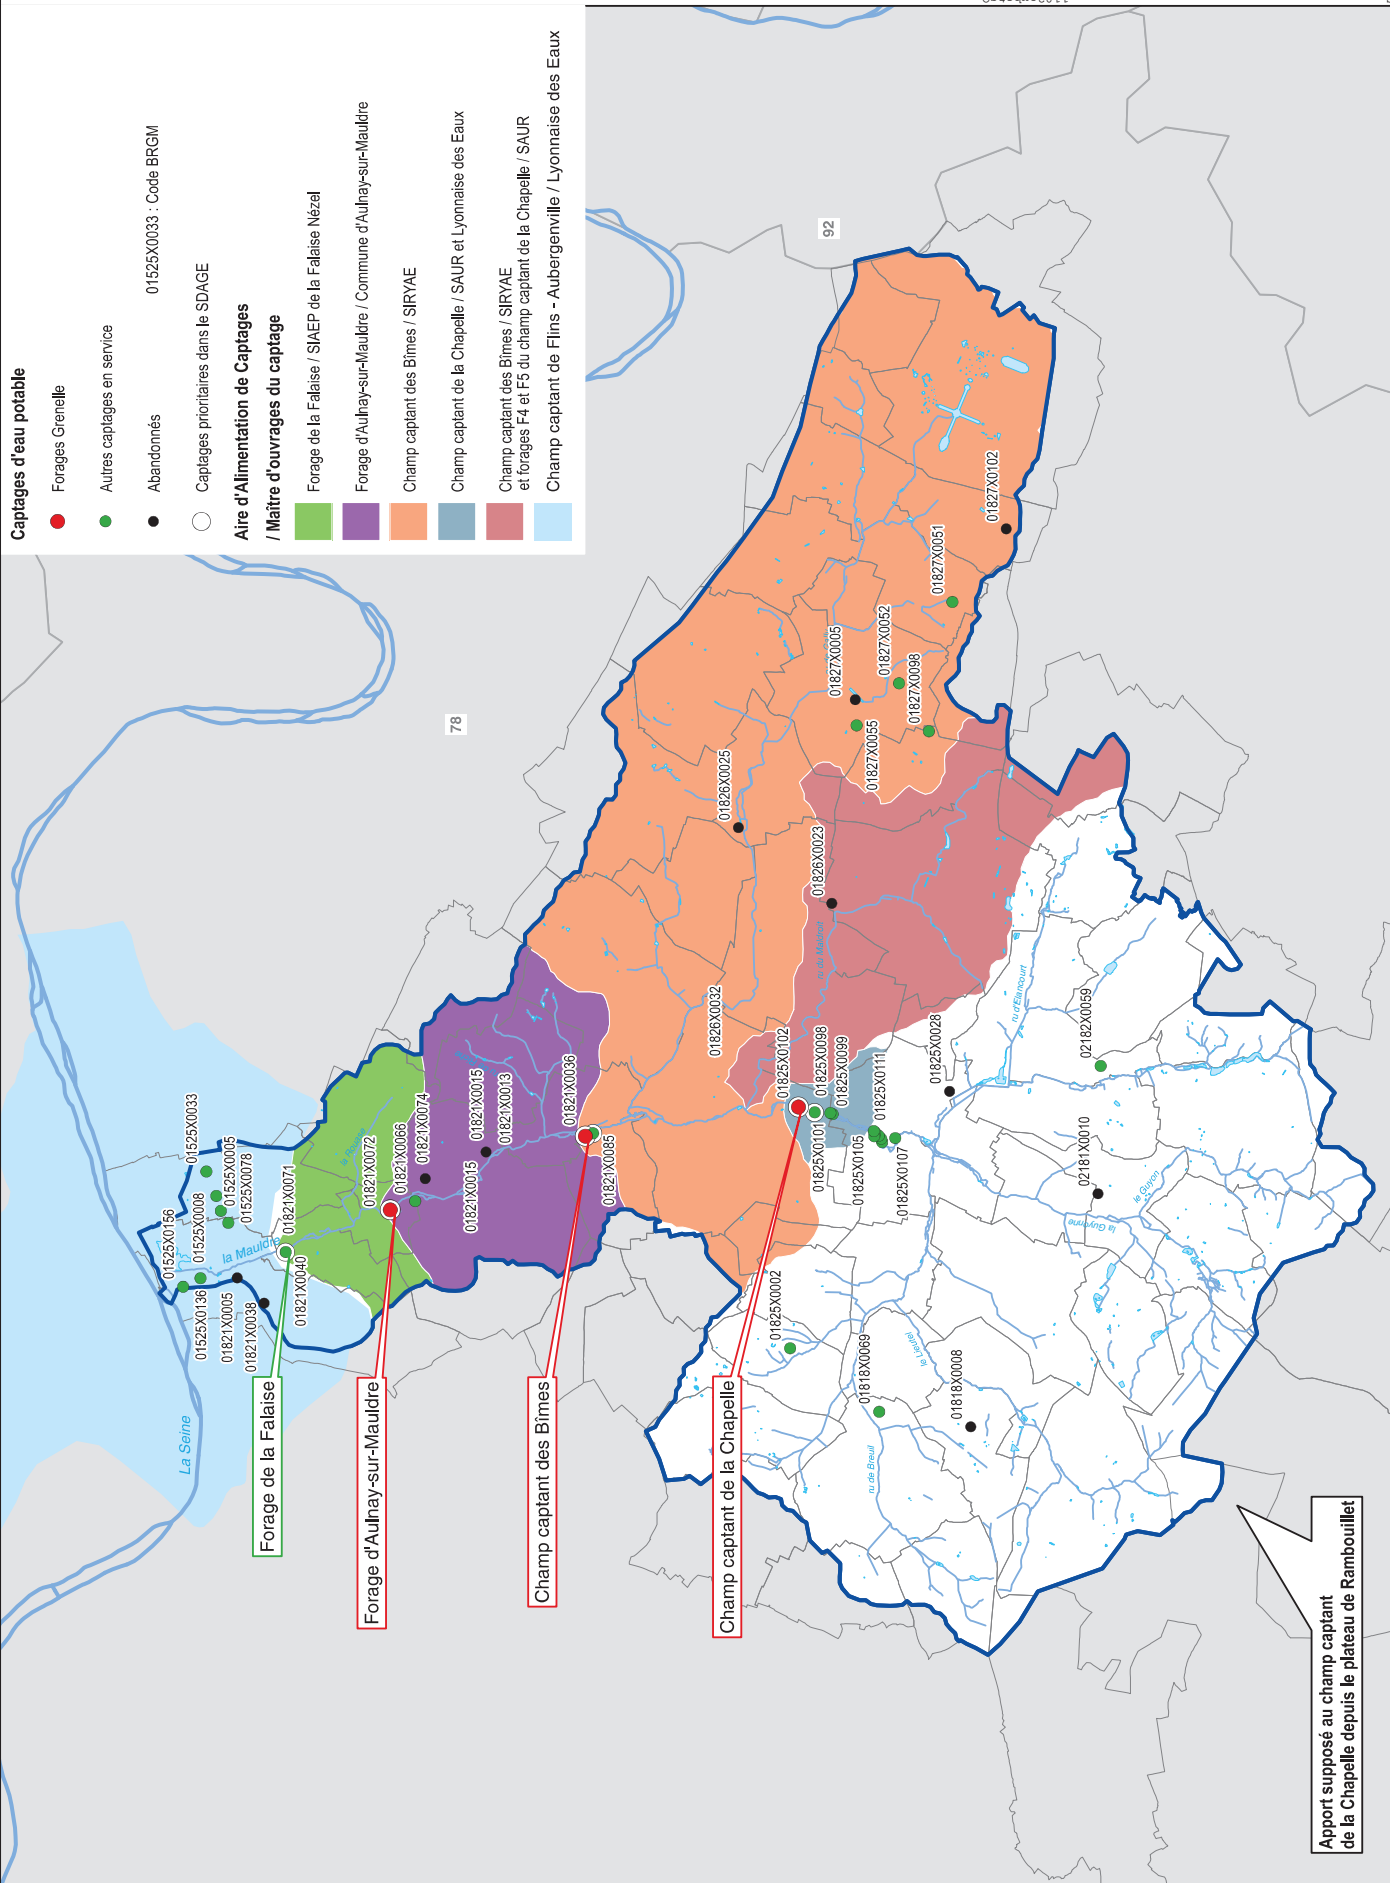

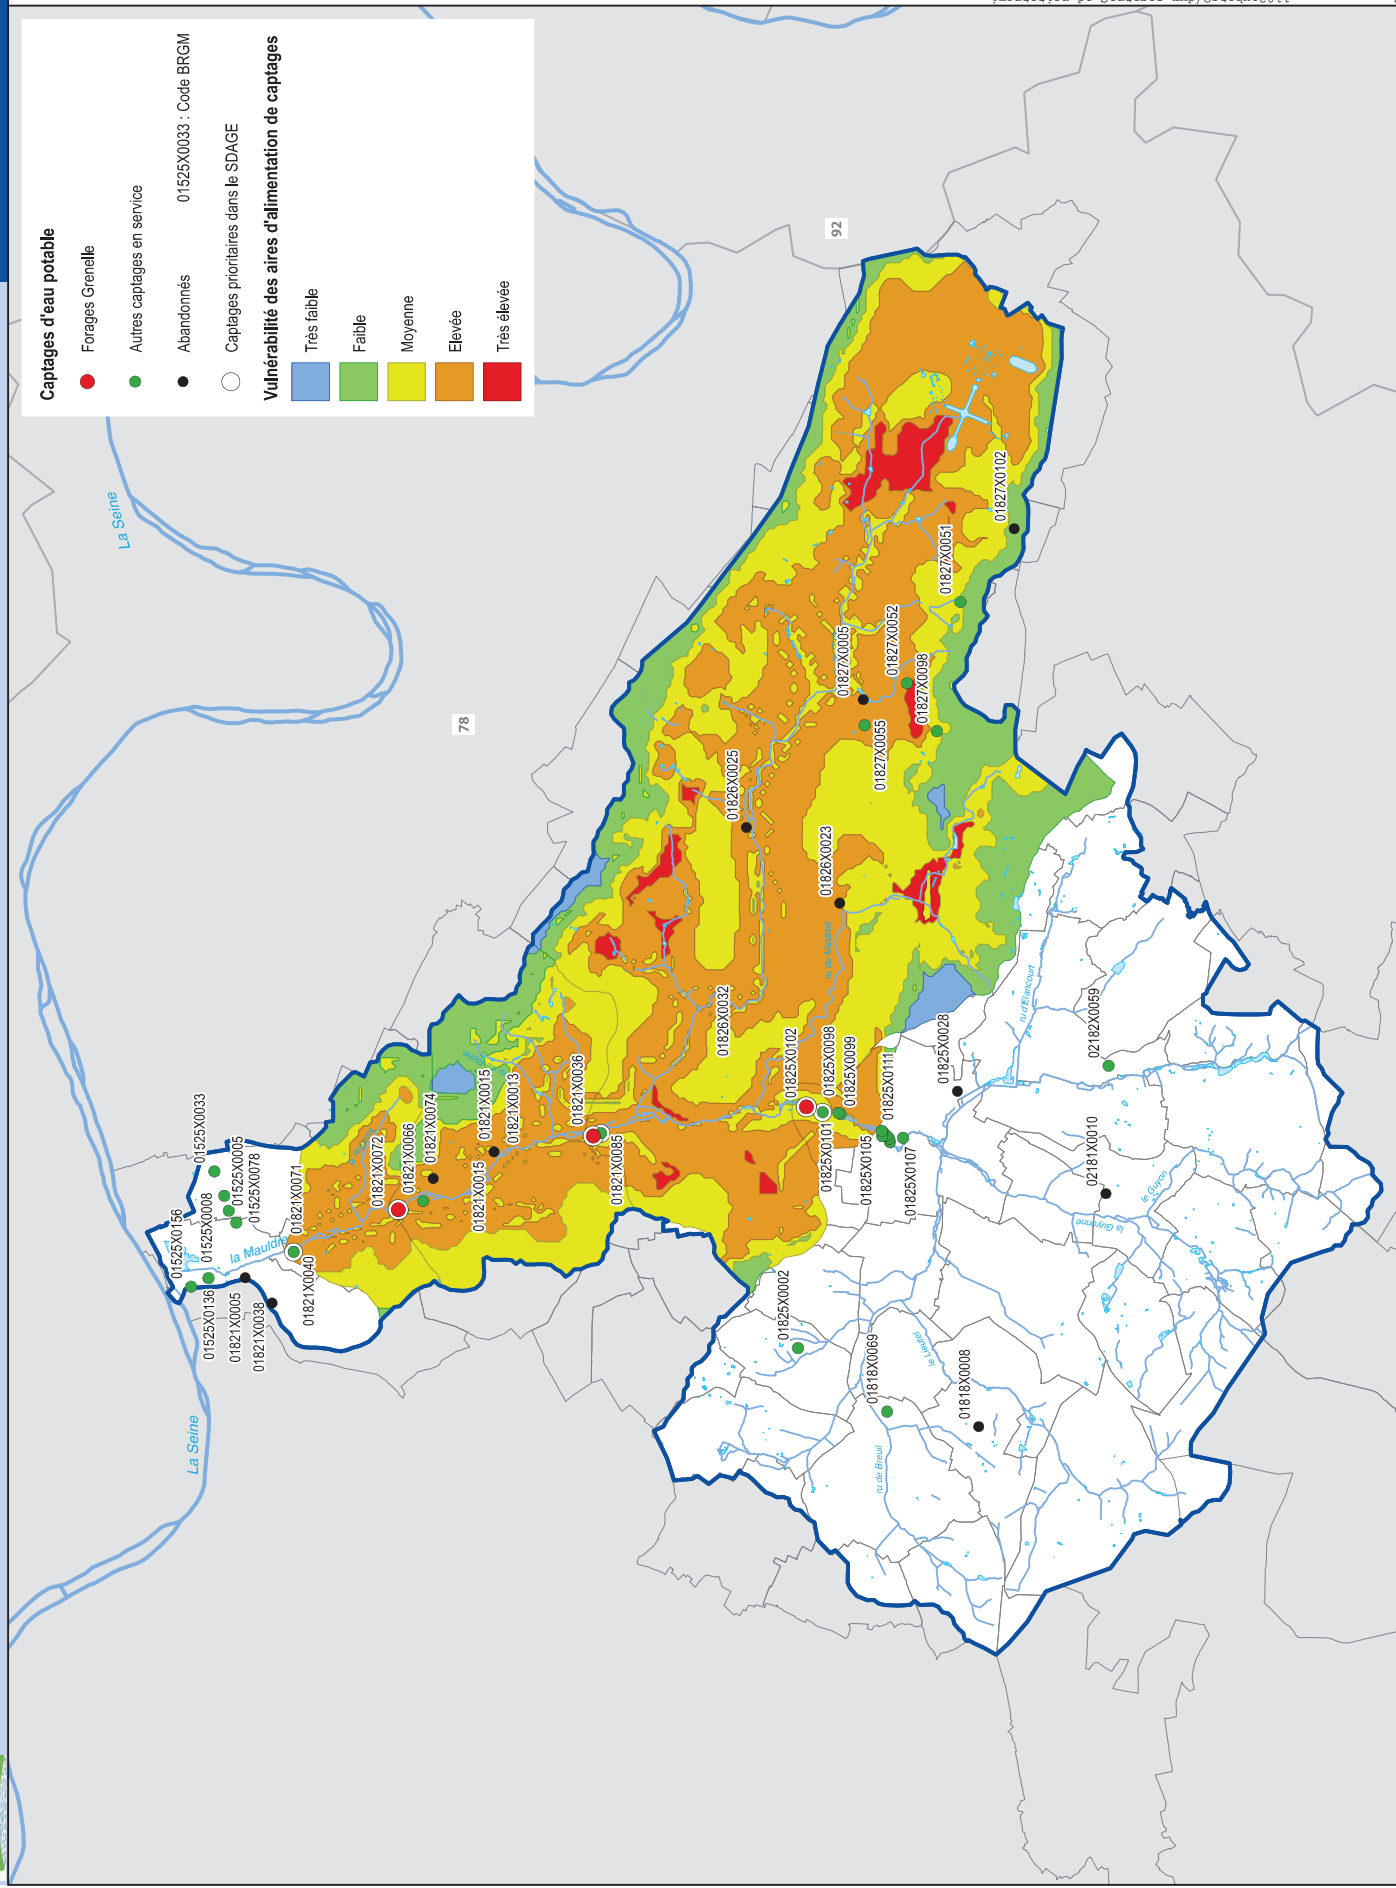



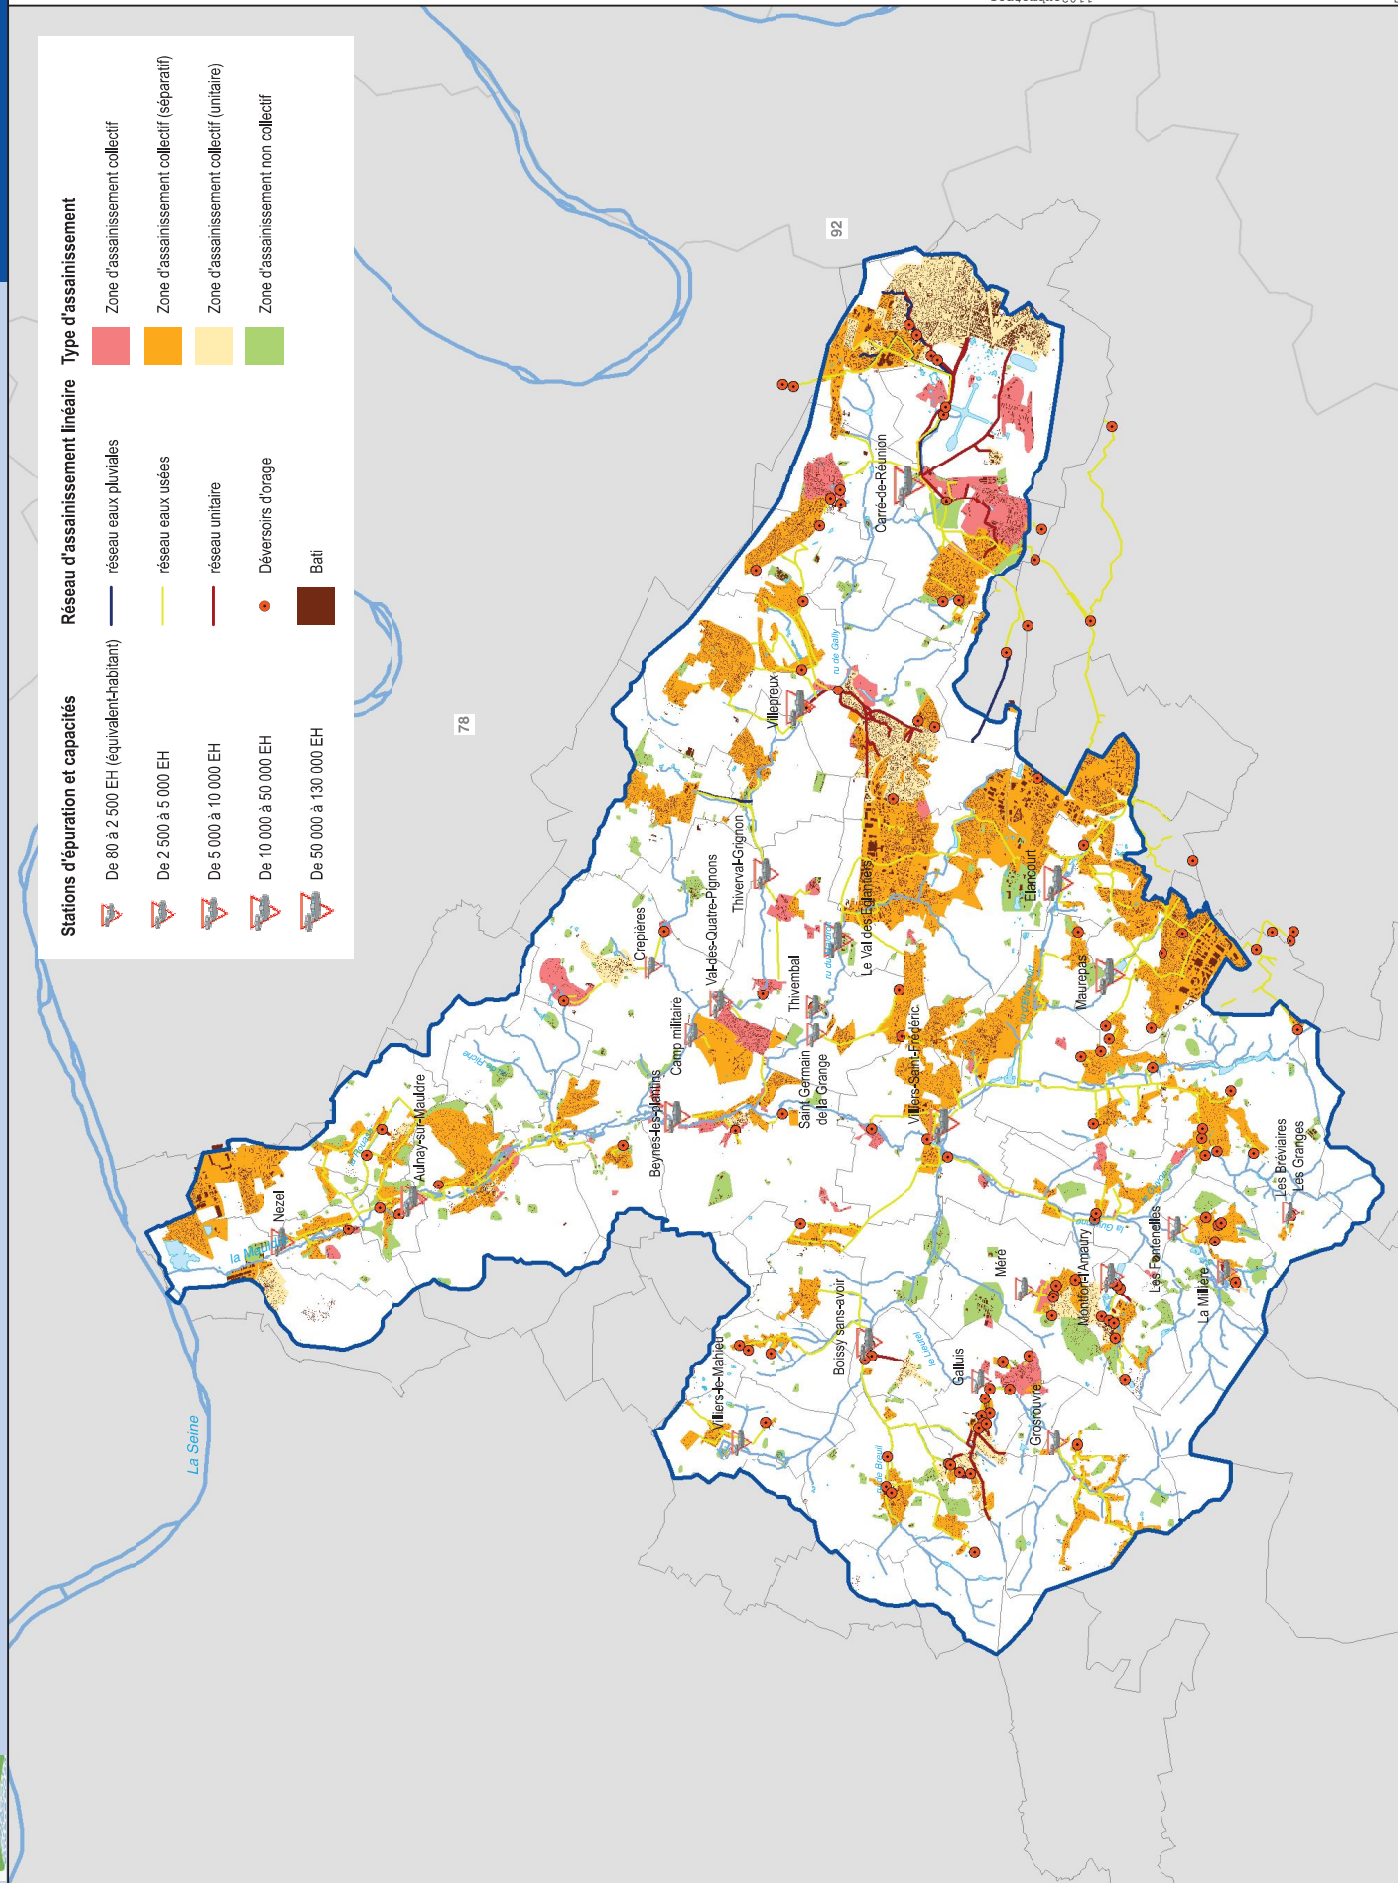

Stations d'épuration et capacités	Réseau d'assainissement linéaire	Type d'assainissement
De 80 à 2 500 EH (équivalent-Habitant)	réseau eaux pluviales	Zone d'assainissement collectif
De 2 500 à 5 000 EH	réseau eaux usées	Zone d'assainissement collectif (séparatif)
De 5 000 à 10 000 EH	réseau unitaire	Zone d'assainissement collectif (unitaire)
De 10 000 à 50 000 EH	Déversoirs d'orage	Zone d'assainissement non collectif
De 50 000 à 130 000 EH	Bati	

Périmètres de référence :

- SAGE Mauldre
- Communes
- Départements

sources : références :
BD Carthage
COBAHMA
BDERU
CG78
Zonages Assainissements

0 1,25 2,5 km
échelle : 1/125 000ème

