




SÉCURITÉ DE L' A.E.P. PAR COMMUNE

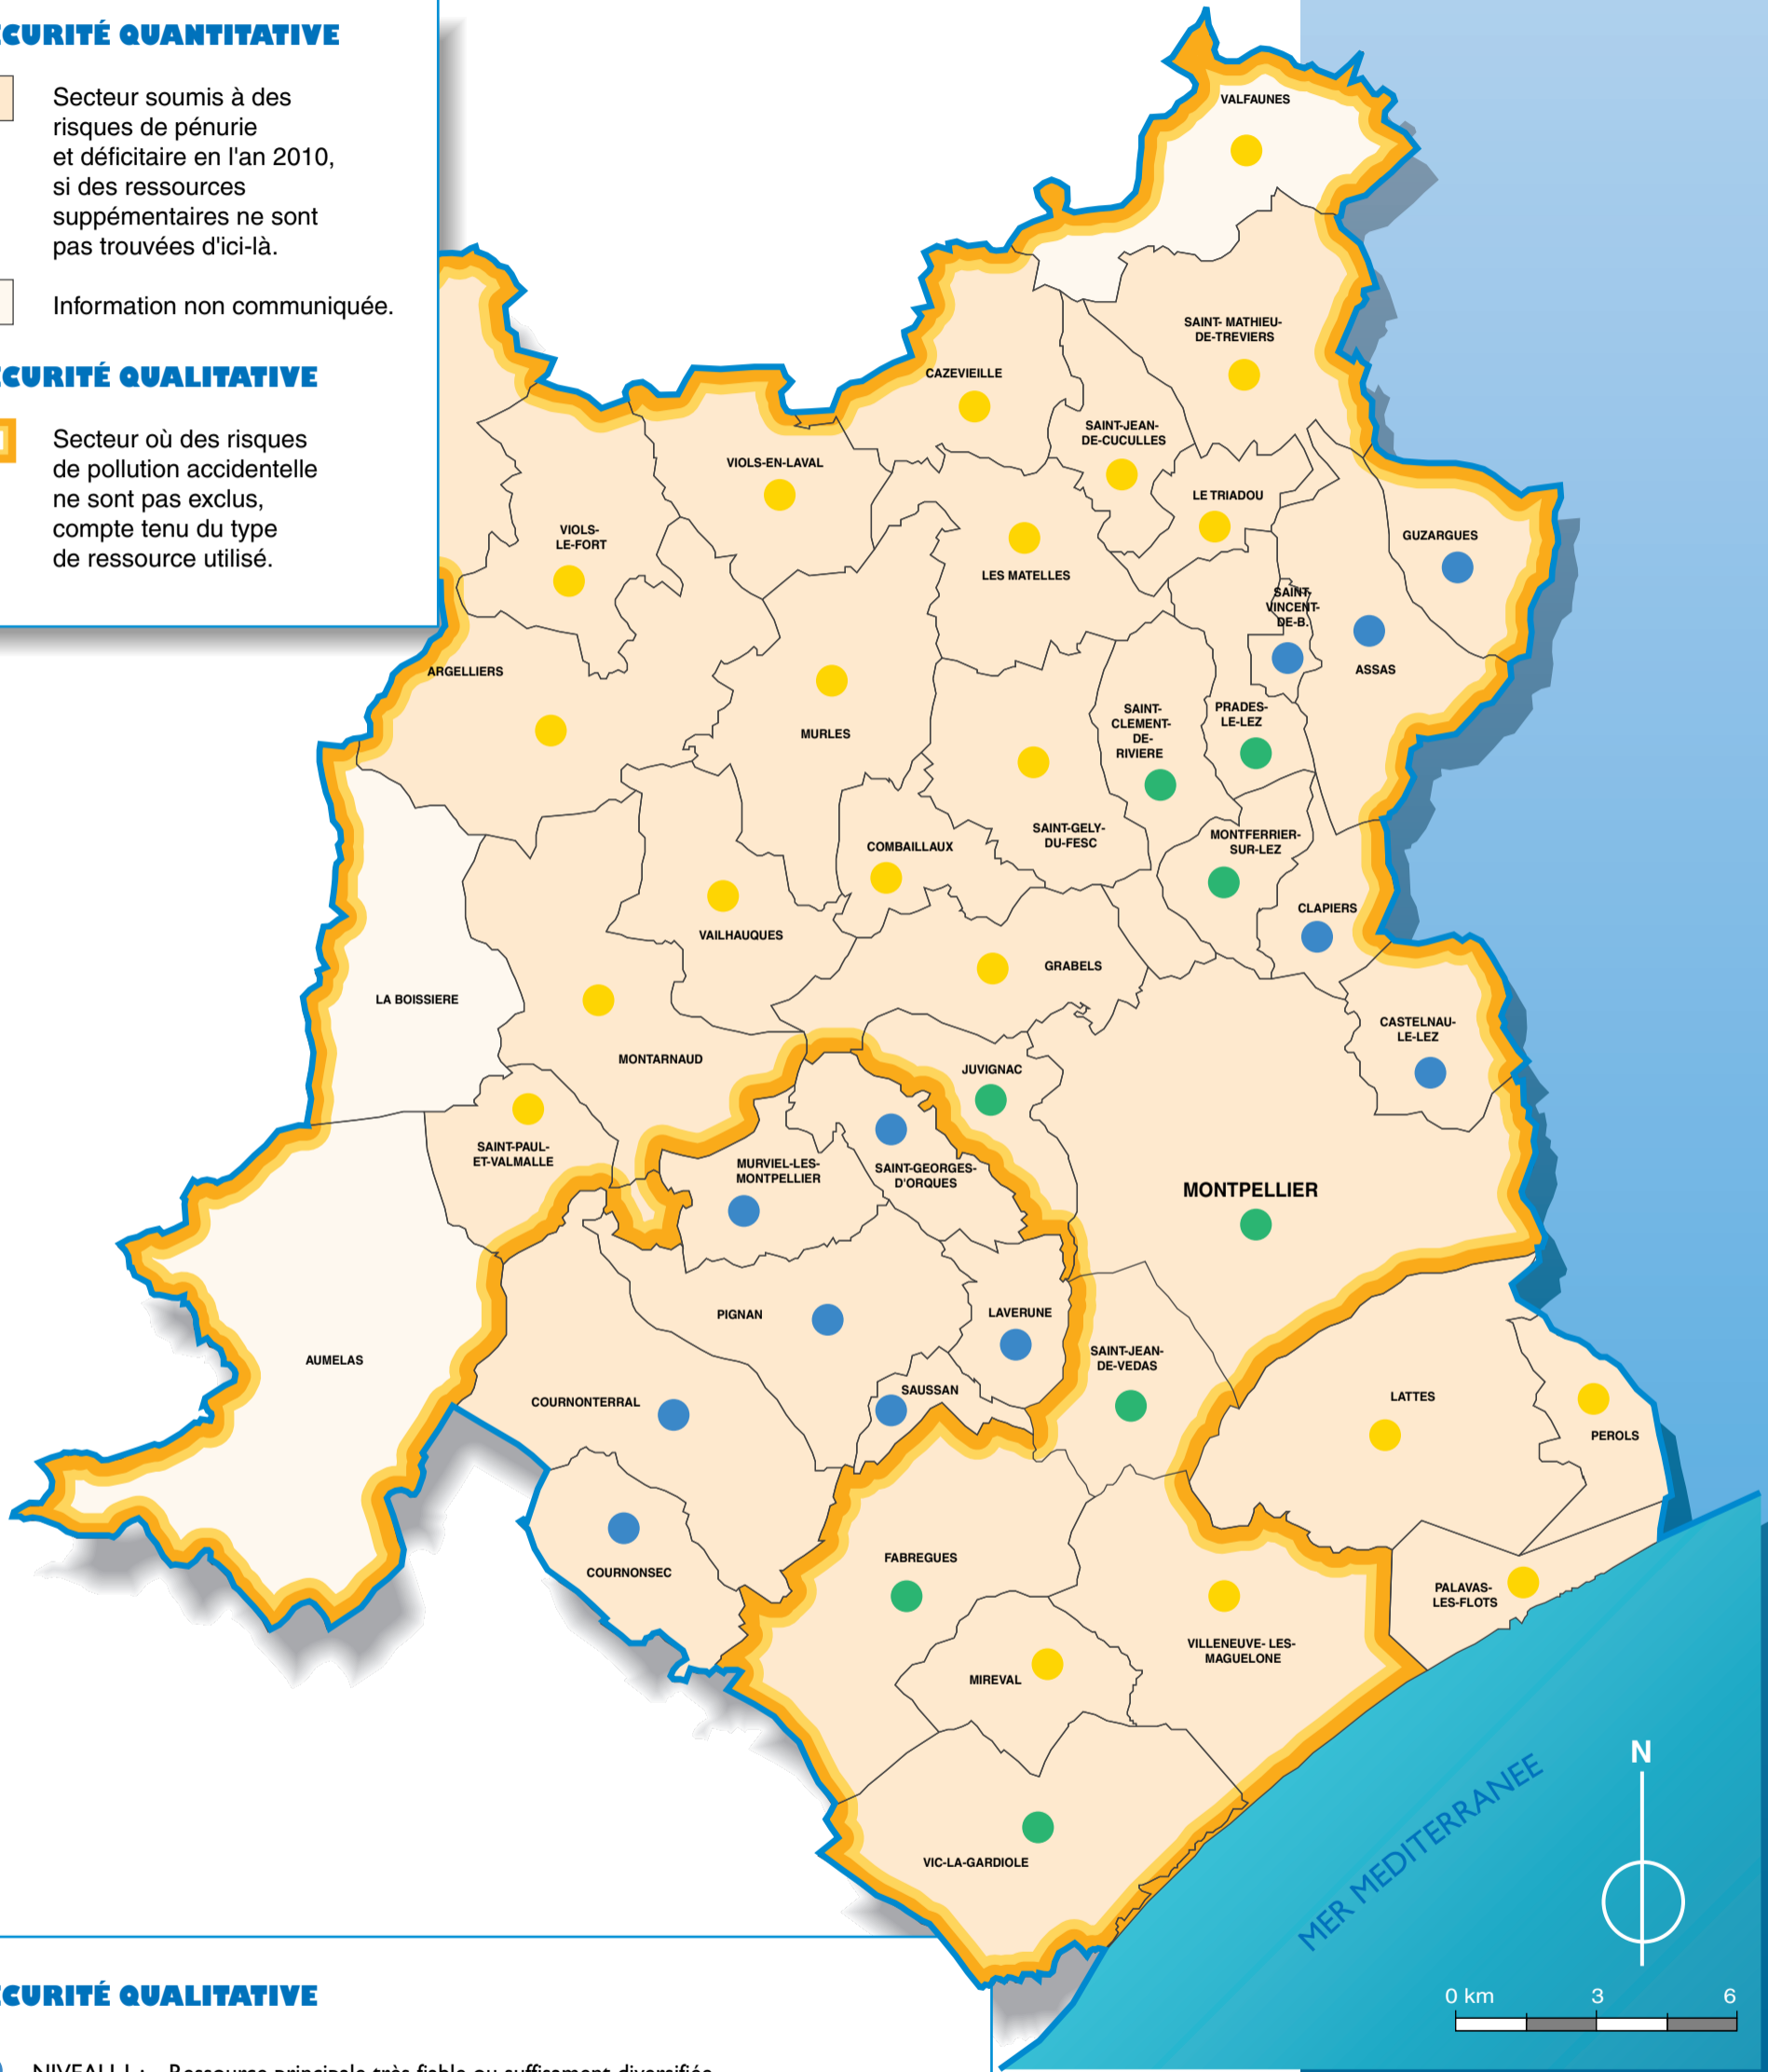
6.3

SÉCURITÉ QUANTITATIVE





-  Secteur soumis à des risques de pénurie et déficitaire en l'an 2010, si des ressources supplémentaires ne sont pas trouvées d'ici-là.
-  Information non communiquée.

SÉCURITÉ QUALITATIVE

-  Secteur où des risques de pollution accidentelle ne sont pas exclus, compte tenu du type de ressource utilisé.



SÉCURITÉ QUALITATIVE

-  NIVEAU 1 : Ressource principale très fiable ou suffisamment diversifiée
-  NIVEAU 2 : Possibilité de secours à 100% en cas de défaillance de la ressource principale
-  NIVEAU 3 : Possibilité de secours existante, mais pas forcément en quantité suffisante
-  NIVEAU 4 : Pas de possibilité de secours en quantité suffisante

Sources : Commission Locale de l'Eau

Conception : Commission Locale de l'Eau / Anne Roux
Réalisation : SIEE / Dom - 1999