


Carte n°4

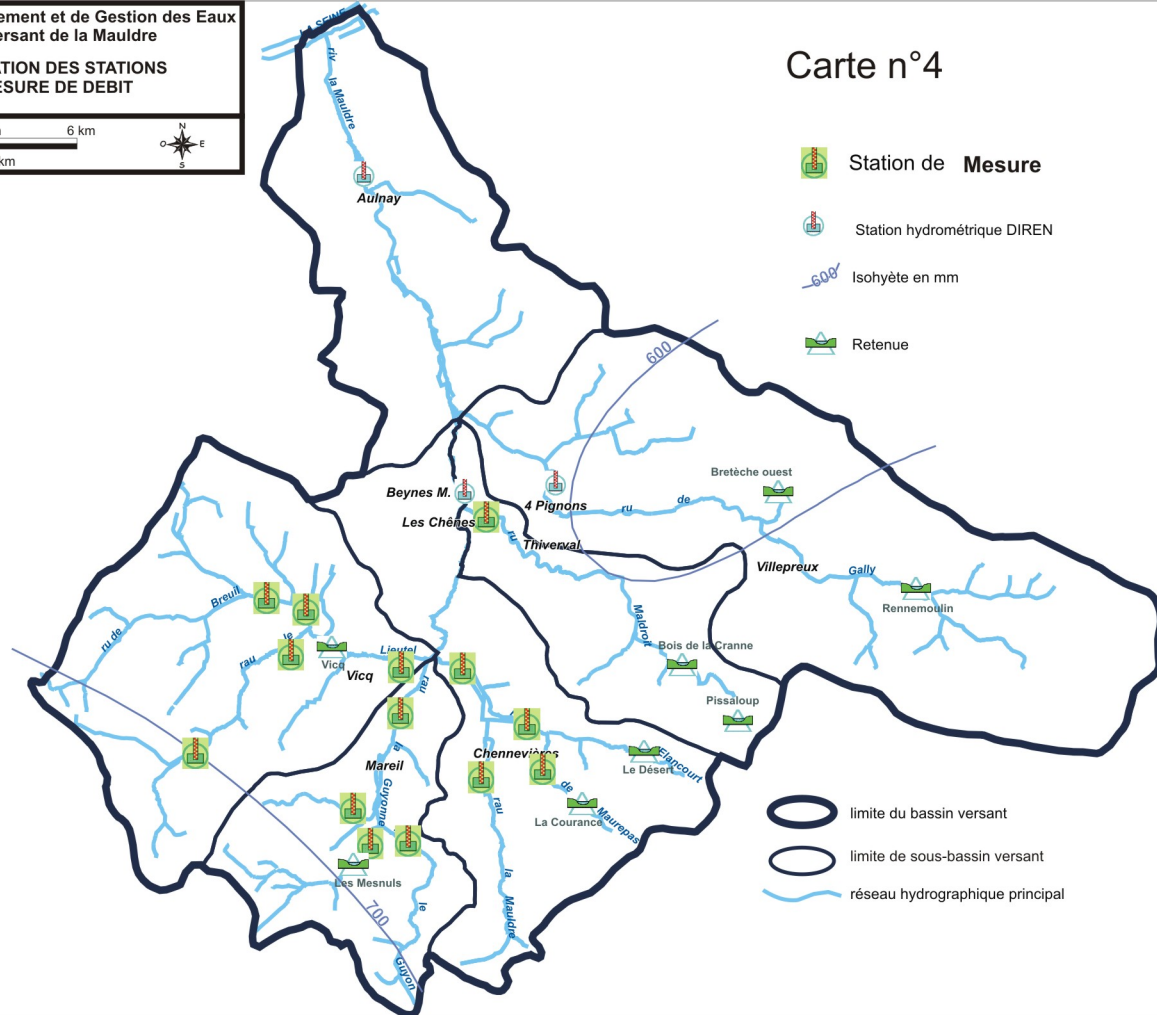

Carte n°5


Campagne de mesure 2003

CO.BA.H.M.A.

Qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Mauldre Altération par les matières organiques et oxydables Résultats SEQ-eau (fonction biologique) et tendance générale

 limite du bassin versant
 réseau hydrographique principal

-  Très bon
-  Bon
-  Passable
-  Mauvais
-  Très mauvais

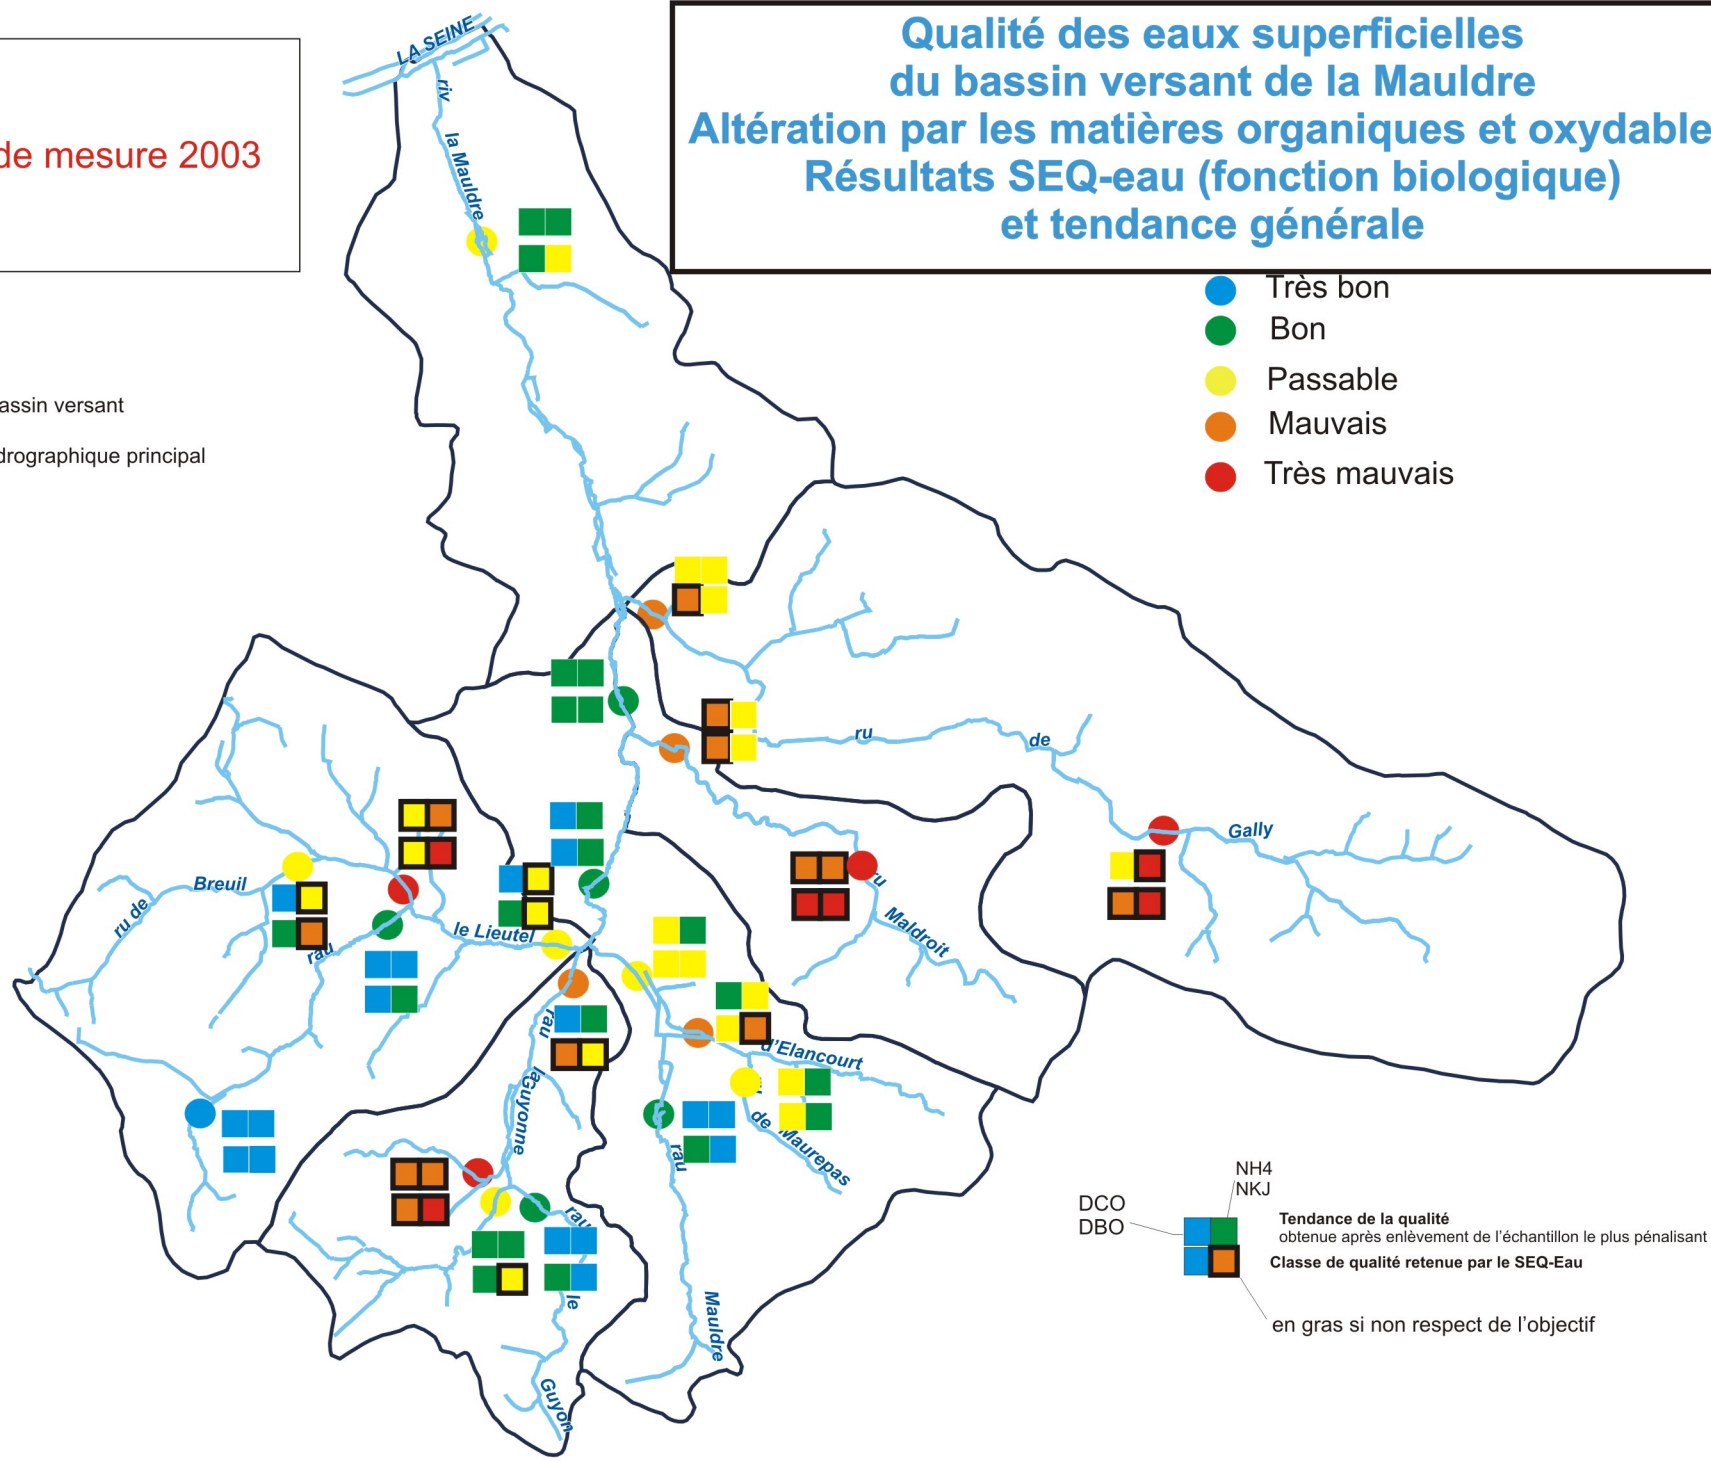

Carte n°7

Campagne de mesure 2003

Qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Mauldre Altération par les nitrates Résultats SEQ-eau (fonction biologique) et tendance générale


 limite du bassin versant
 réseau hydrographique principal

-  Très bon
-  Bon
-  Passable
-  Mauvais
-  Très mauvais

 Tendance de la qualité,
obtenue après enlèvement de la plus mauvaise concentration relevée

 Classe de qualité retenue par le SEQ-Eau

En gras si non respect de l'objectif

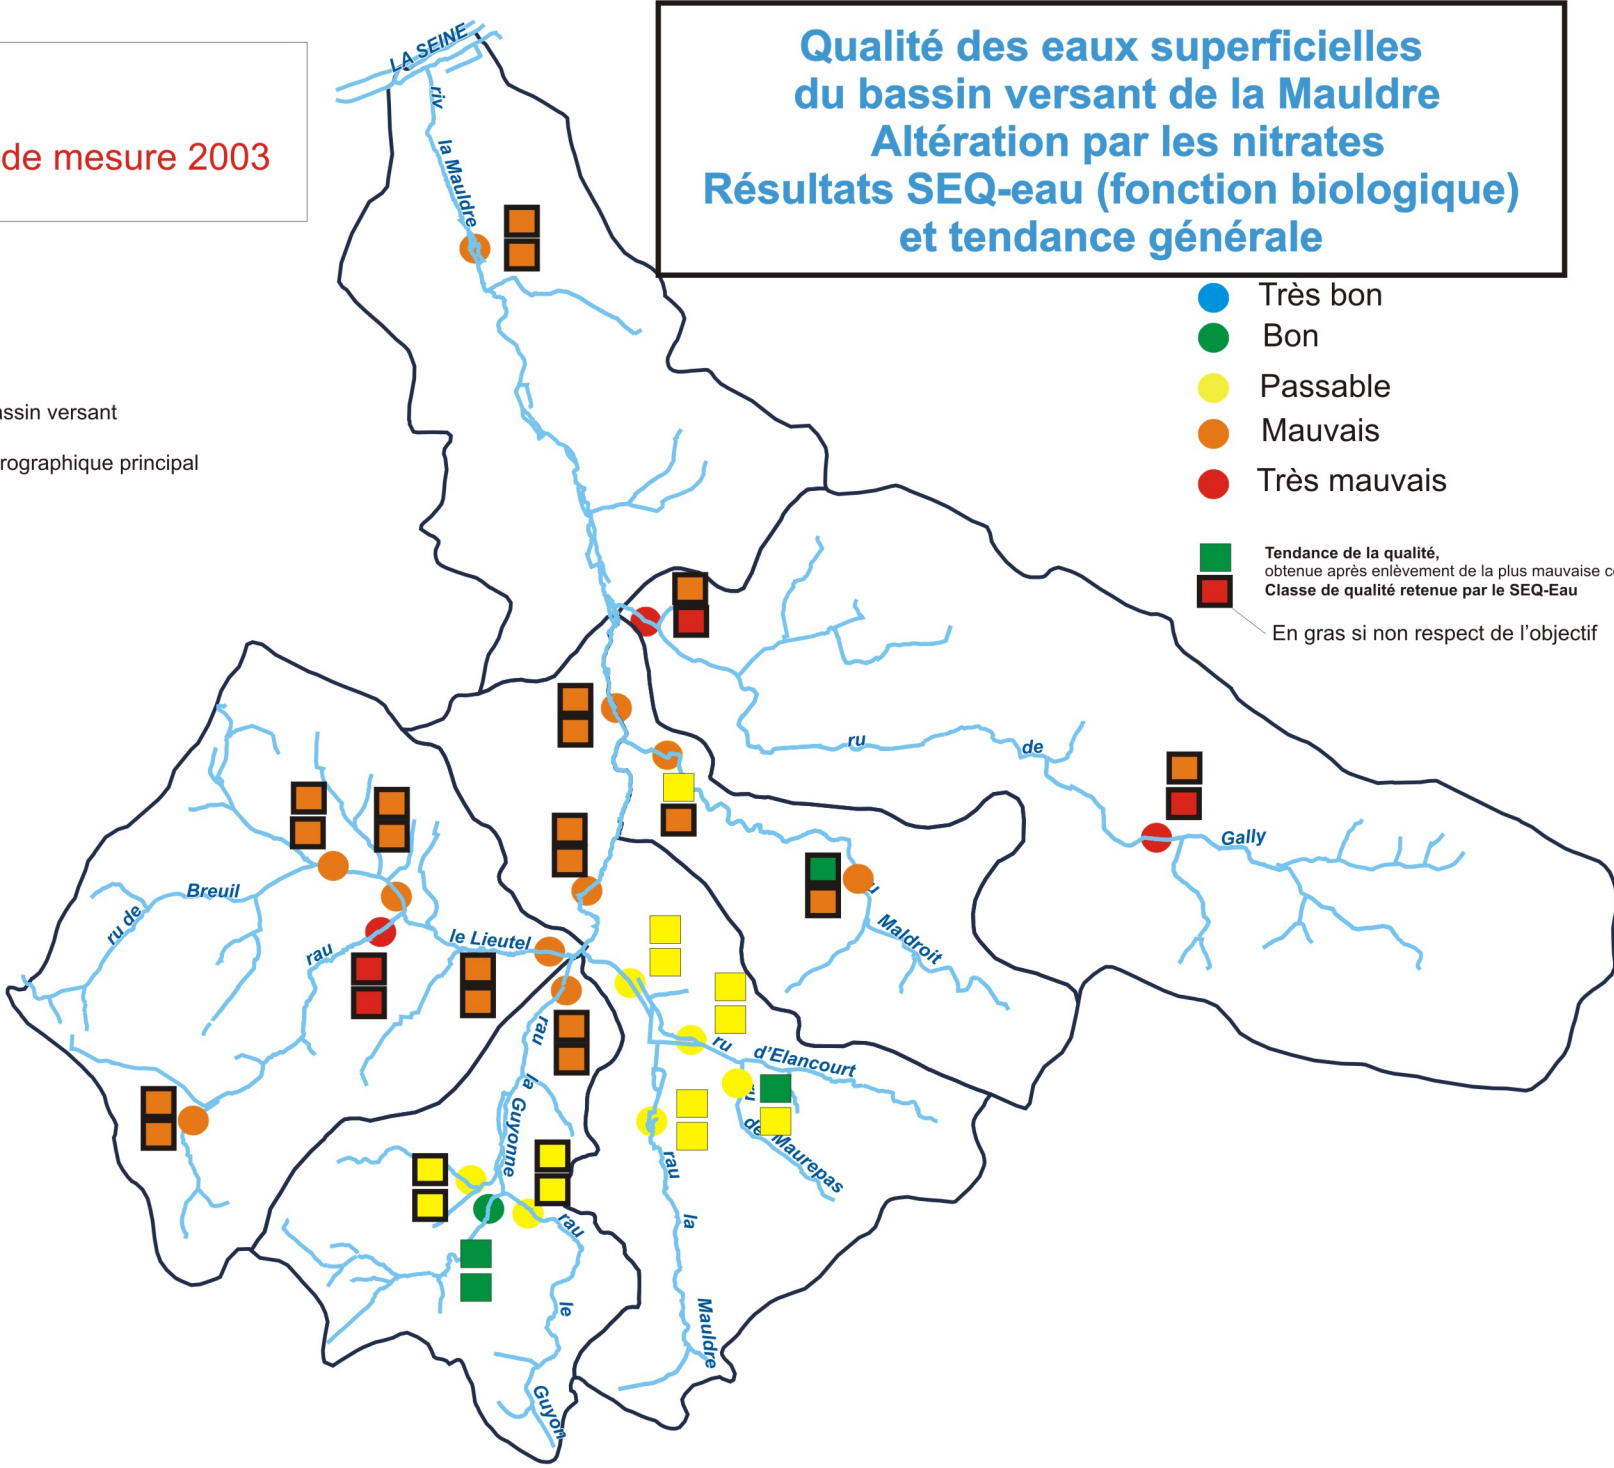

Carte n°8


Campagne de mesure 2003

CO.BA.H.M.A.

Qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Mauldre Altération par les matières Phosphorées Résultats SEQ-eau (fonction biologique) et tendance générale

 limite du bassin versant
 réseau hydrographique principal

-  Sous le seuil de détection
-  Très bon
-  Bon
-  Passable
-  Mauvais
-  Très mauvais

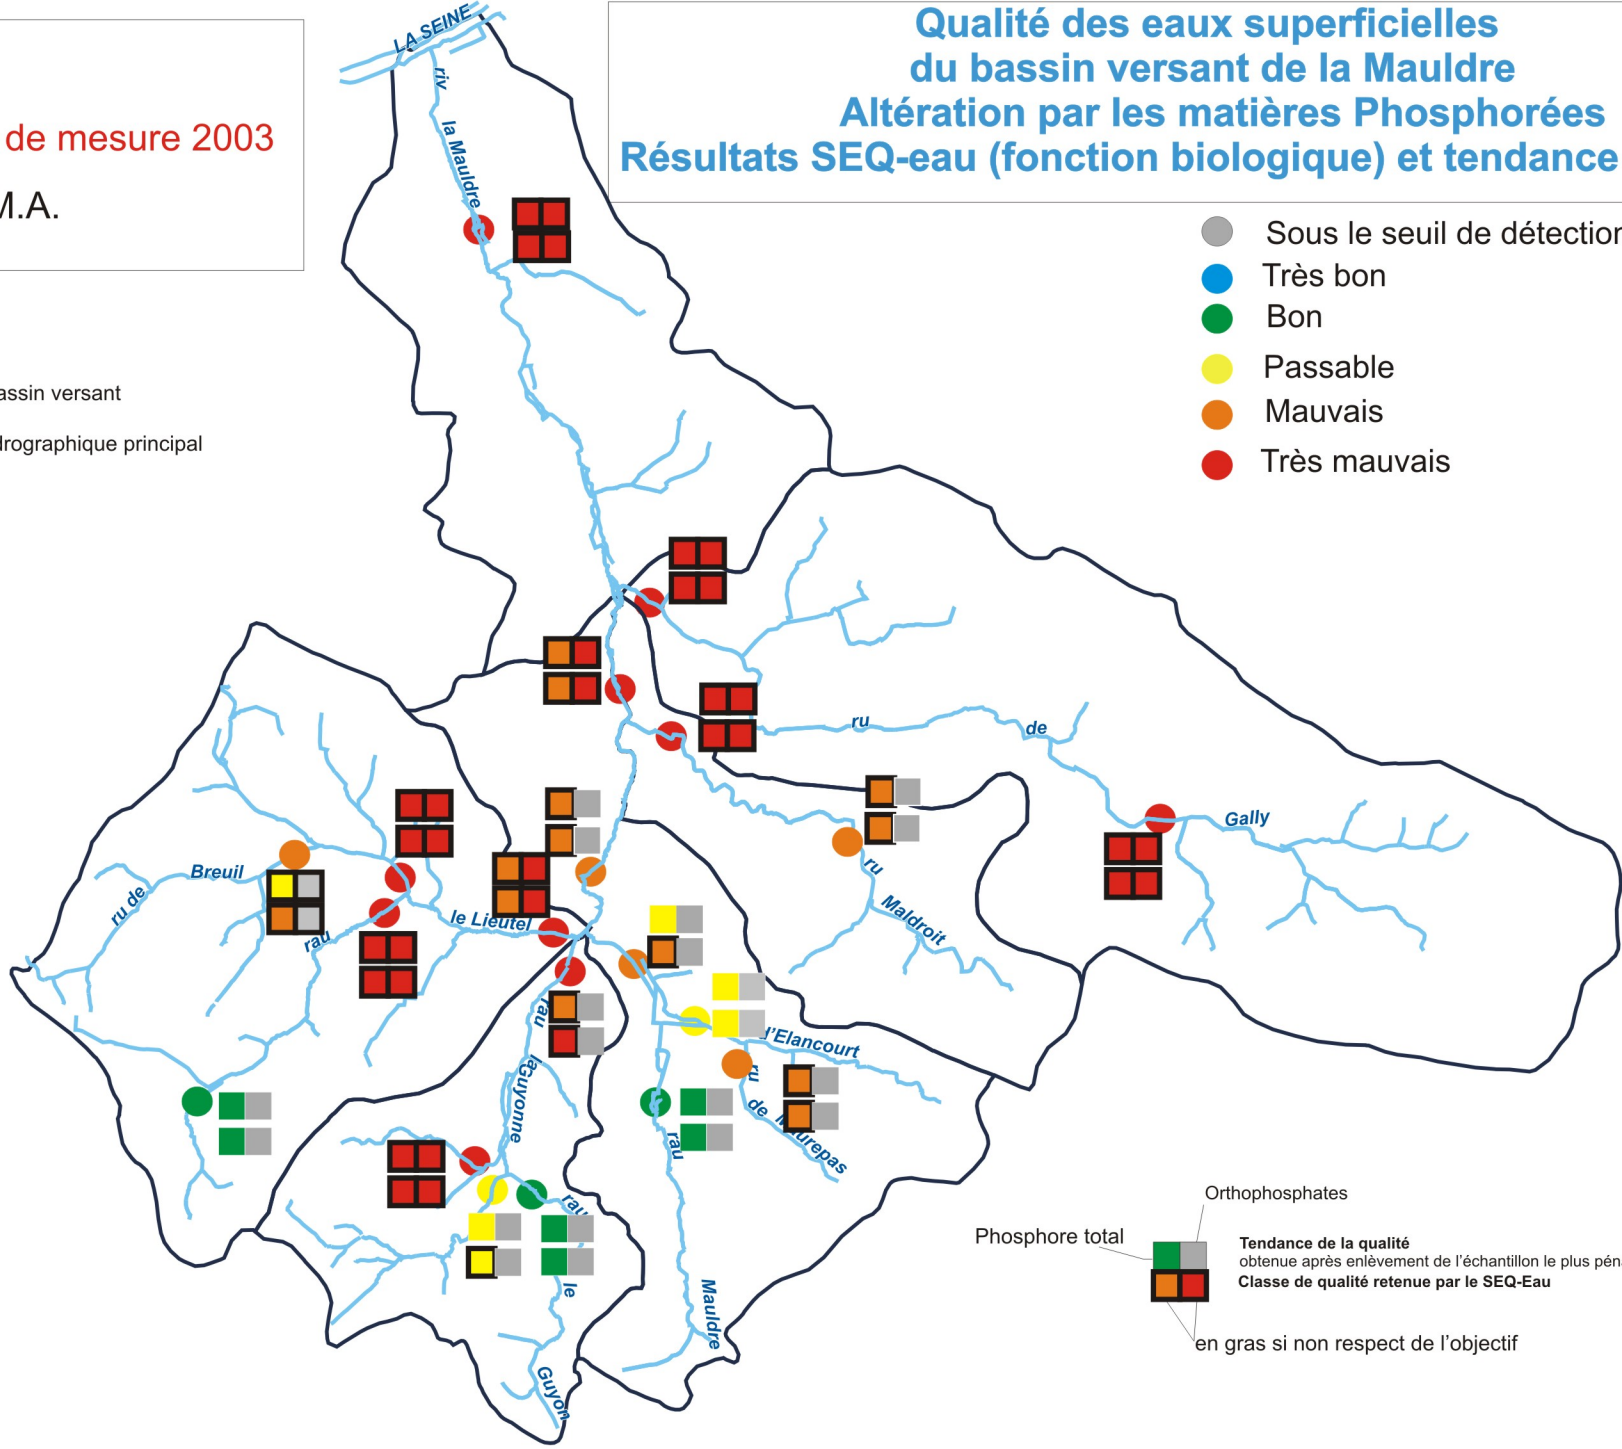

Orthophosphates

Phosphore total

Tendance de la qualité
obtenue après enlèvement de l'échantillon le plus pénalisant
Classe de qualité retenue par le SEQ-Eau

en gras si non respect de l'objectif

Carte n°9

Campagne de mesure 2003

CO.BA.H.M.A.

Qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Mauldre



limite du bassin versant

réseau hydrographique principal

- Très bon
- Bon
- Passable
- Mauvais
- Très mauvais

Stations d'épuration (traitement des effluents domestiques et activités)



capacité = 250 000 eq/h



10 000 < capacité < 50 000 eq/h



capacité < 10 000 eq/h


Matières organiques
et oxydables

Matières azotées
hors nitrates



Matières Phosphorées

Nitrates

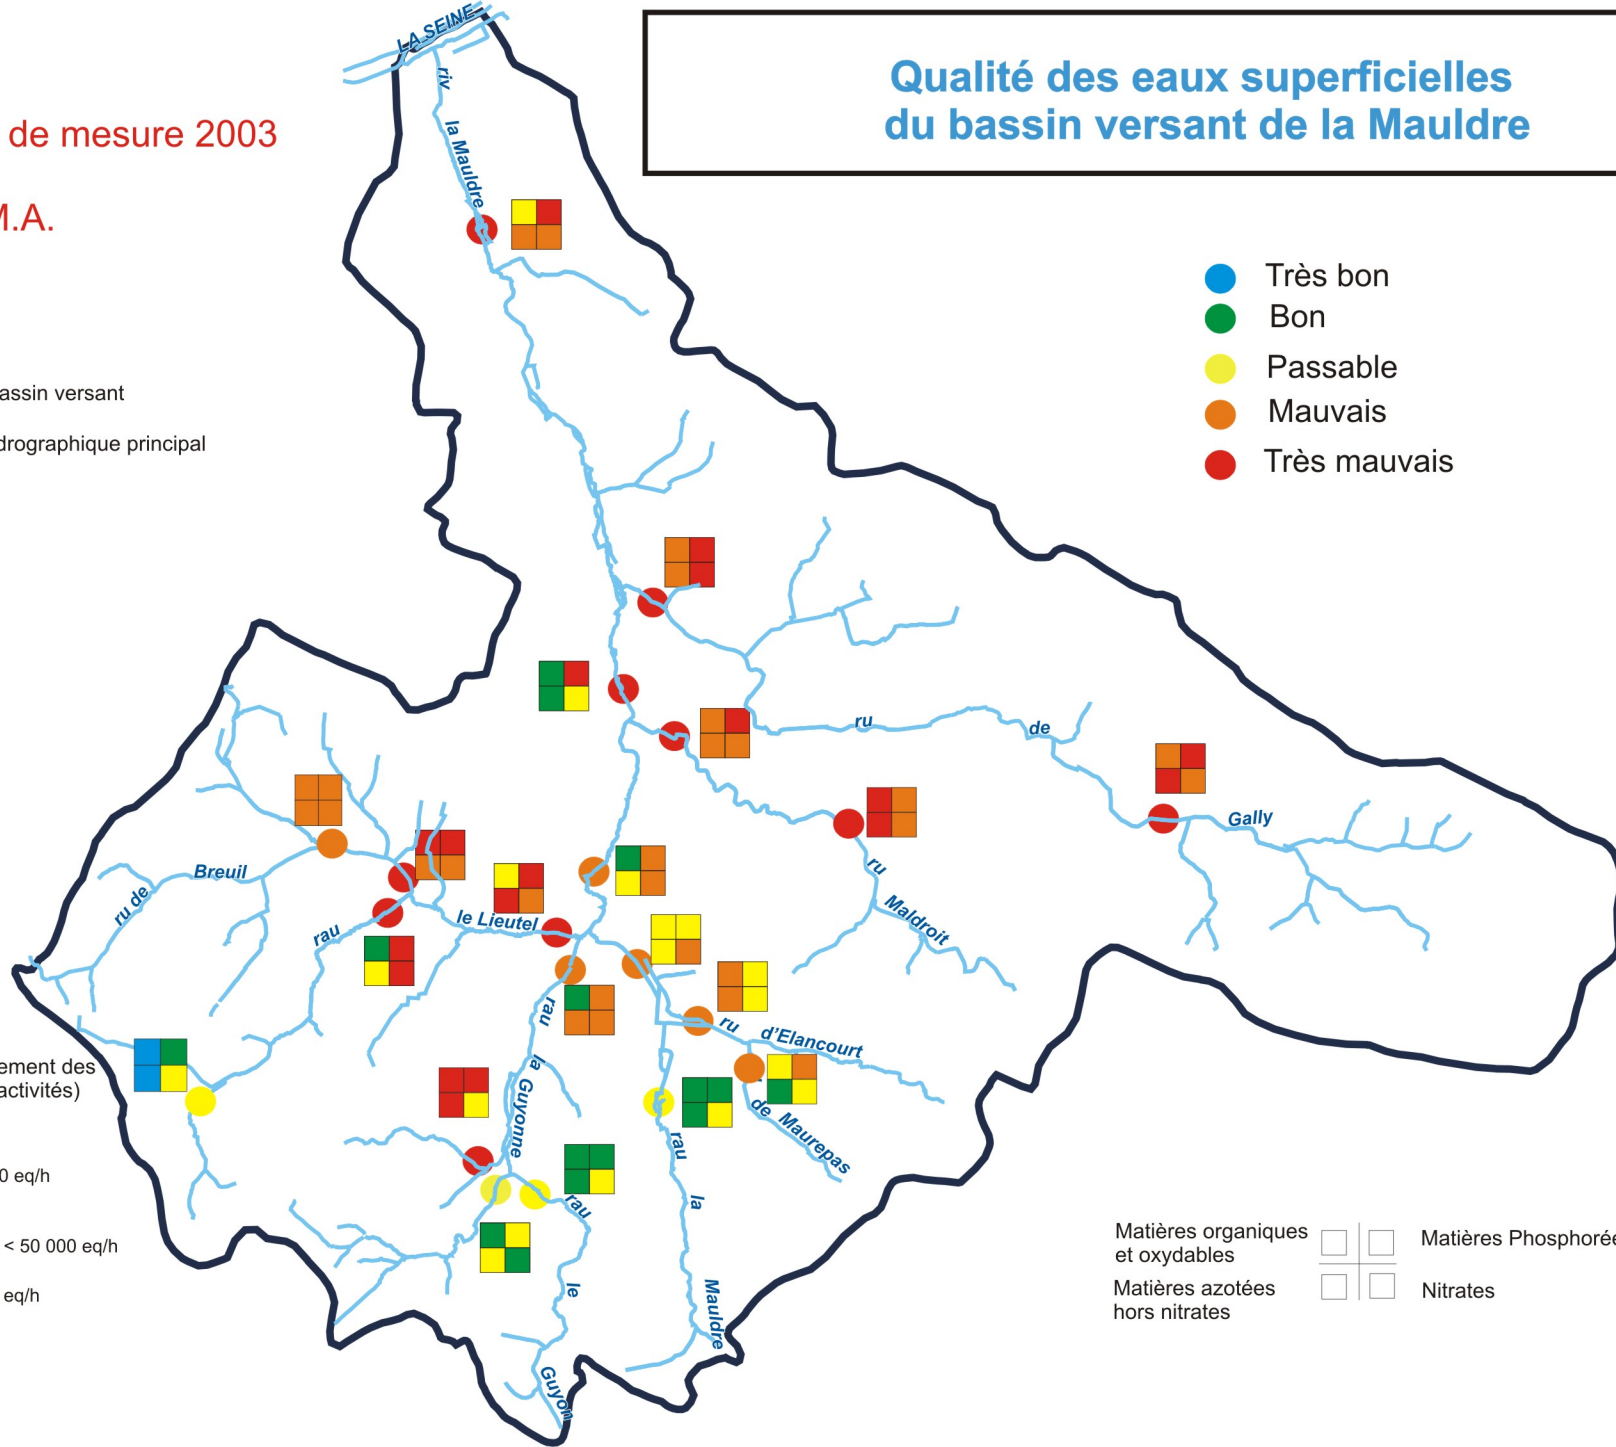

Carte n°10

Campagne de mesure 2002

CO.BA.H.M.A.



limite du bassin versant

réseau hydrographique principal

Qualité superficielles du bassin versant de la Mauldre

- Très bon
- Bon
- Passable
- Mauvais
- Très mauvais

Stations d'épuration (traitement des effluents domestiques et activités)



capacité = 250 000 eq/h



10 000 < capacité < 50 000 eq/h



capacité < 10 000 eq/h

Matières organiques
et oxydables

Matières azotées
hors nitrates



Matières Phosphorées

Nitrates

