

Carte n°5

Campagne de mesure 2005

CO.BA.H.M.A.

Qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Mauldre

Altération par les matières organiques et oxydables

Résultats SEQ-eau (fonction biologique) et tendance générale

 limite du bassin versant

 réseau hydrographique principal


● Très bon

● Bon

● Passable

● Mauvais

● Très mauvais

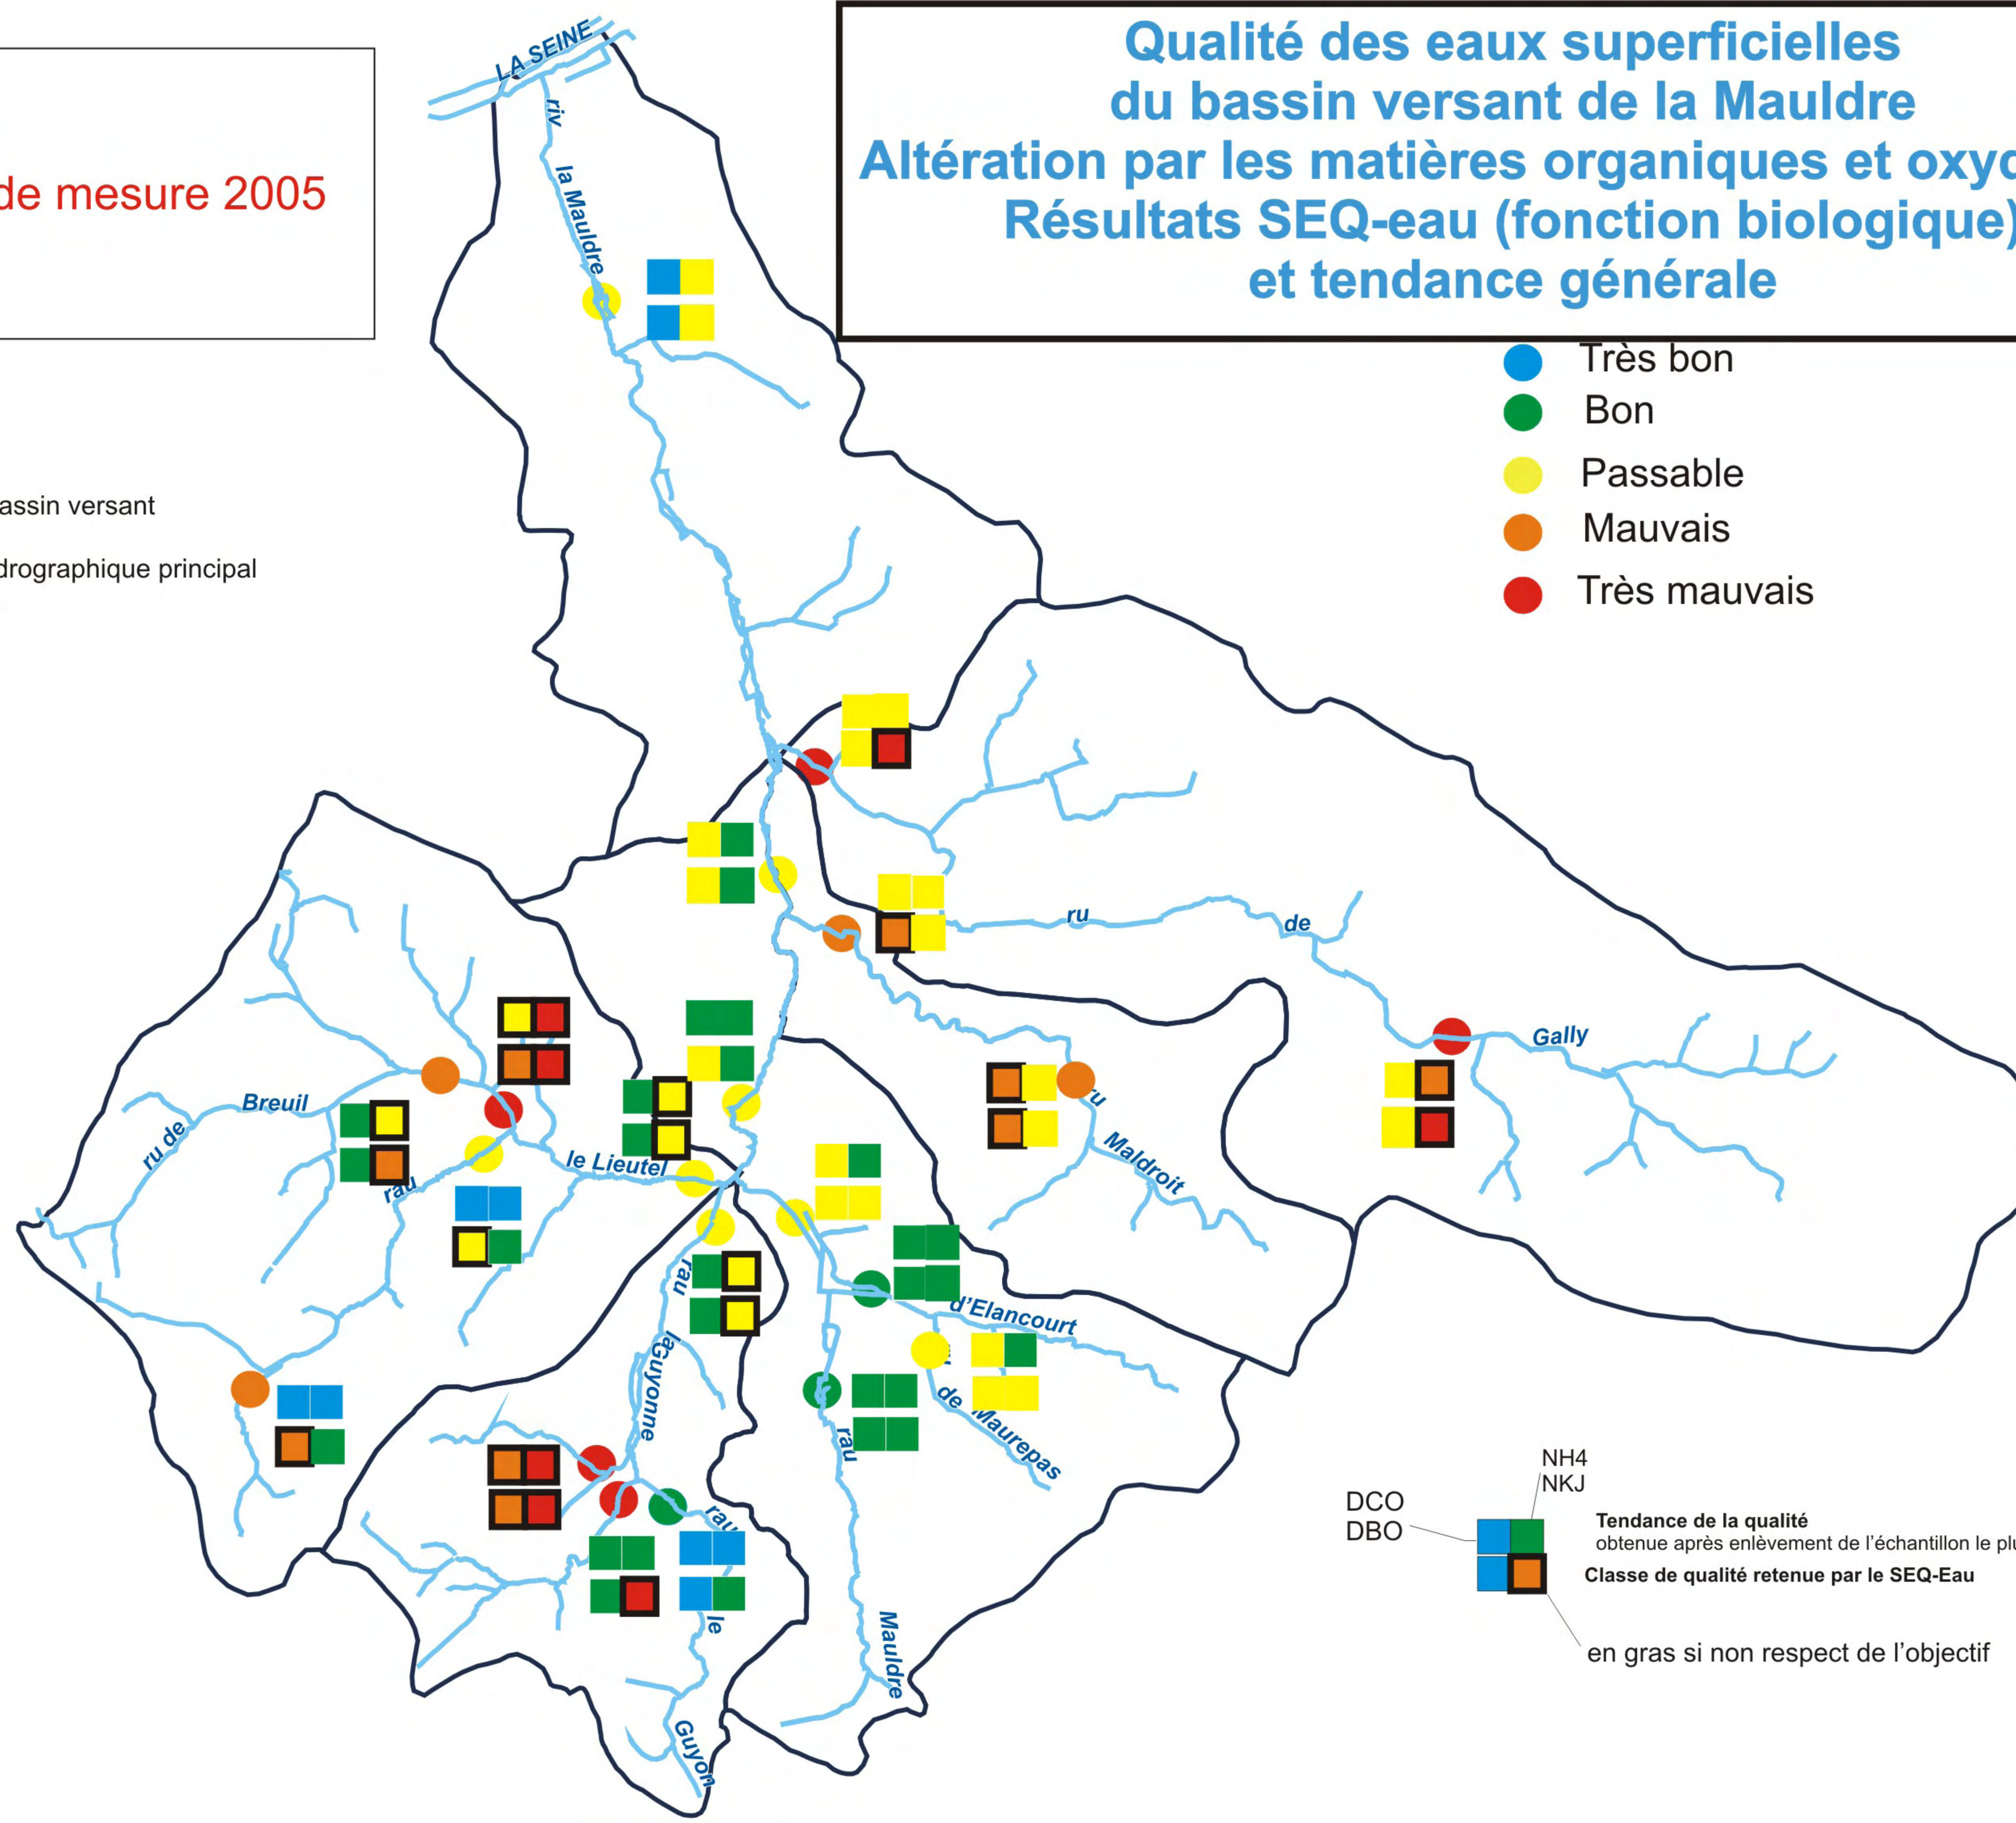

DCO
DBO

NH4
NKJ

Tendance de la qualité
obtenue après enlèvement de l'échantillon le plus pénalisant

Classe de qualité retenue par le SEQ-Eau

en gras si non respect de l'objectif

Carte n°6


Campagne de mesure 2005

CO.BA.H.M.A.

Qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Mauldre Altération par les matières azotées hors nitrates Résultats SEQ-eau (fonction biologique) et tendance générale

 limite du bassin versant
 réseau hydrographique principal

-  Très bon
-  Bon
-  Passable
-  Mauvais
-  Très mauvais

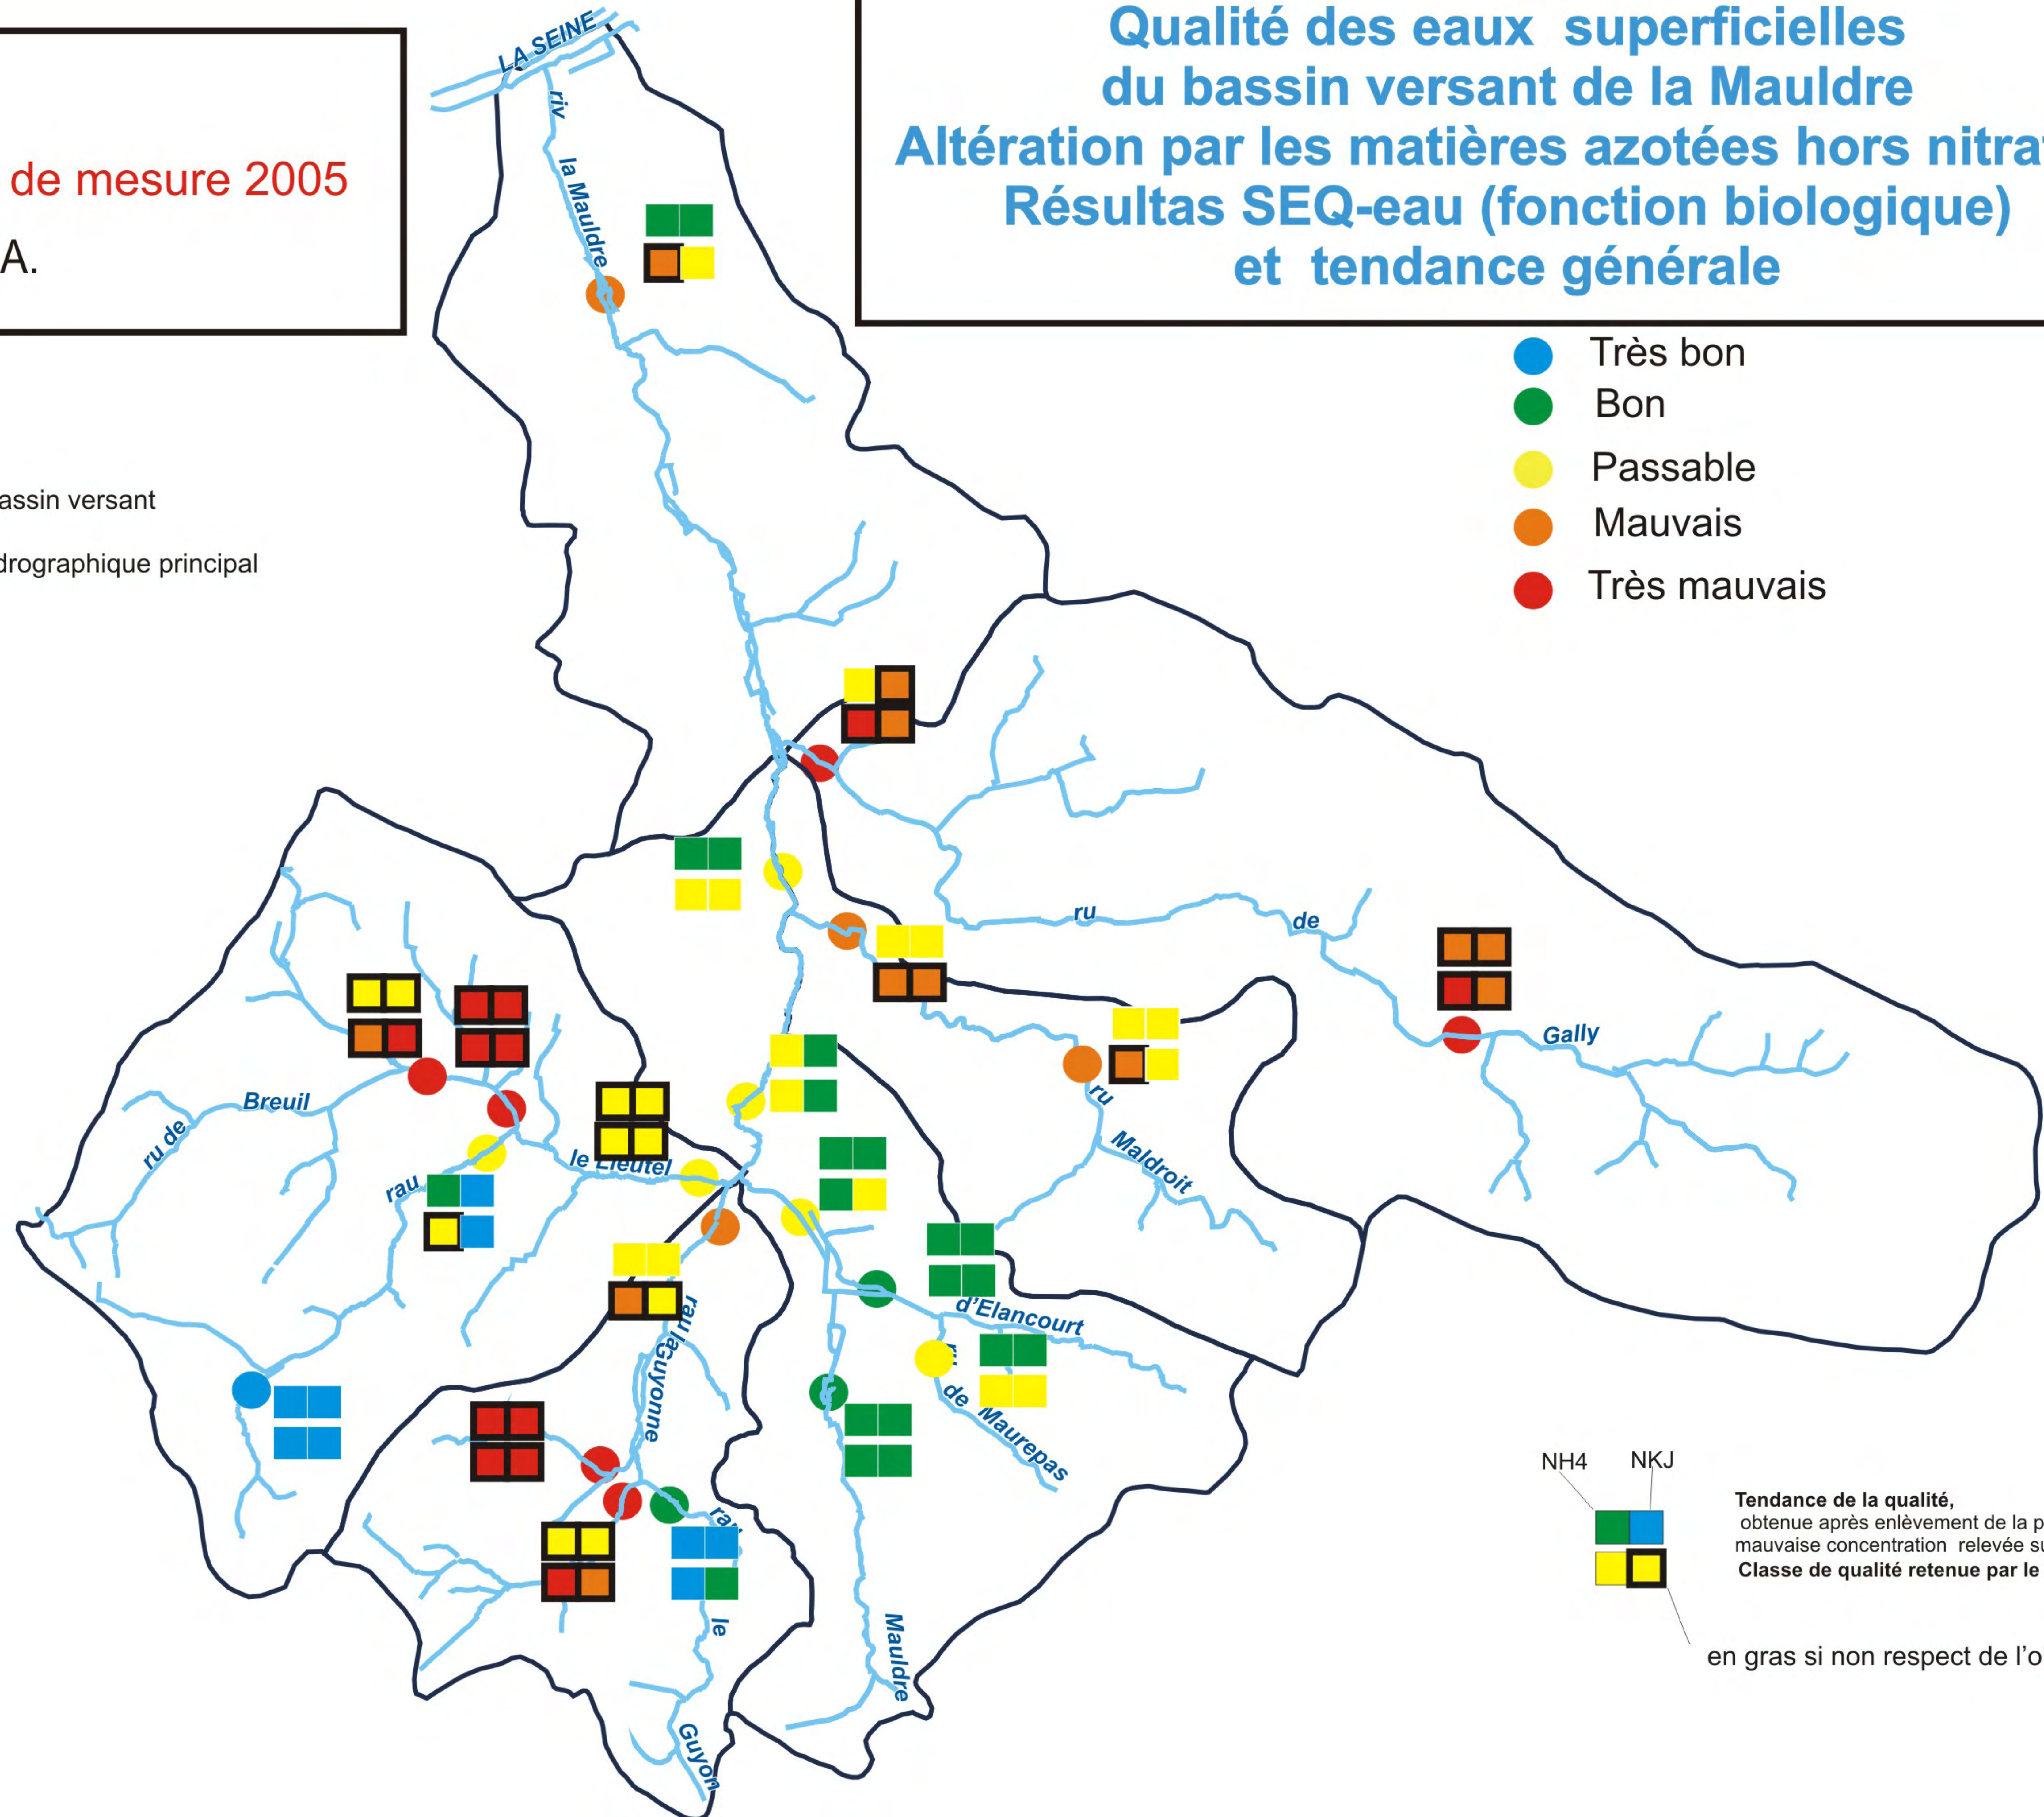

NH4 NKJ

Tendance de la qualité,
obtenue après enlèvement de la plus
mauvaise concentration relevée sur chaque paramètre
Classe de qualité retenue par le SEQ-Eau

en gras si non respect de l'objectif

Carte n°7


Campagne de mesure 2005

Qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Mauldre Altération par les nitrates Résultats SEQ-eau (fonction biologique) et tendance générale

 limite du bassin versant
 réseau hydrographique principal

 Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

 Tendance de la qualité,
obtenue après enlèvement de la plus mauvaise concentration relevée
 Classe de qualité retenue par le SEQ-Eau
En gras si non respect de l'objectif

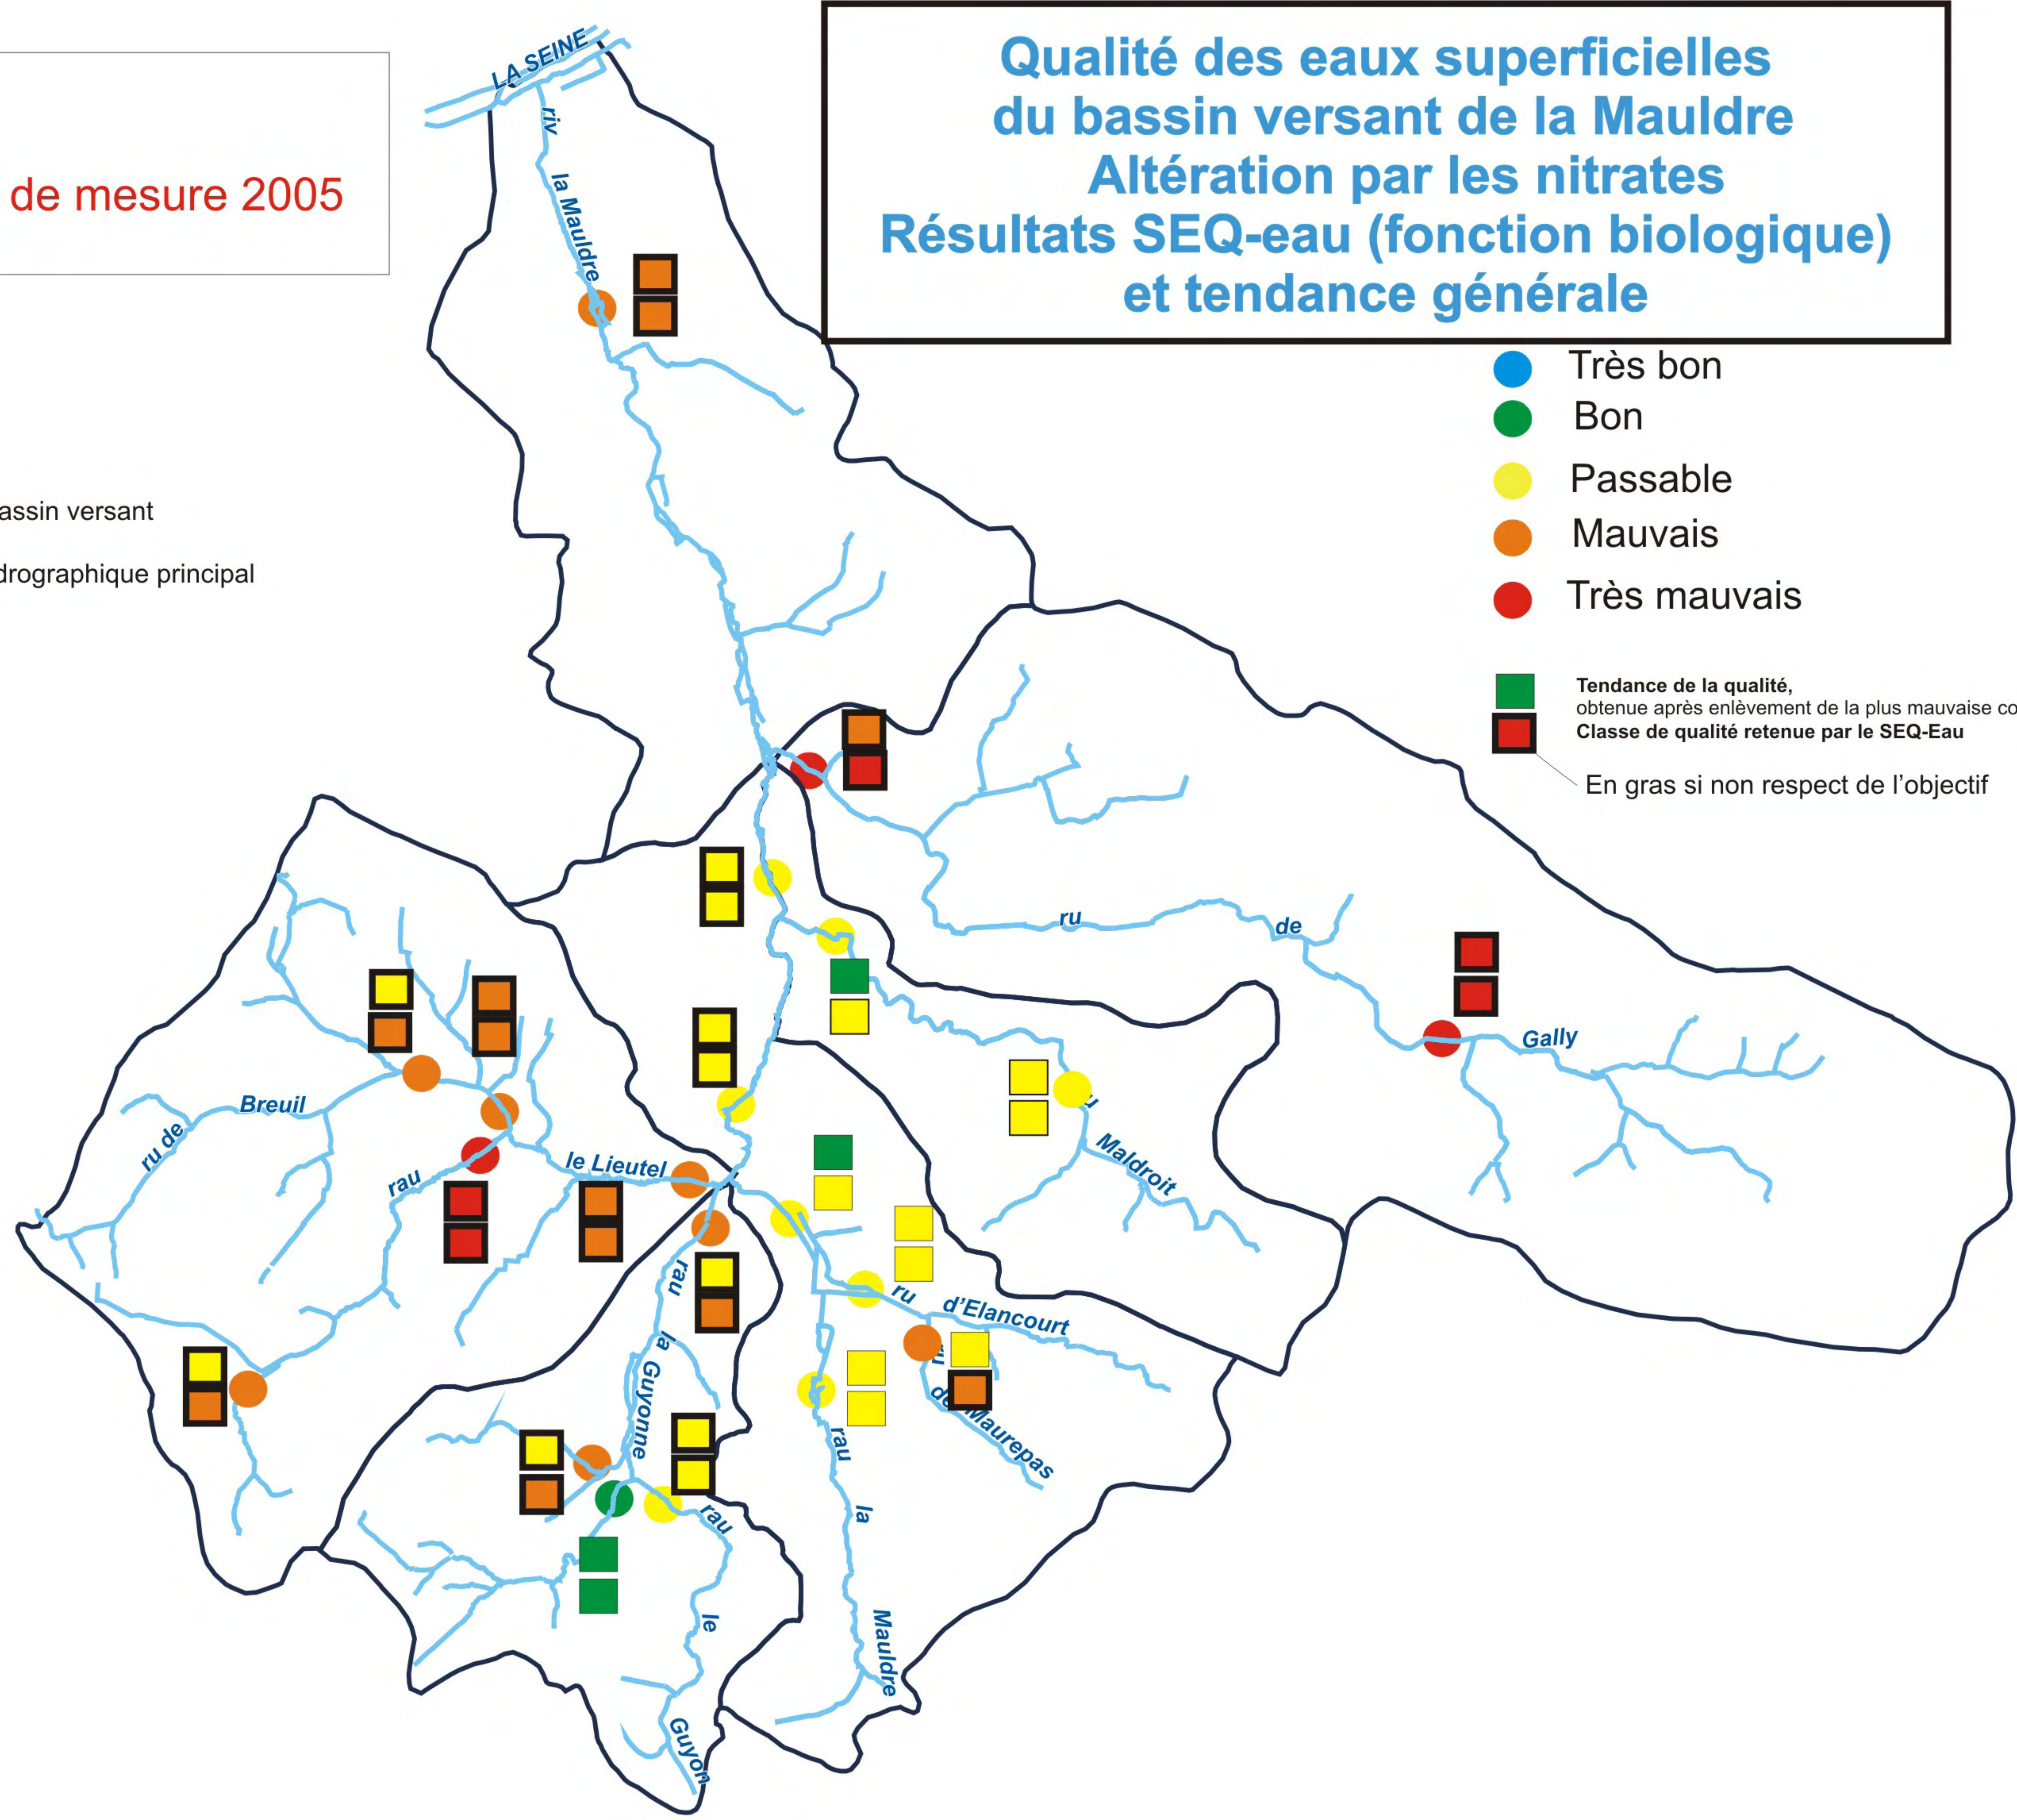

Carte n°8


Campagne de mesure 2005

CO.BA.H.M.A.

Qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Mauldre Altération par les matières Phosphorées Résultats SEQ-eau (fonction biologique) et tendance générale

 limite du bassin versant
 réseau hydrographique principal

-  Très bon
-  Bon
-  Passable
-  Mauvais
-  Très mauvais

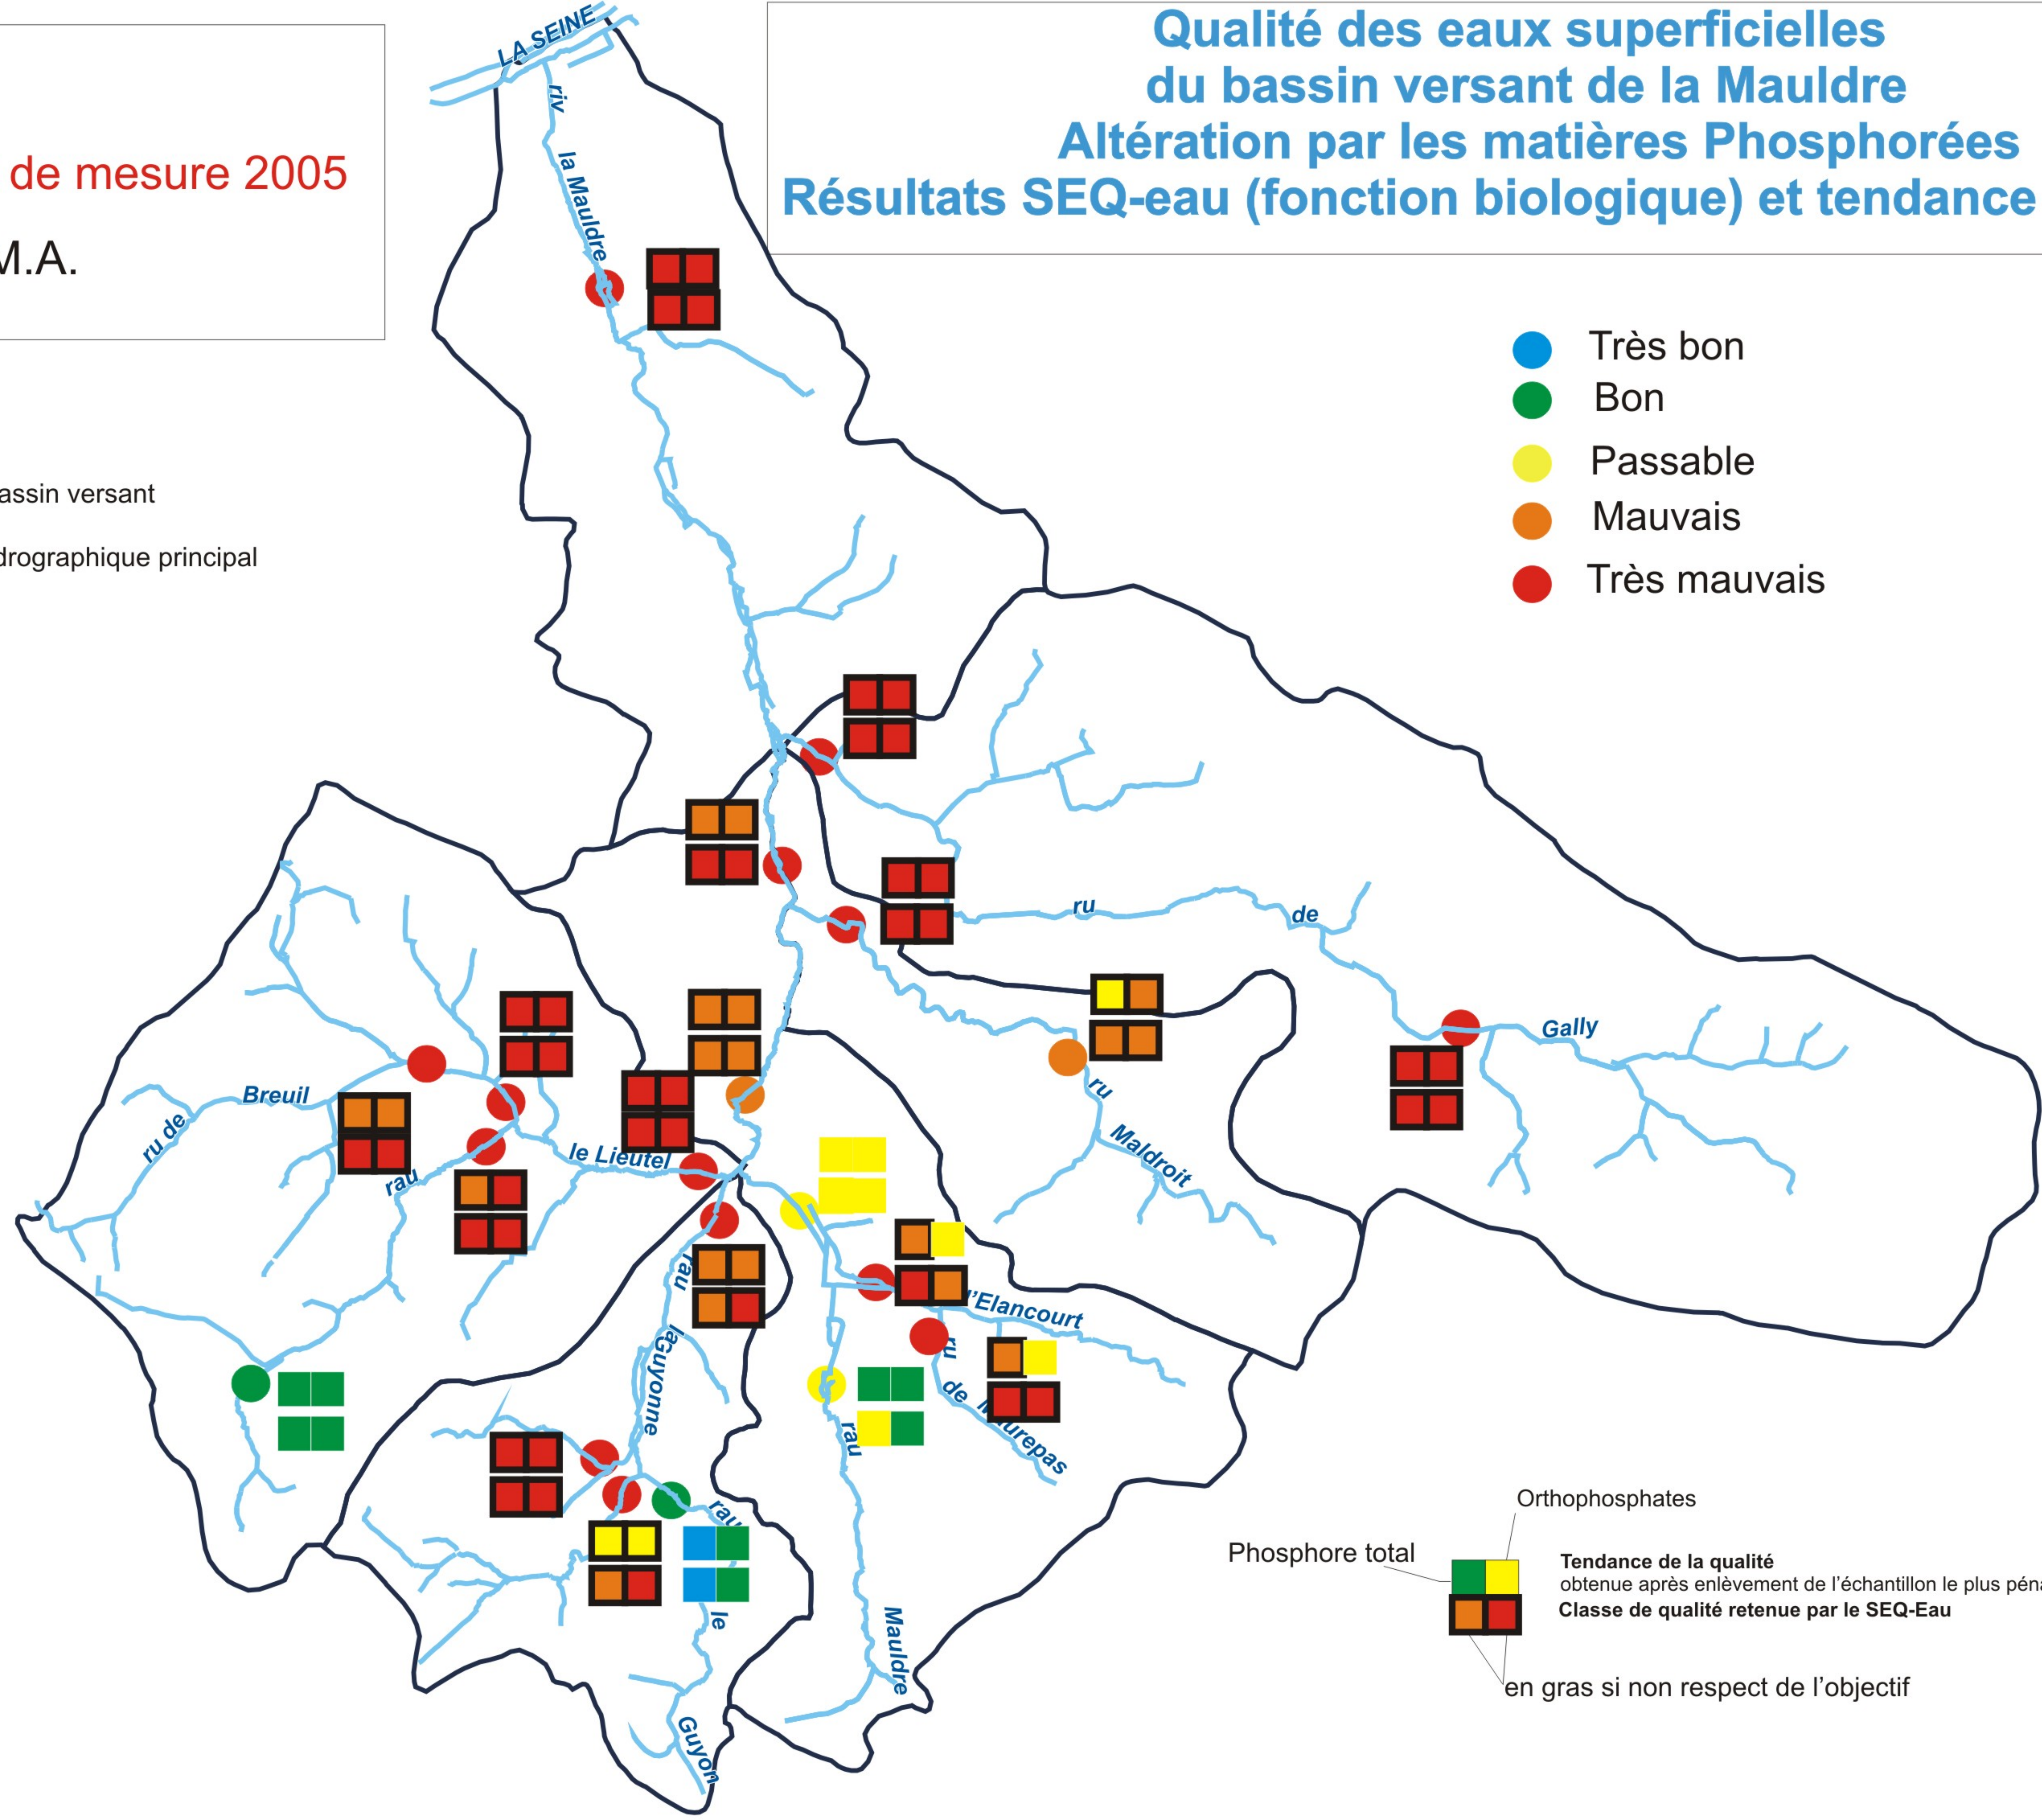


Orthophosphates
Phosphore total
Tendance de la qualité
obtenue après enlèvement de l'échantillon le plus pénalisant
Classe de qualité retenue par le SEQ-Eau
en gras si non respect de l'objectif

Carte n°9




Campagne de mesure 2005

CO.BA.H.M.A.

Qualité des eaux superficielles
du bassin versant de la Mauldre

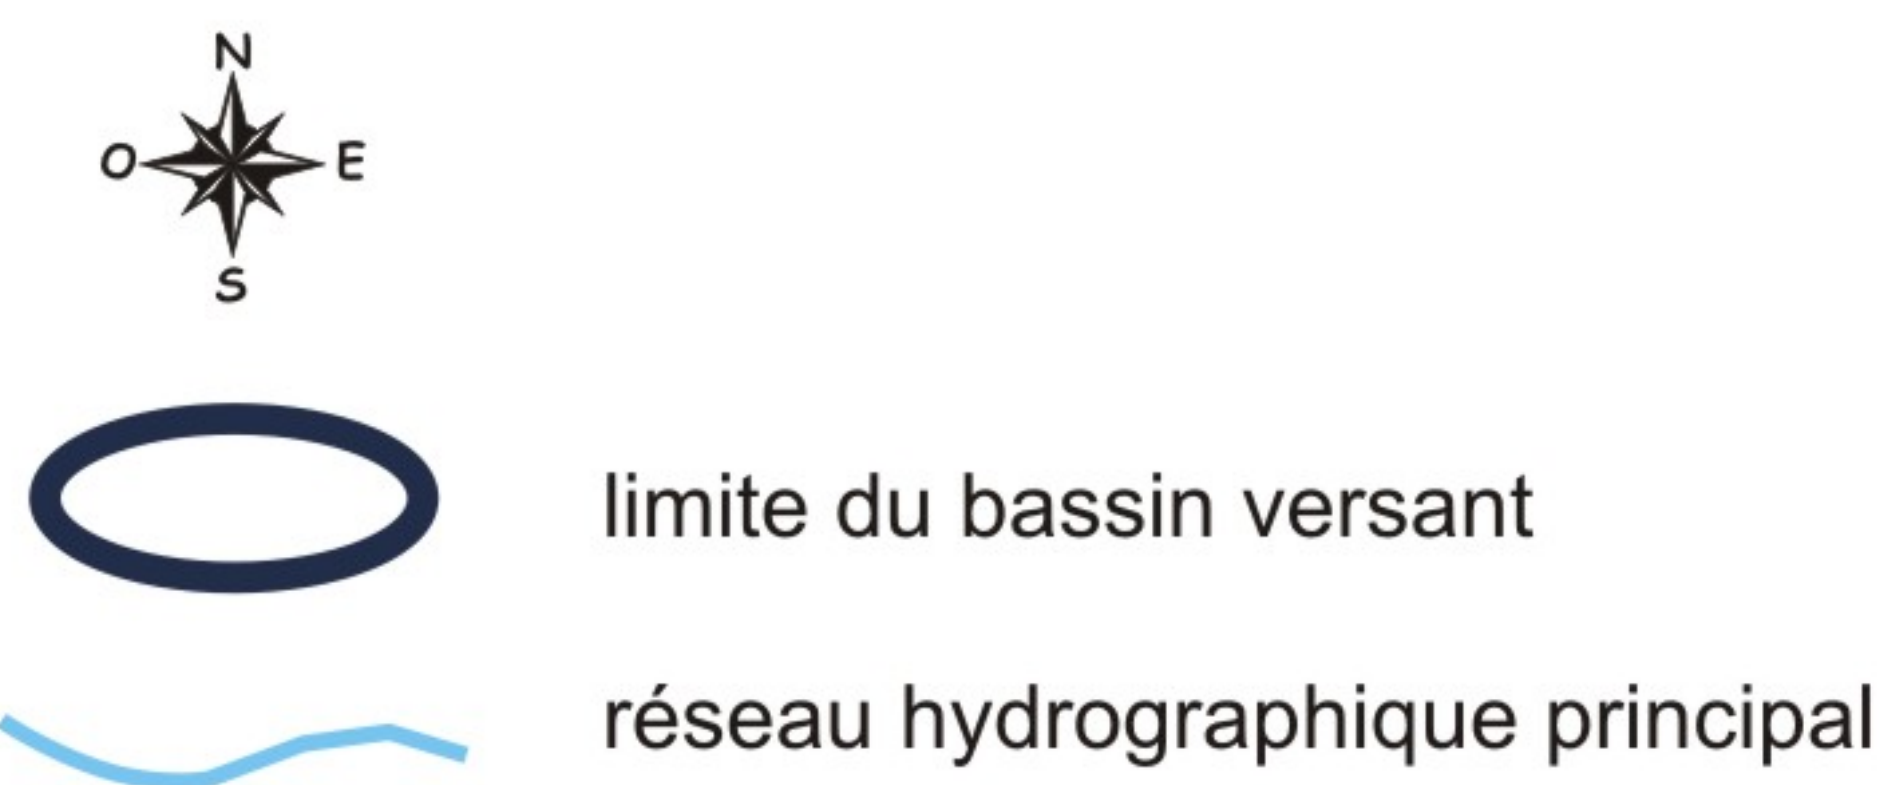

Stations d'épuration (traitement des effluents domestiques et activités)

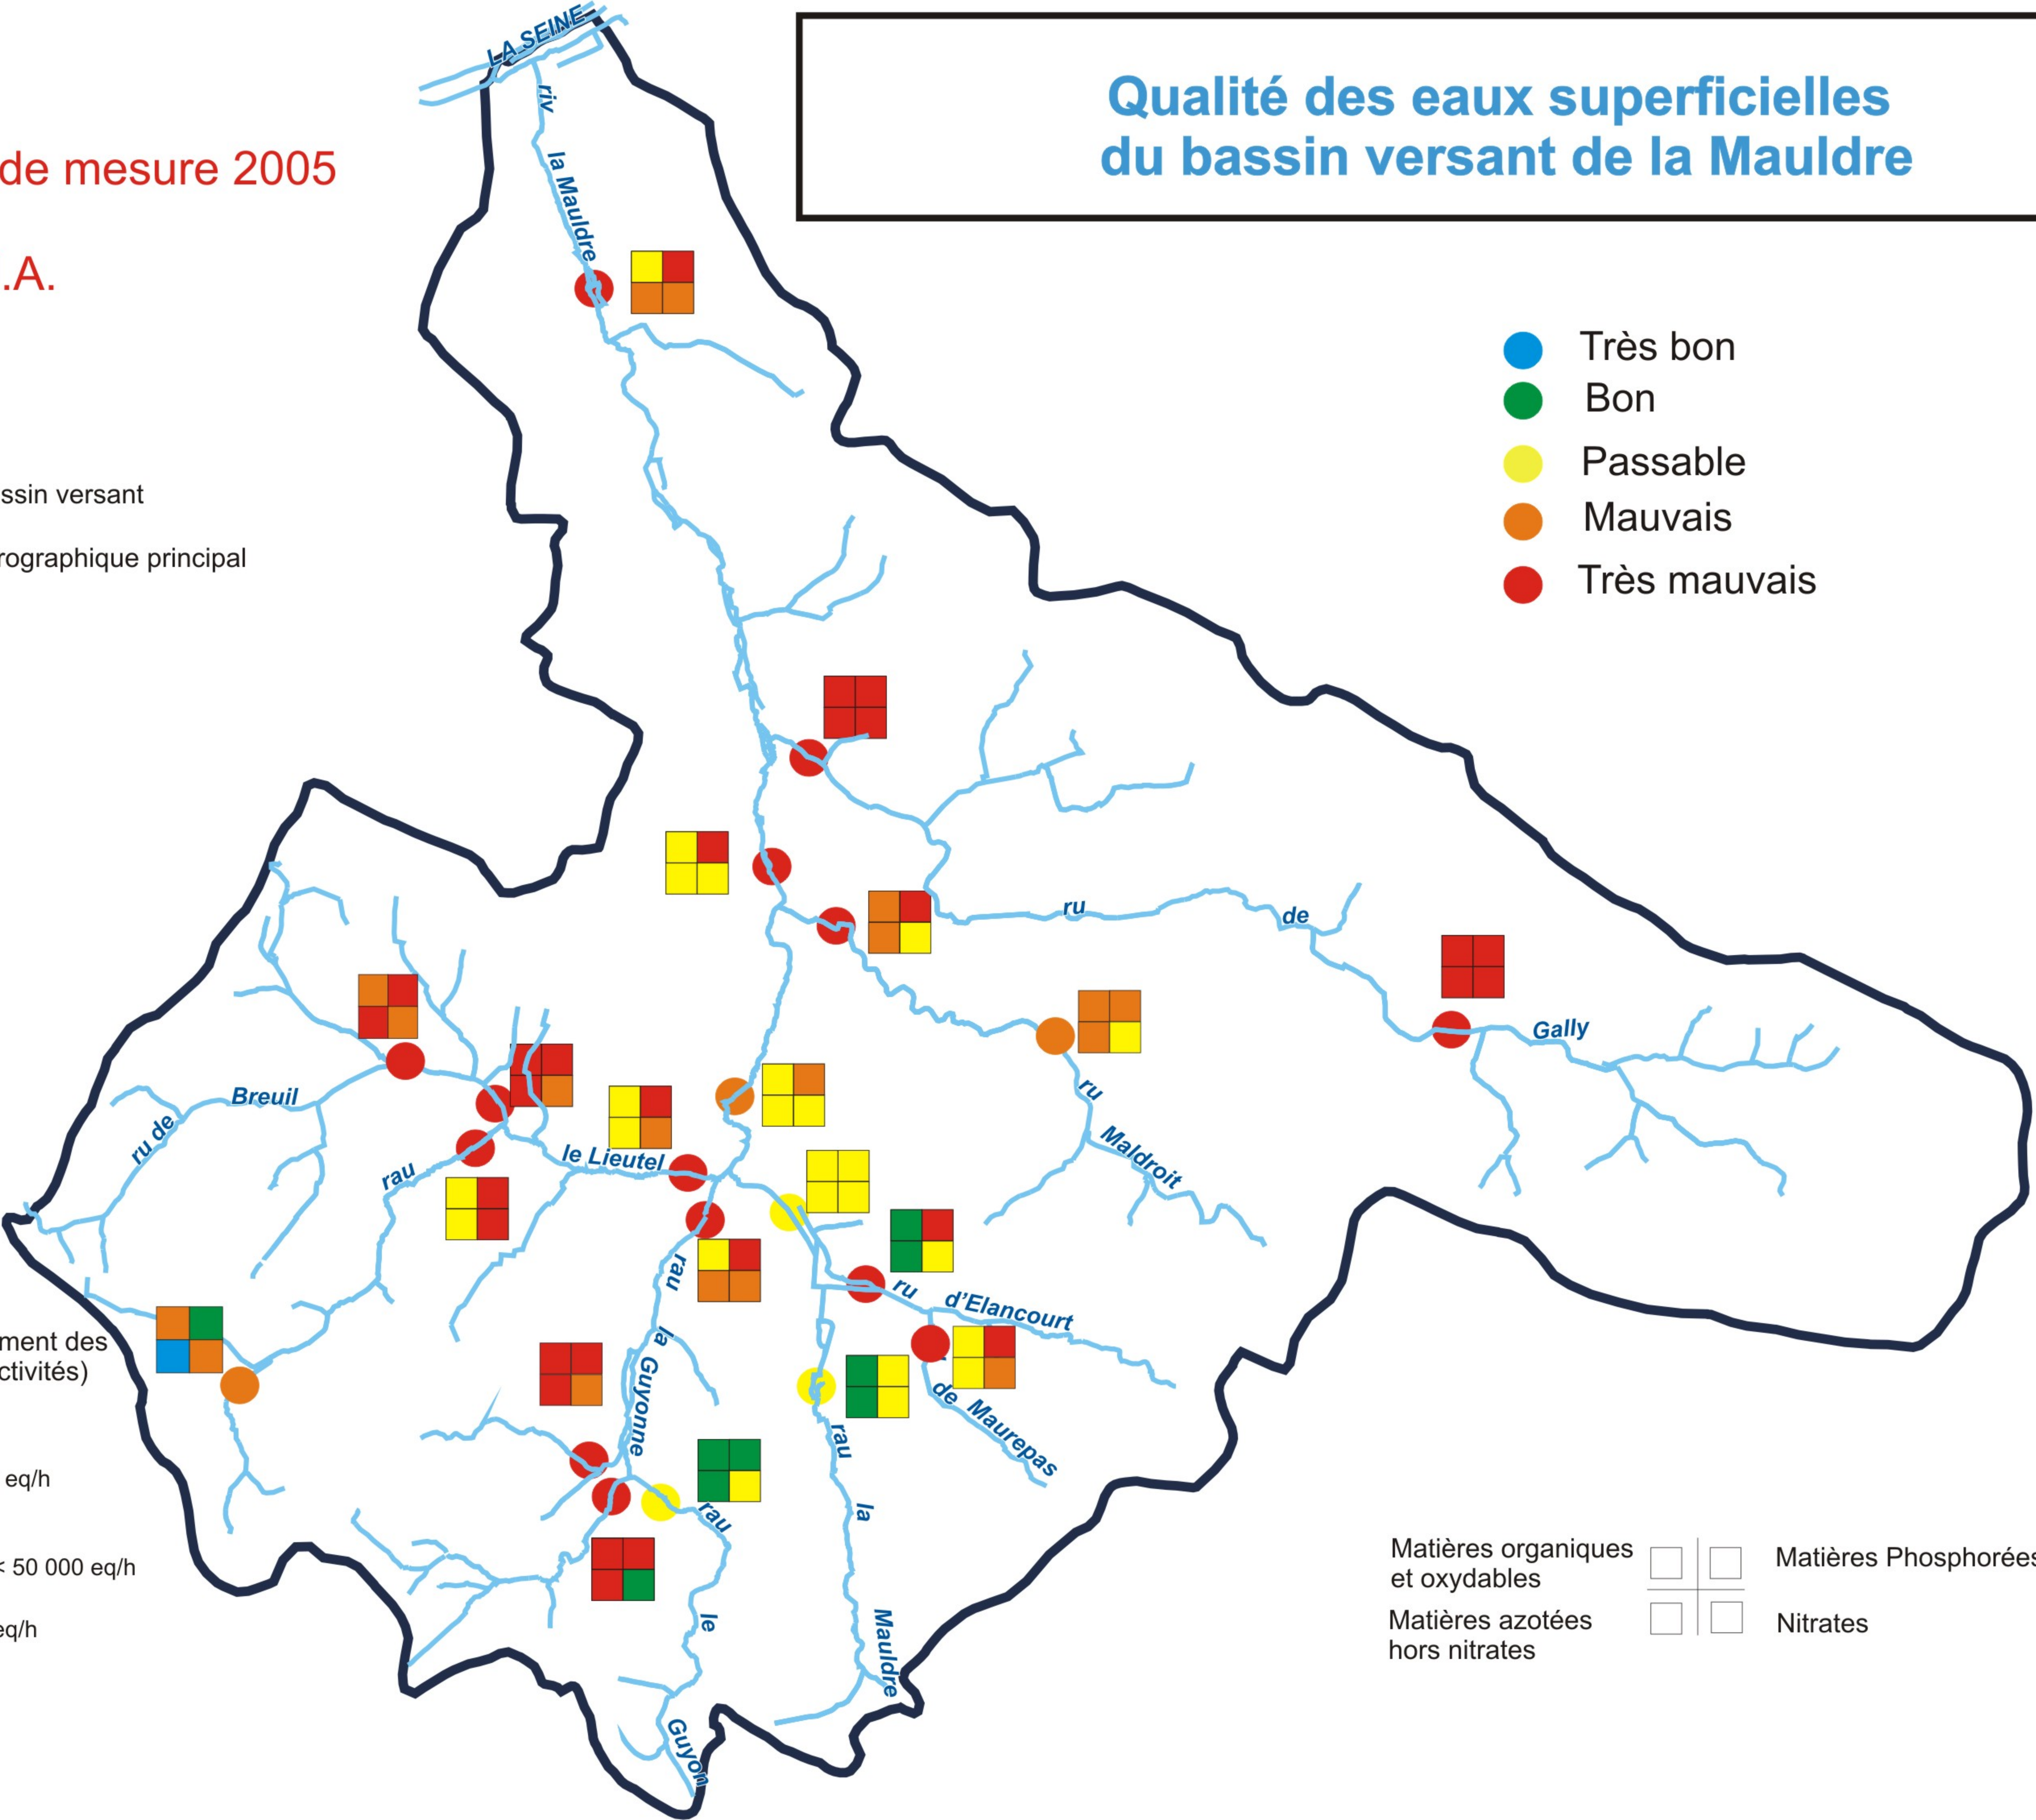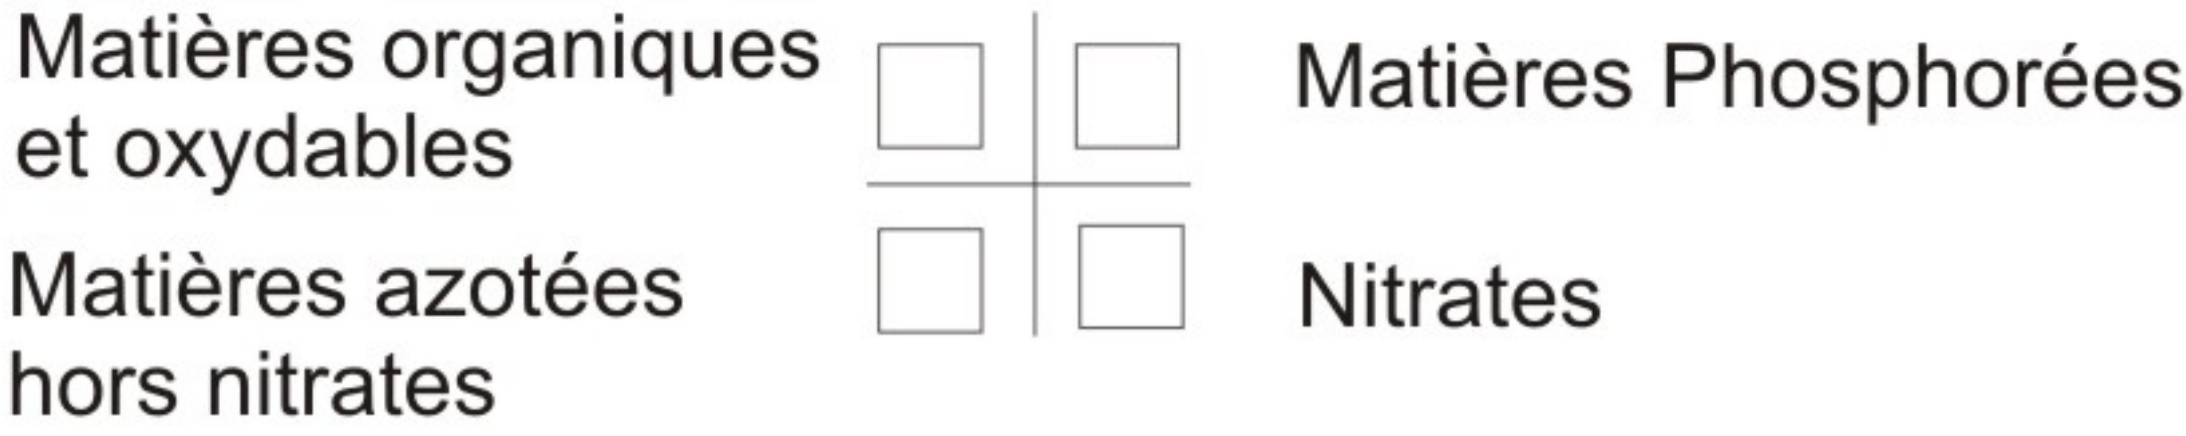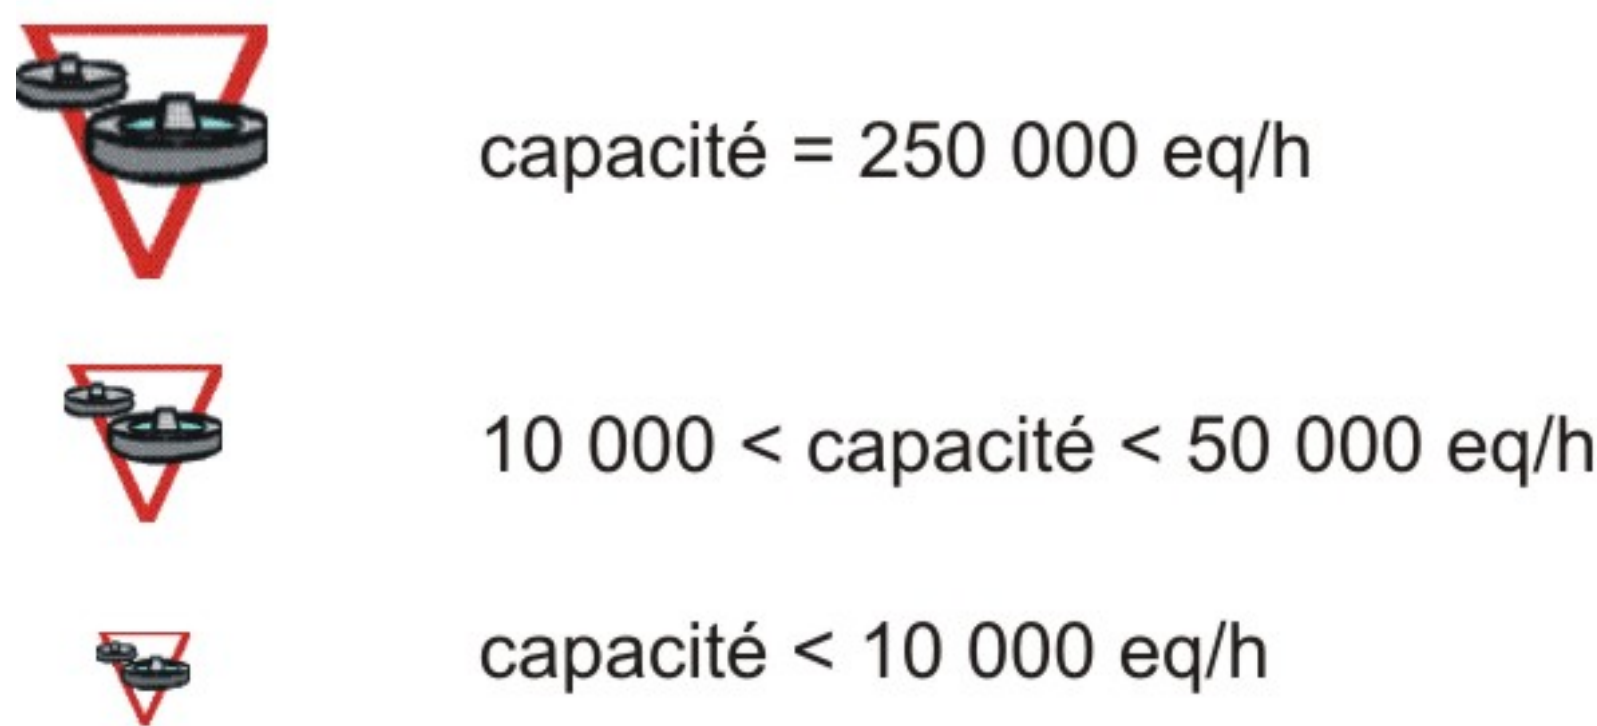


Carte n°10

Campagne de mesure 2003




CO.BA.H.M.A.

Qualité des eaux superficielles
du bassin versant de la Mauldre

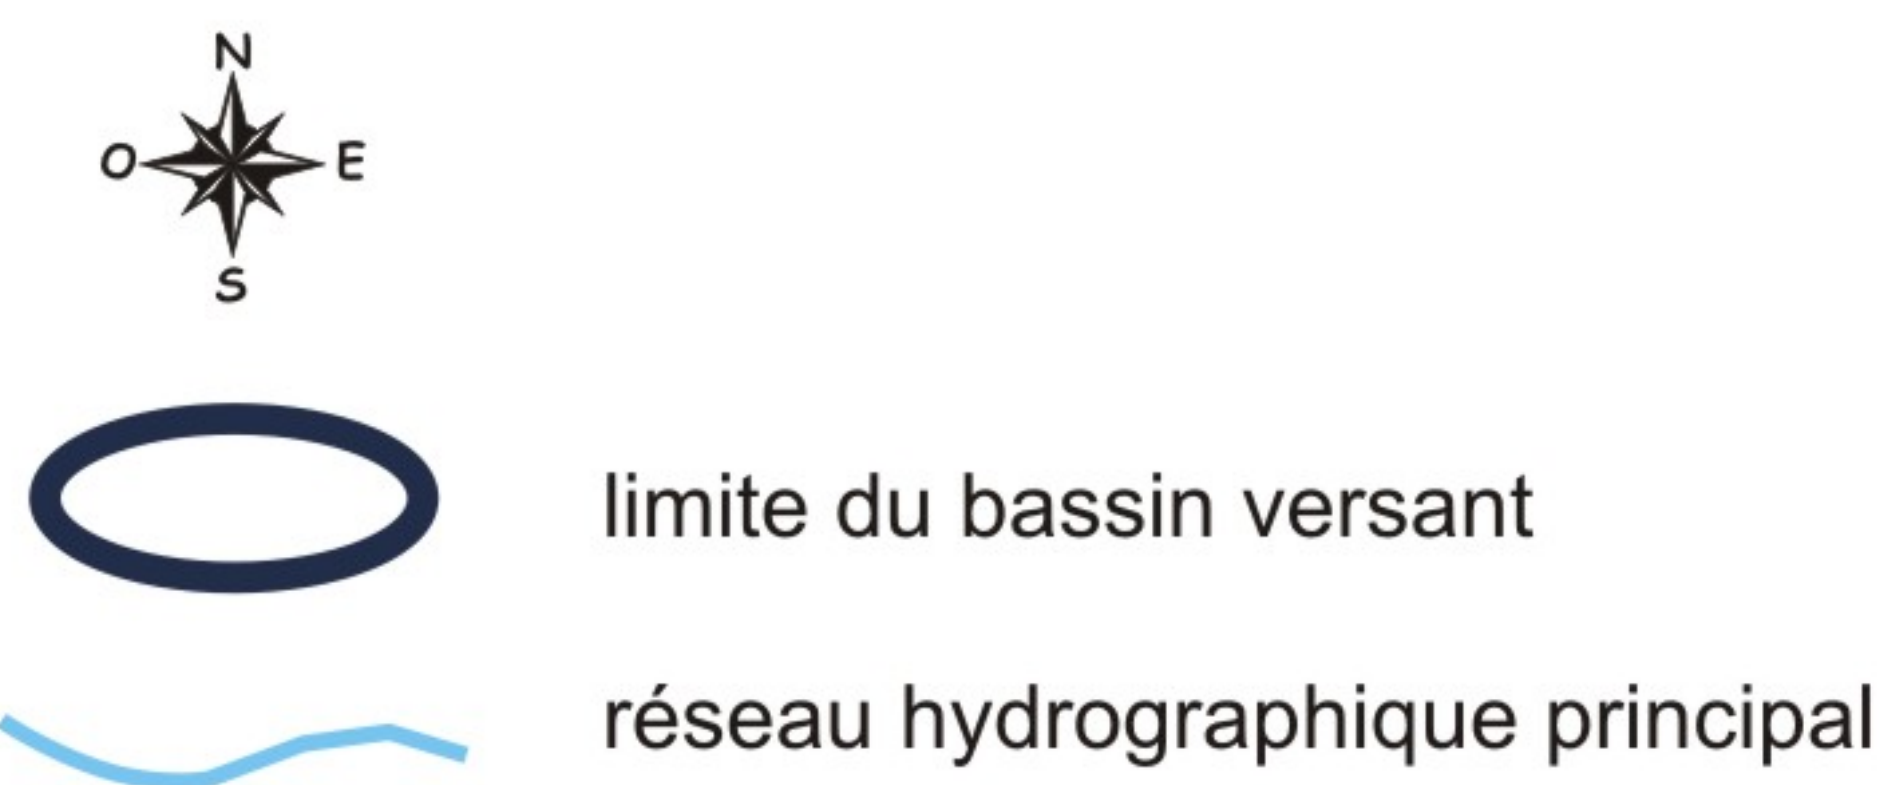

- Très bon
- Bon
- Passable
- Mauvais
- Très mauvais

Stations d'épuration (traitement des effluents domestiques et activités)

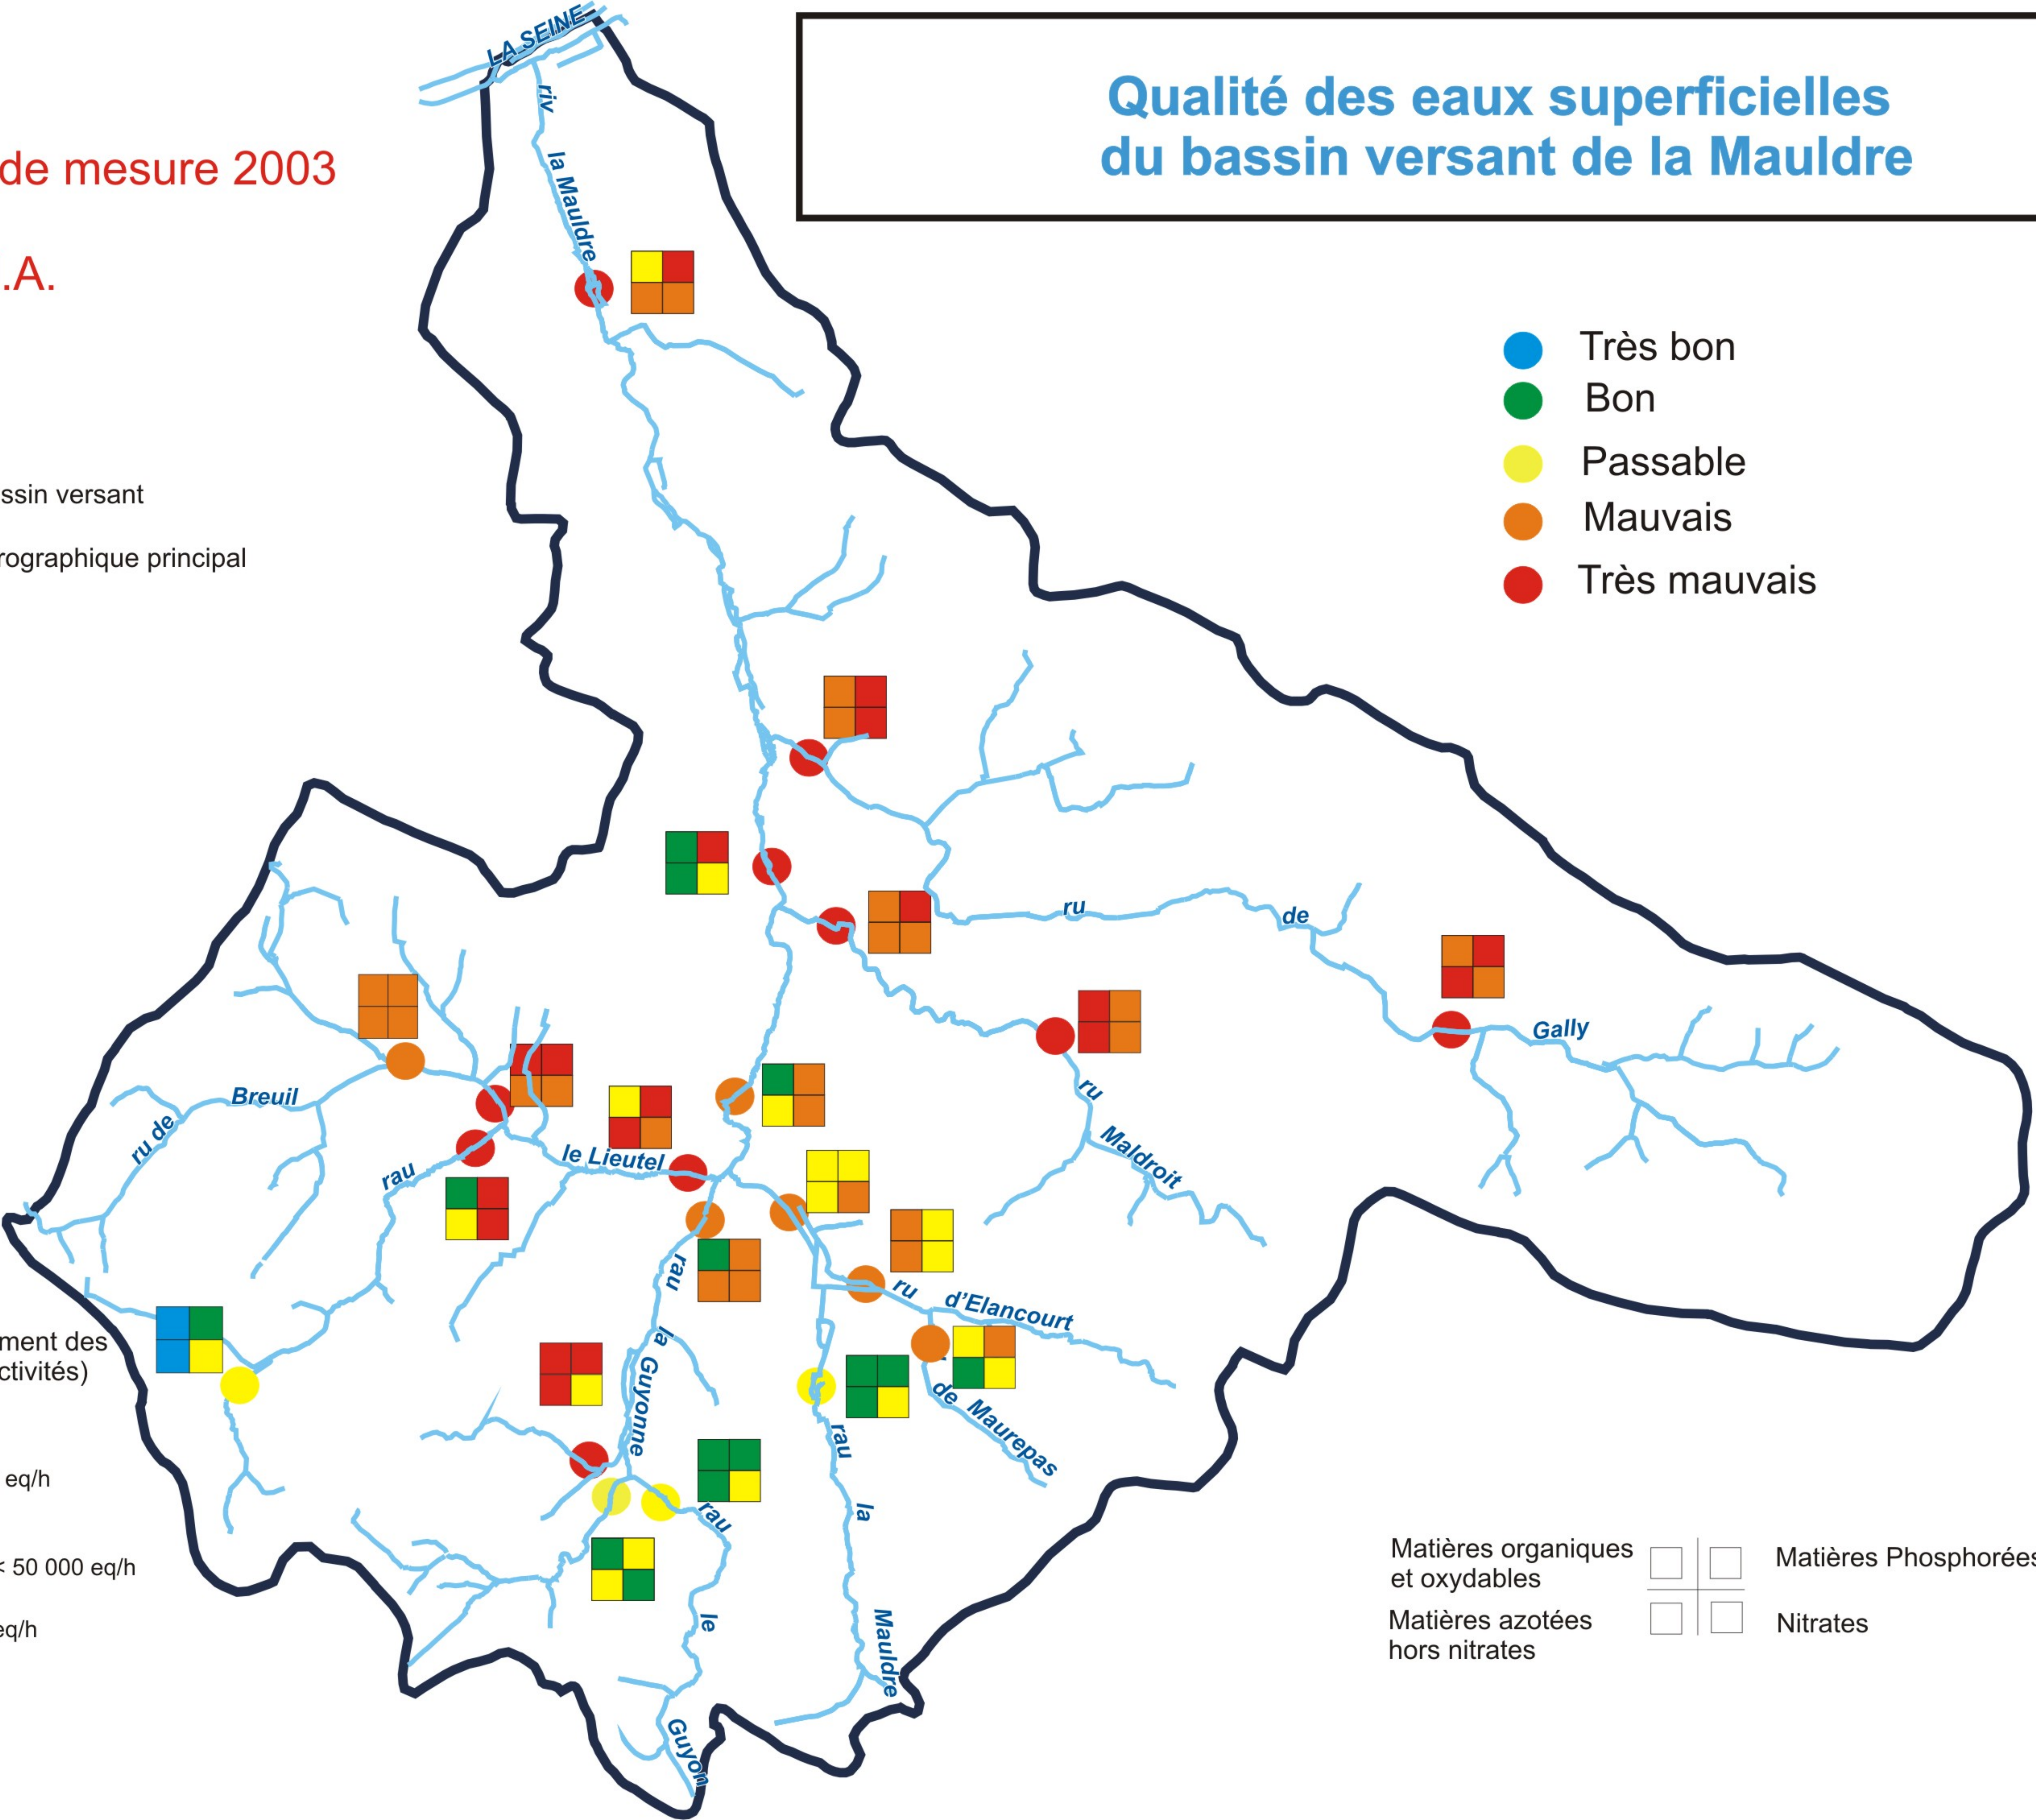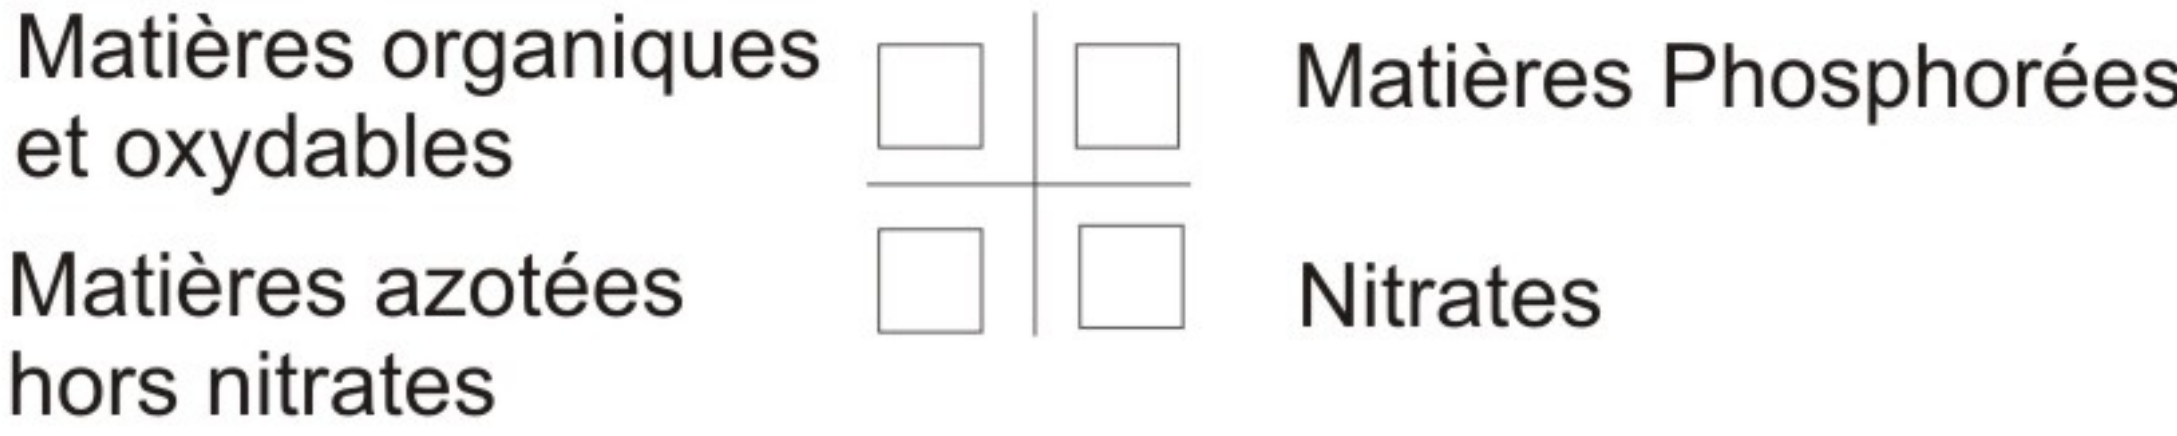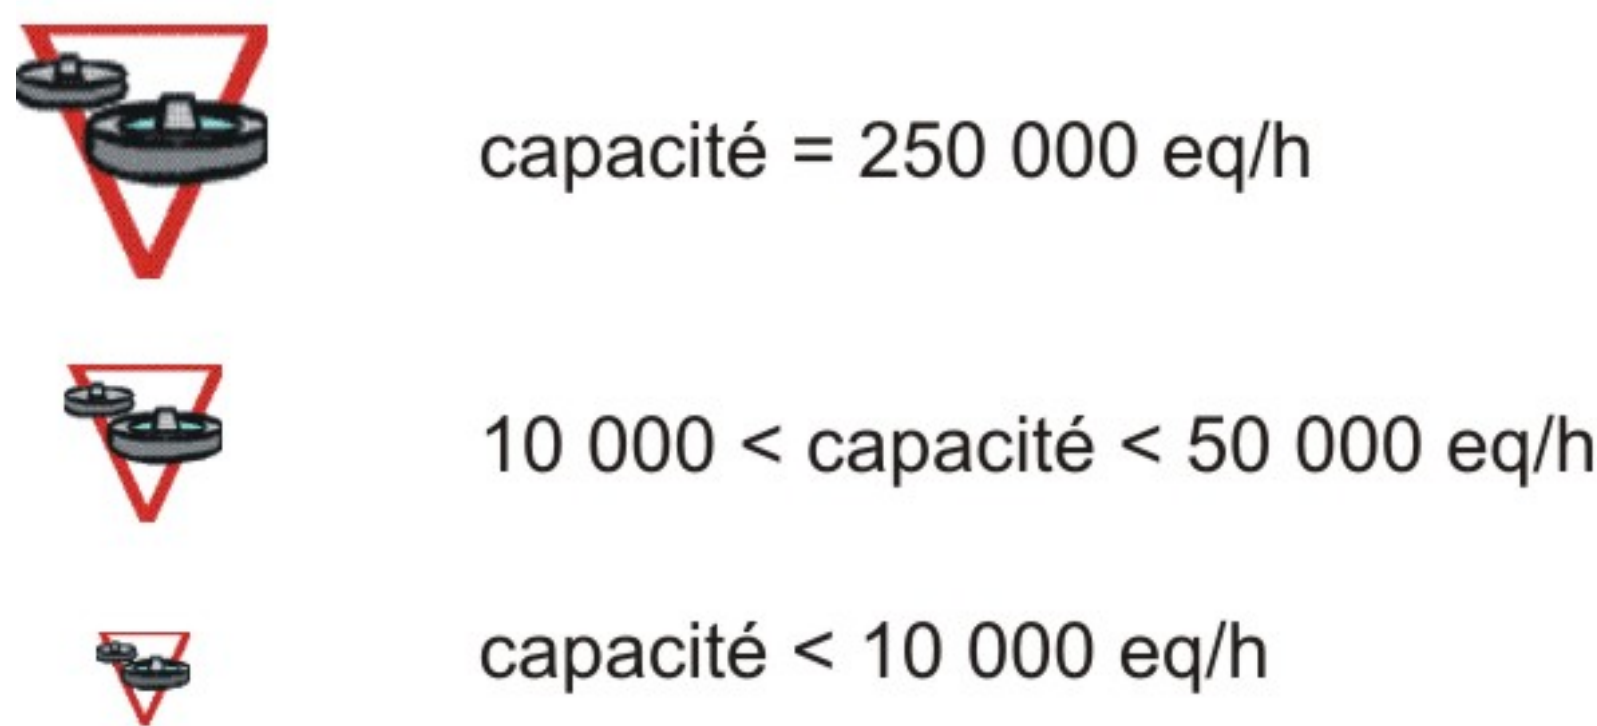

Localisation des points de prélèvements IBGN



Carte n°11

IBGN 5

IBGN 4

IBGN 3

IBGN 2

IBGN 1

VERSAILLES

Elancourt

limite et nom de commune

limite du bassin versant et périmètre du SAGE

réseau hydrographique principal

