


Écoulements en période de basses eaux

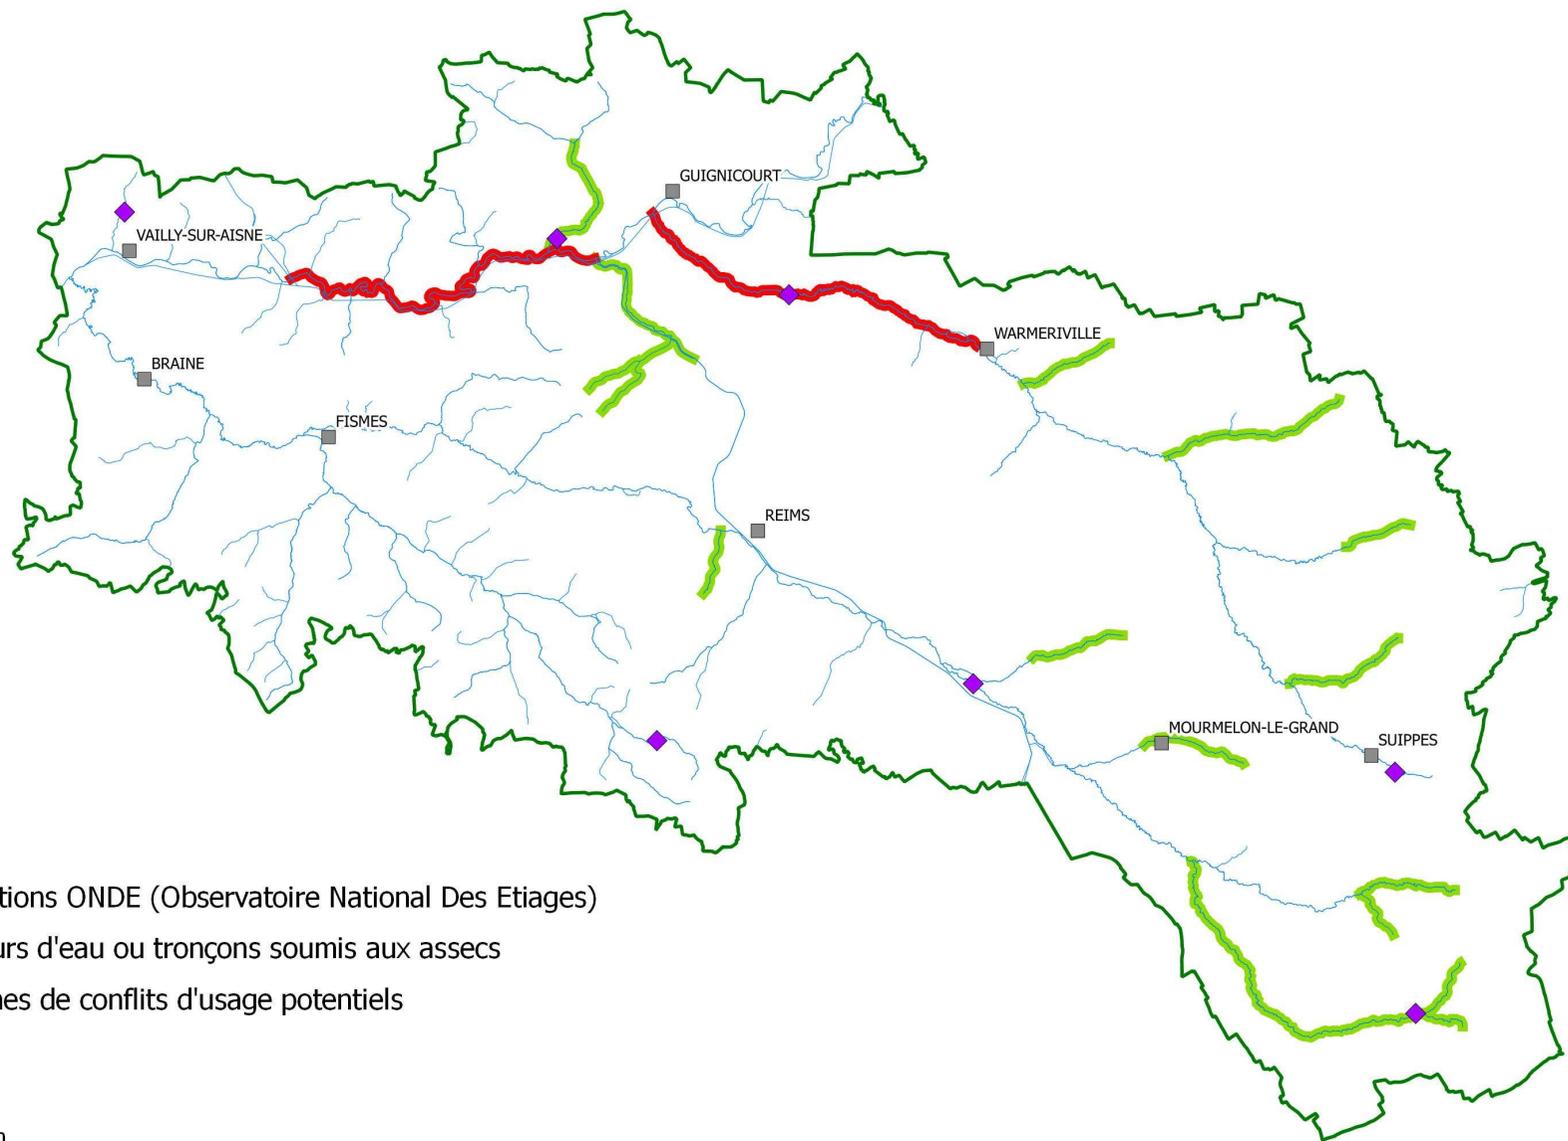


- ◆ Stations ONDE (Observatoire National Des Etiages)
- Cours d'eau ou tronçons soumis aux assecs
- Zones de conflits d'usage potentiels

0 5 10 km

Source : ONEMA, Commission thématique Quantité du SAGE


Captages d'eau potable

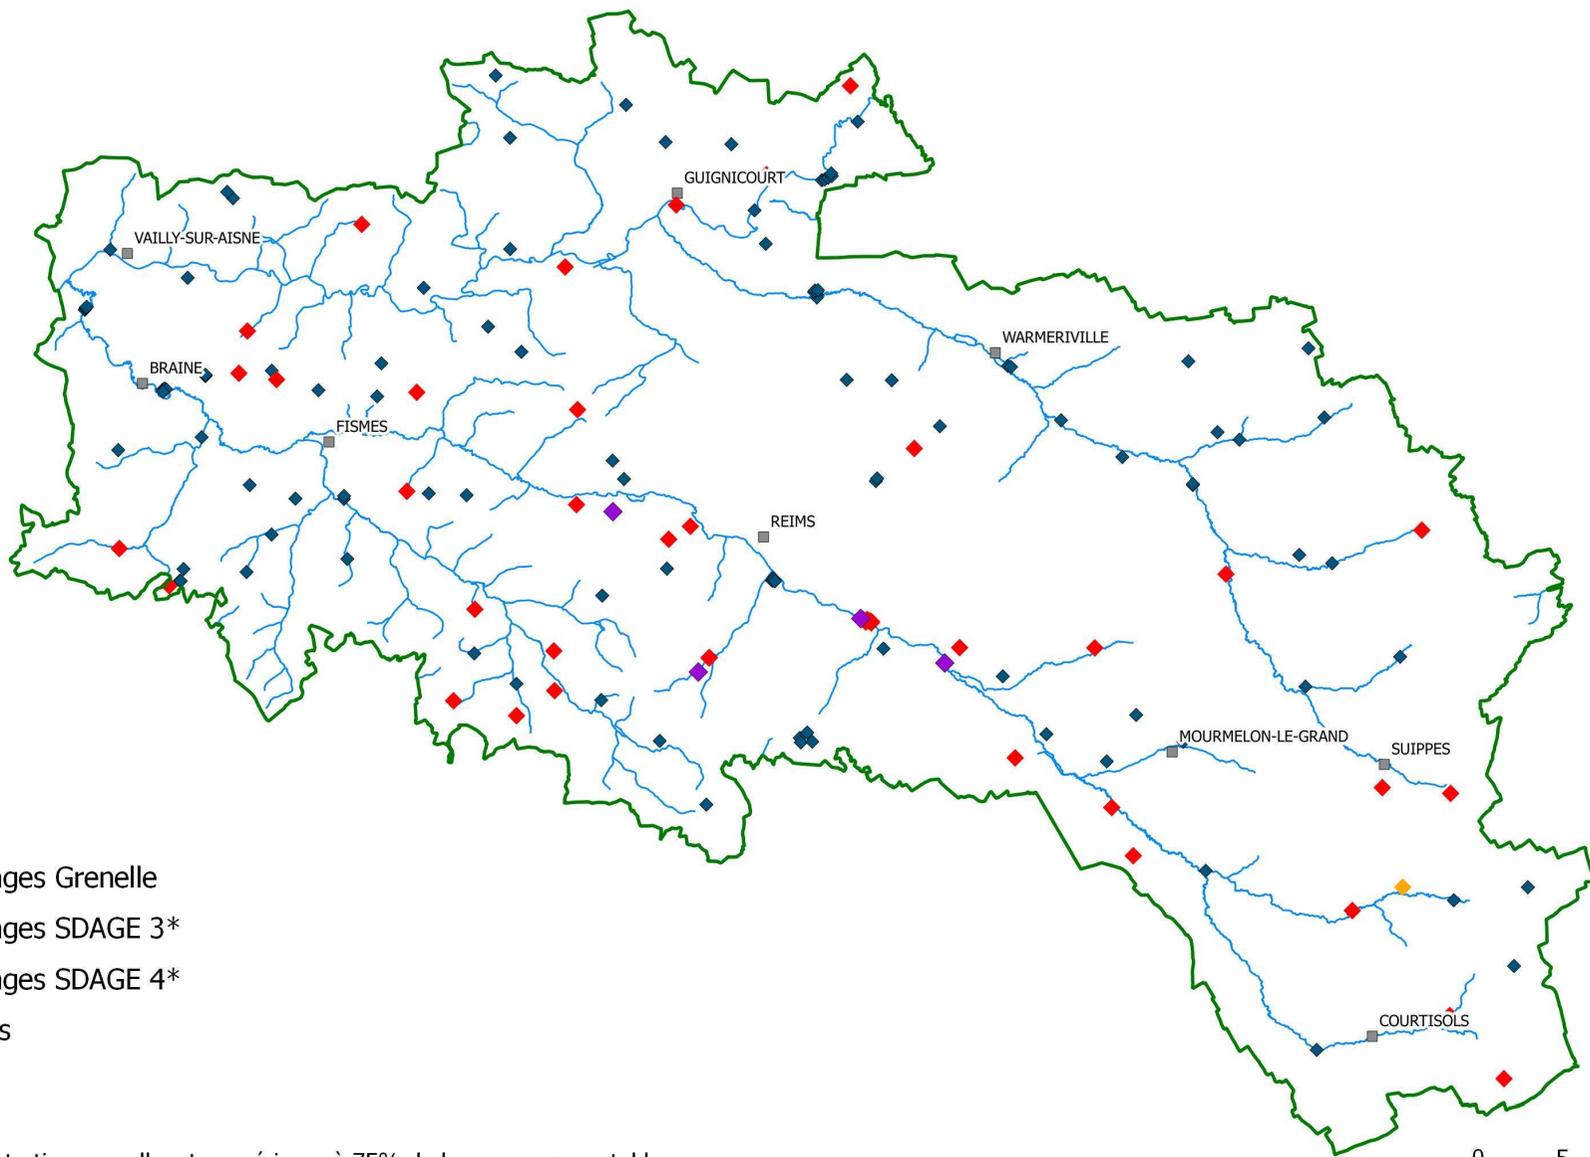


* SDAGE 4 : Concentration en polluants supérieure à 75% de la norme eau potable
SDAGE 3 : Concentration en polluants comprise entre 50 et 75% de la norme eau potable avec tendance à la hausse

Source : AESN (données 2007)

Patrimoine naturel

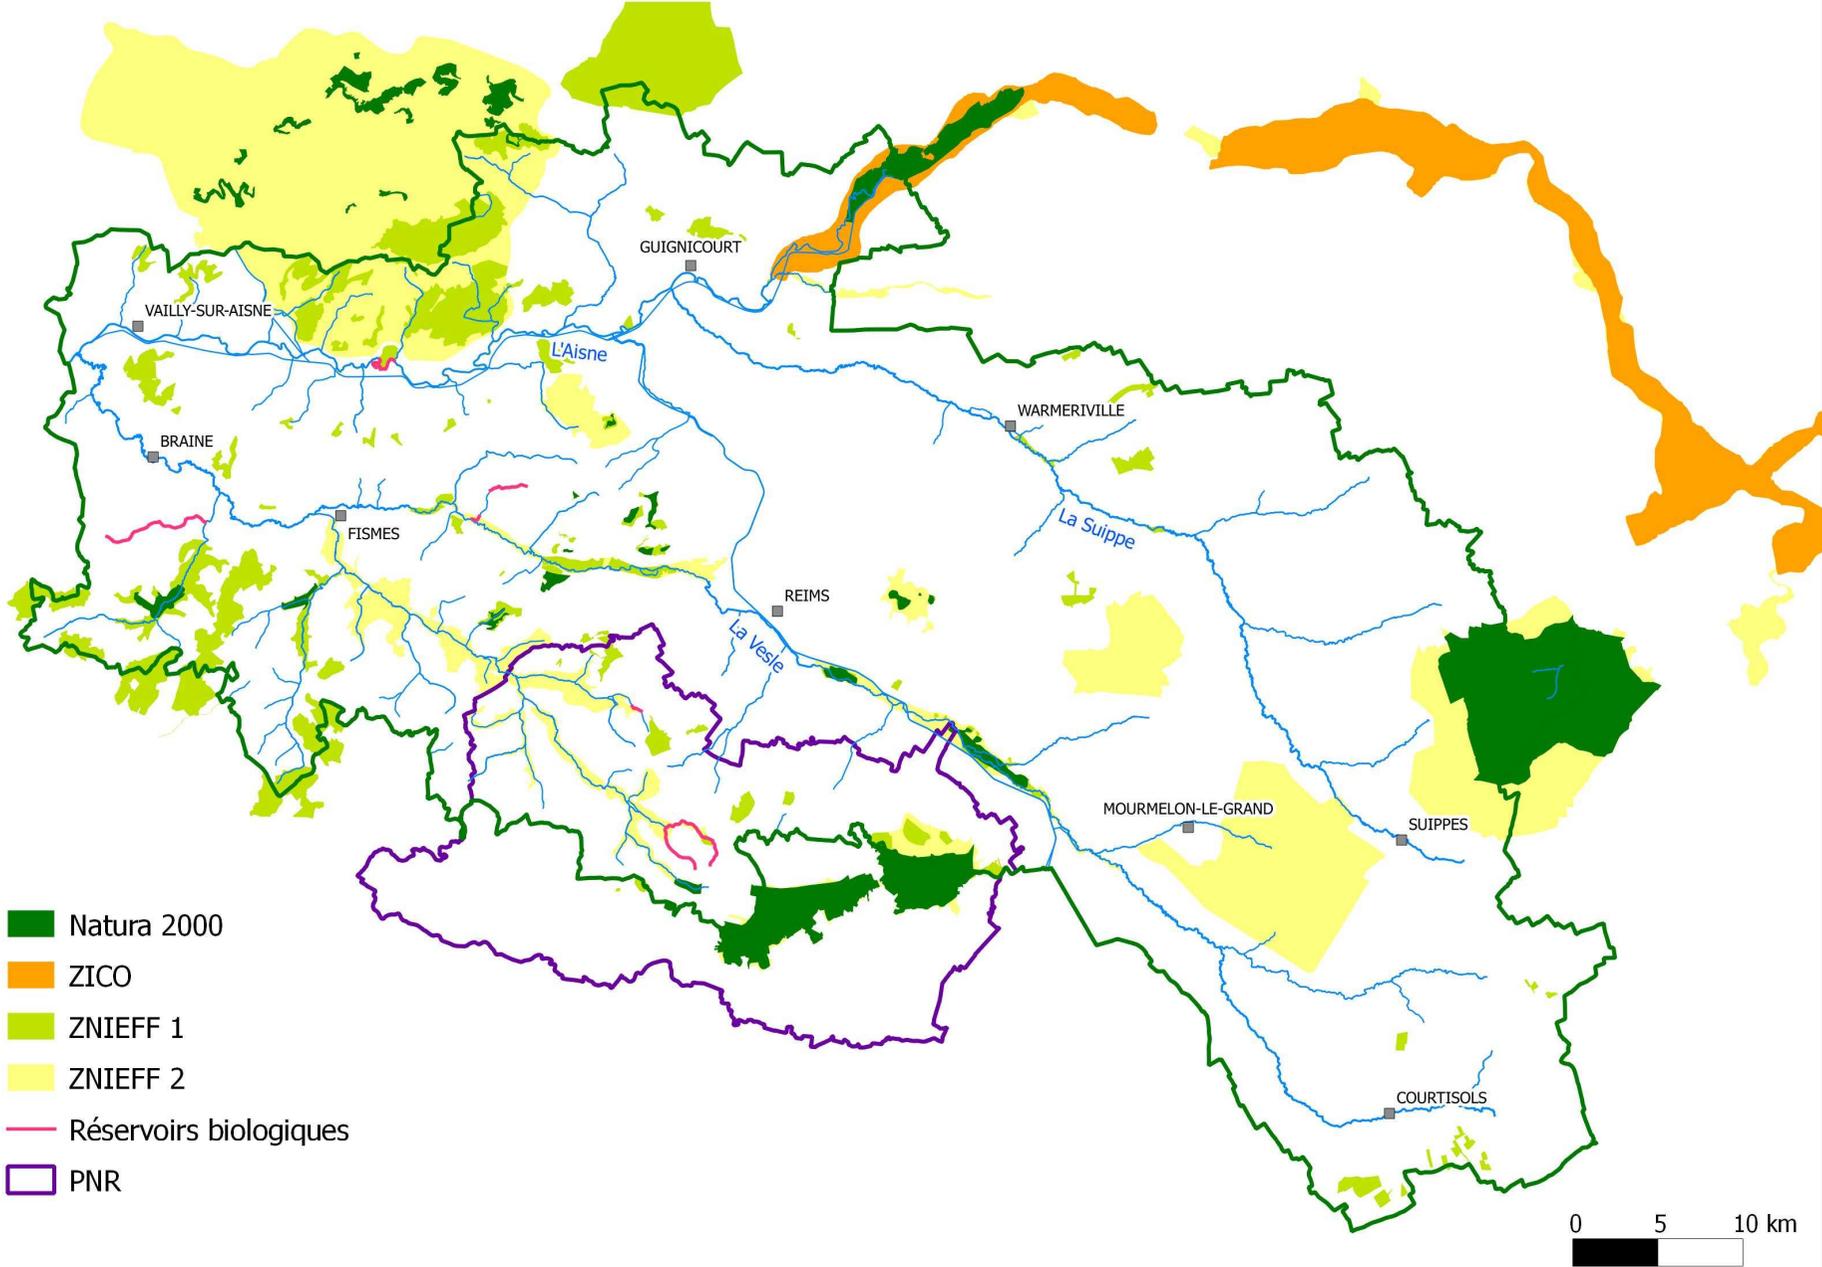

Obstacles aux écoulements et classement des cours d'eau

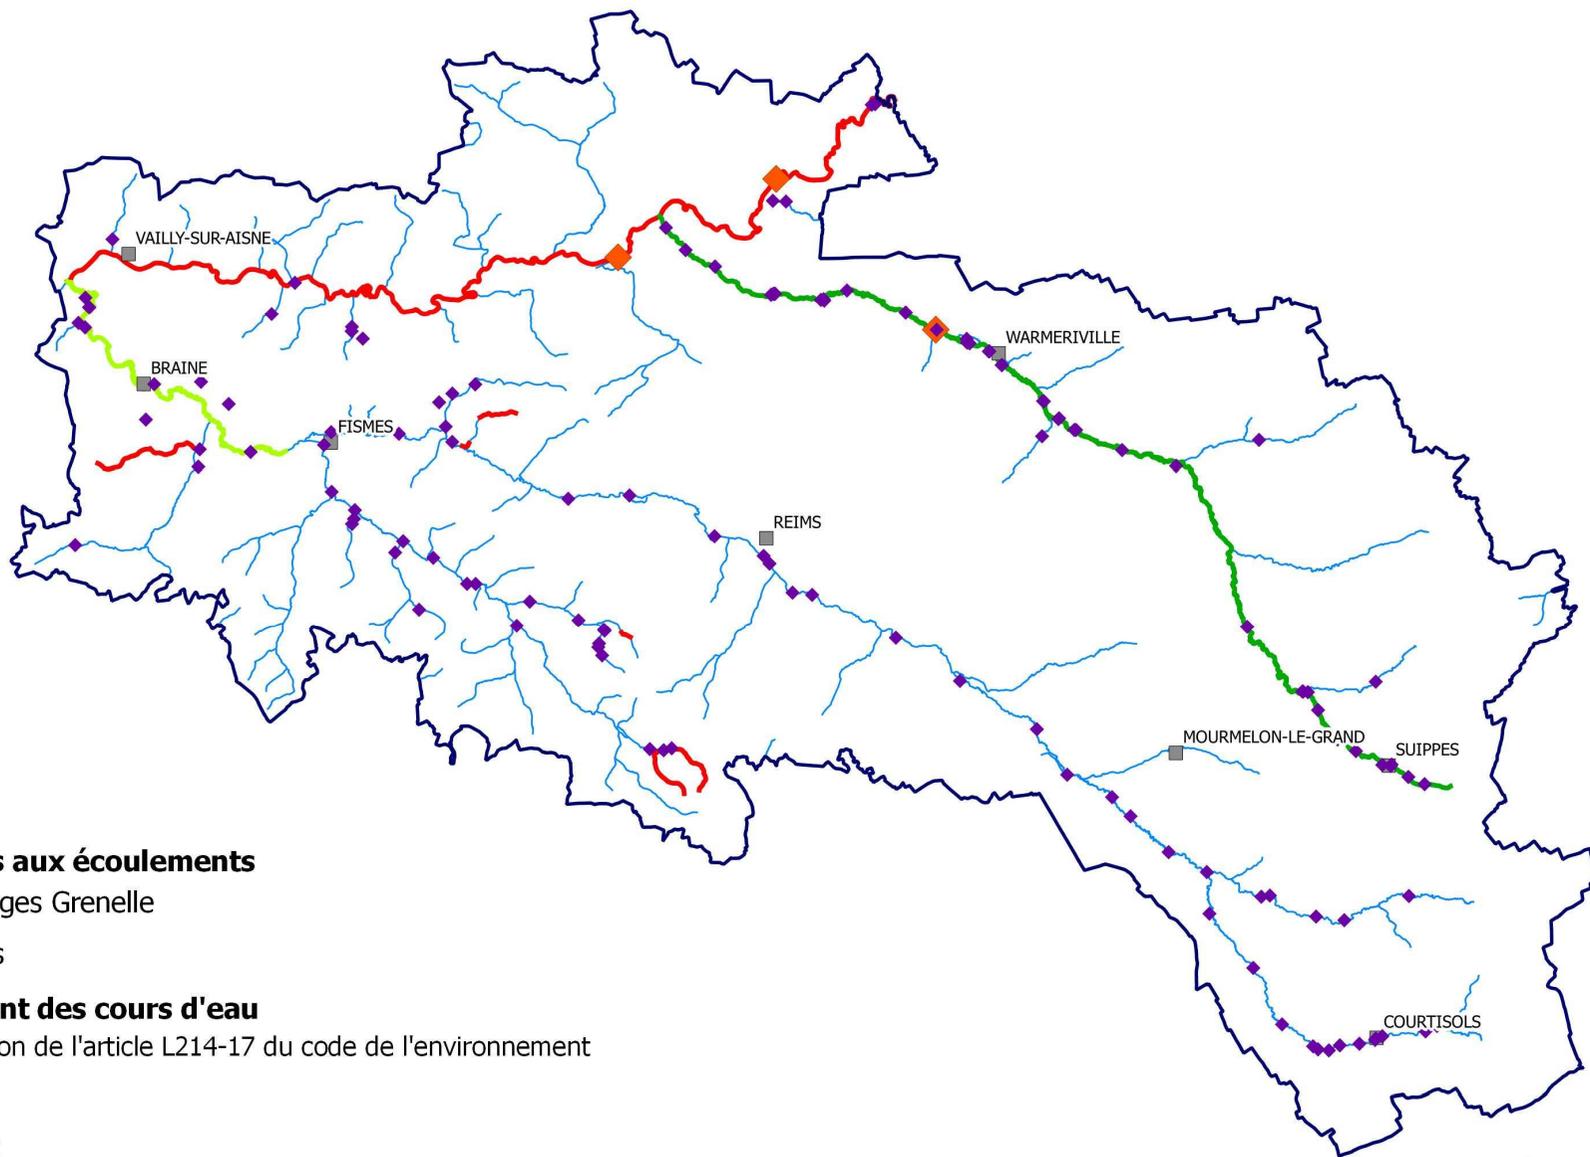

Obstacles aux écoulements

- ◆ Ouvrages Grenelle
- ◆ Autres

Classement des cours d'eau

en application de l'article L214-17 du code de l'environnement

- liste 1
- liste 2
- liste 2 à terme

Source : ROE (ONEMA)



Sensibilité à l'érosion en 2007

