Réalisation Géo-Hyd 05/2003

PRÉLÈVEMENTS ET USAGES CARACTÉRISTIQUES DE LA RESSOURCE EN EAU PAR COMMUNE EN 2000

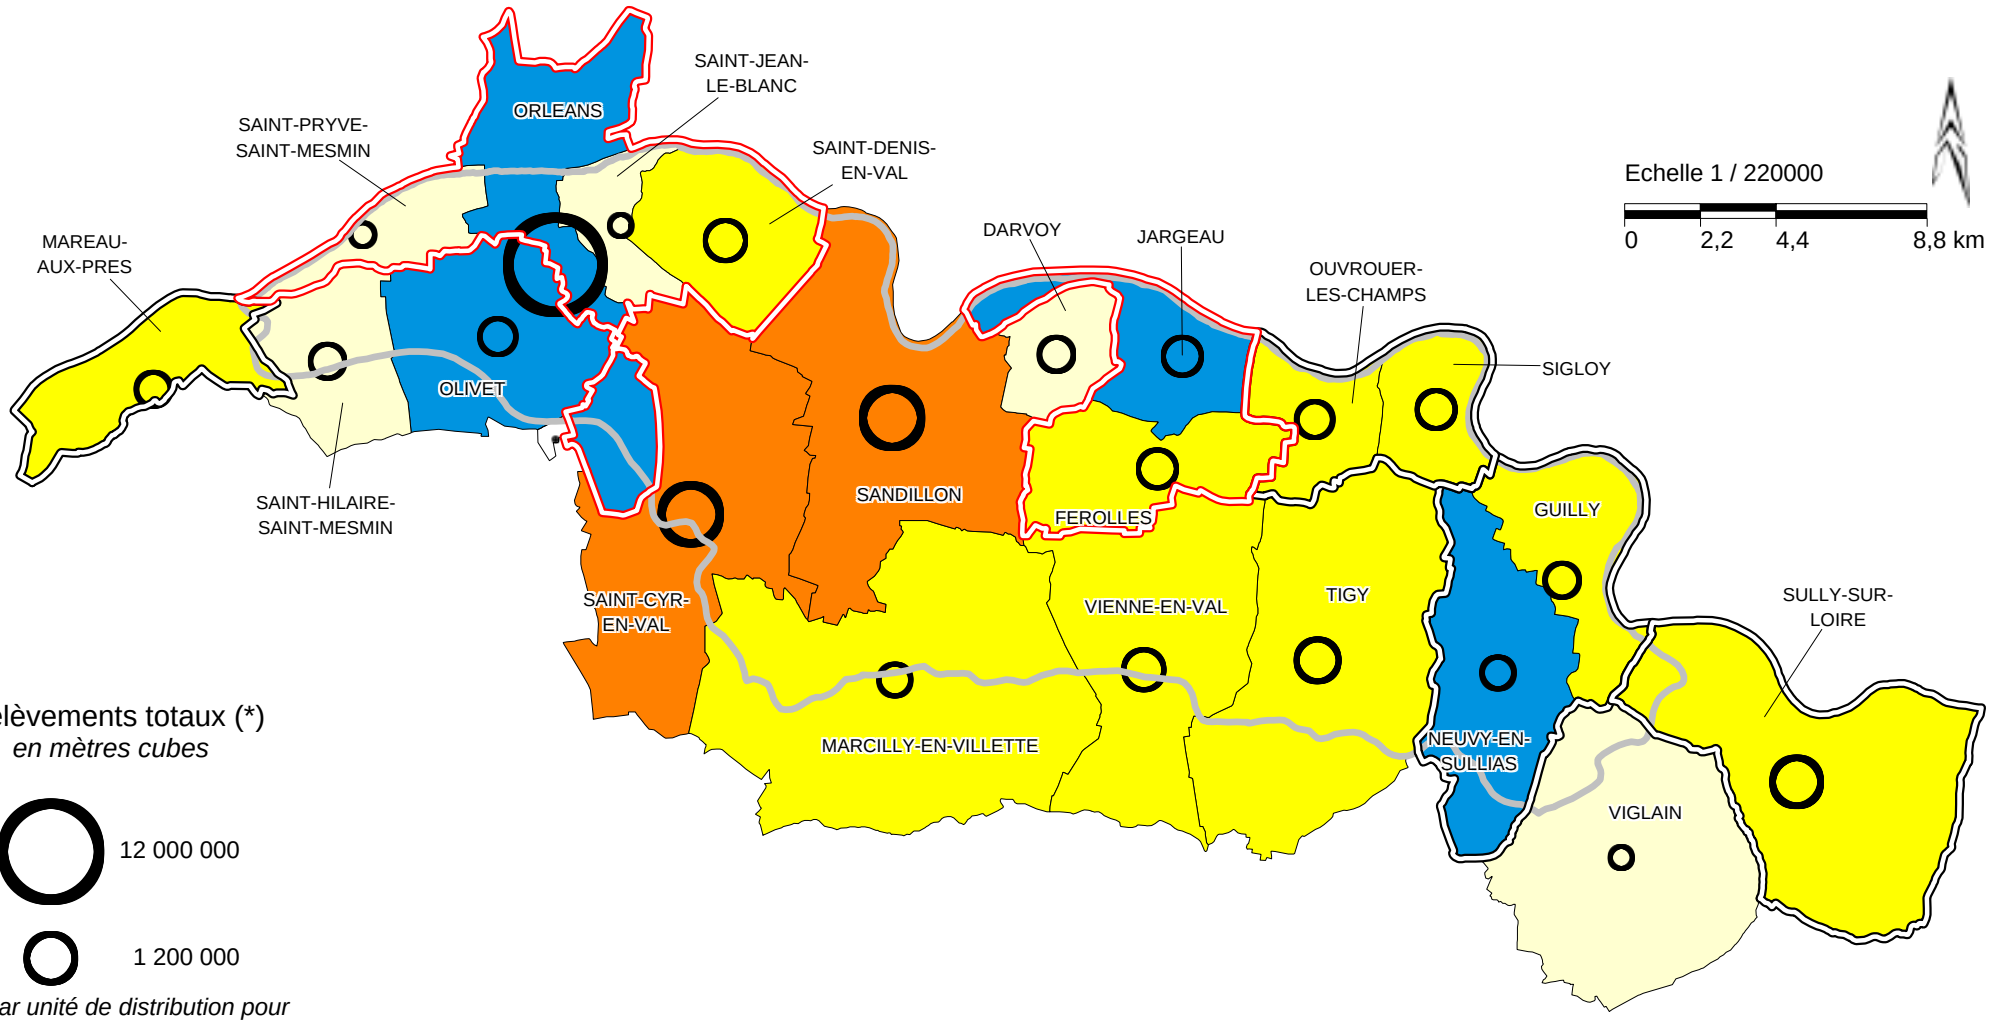

Prélèvements totaux (*)
en mètres cubes

12 000 000

1 200 000

(*) par unité de distribution pour l'alimentation en eau potable

Usage caractéristique

- eau potable
- industriel fort
- agricole en forte quantité
- agricole en quantité modéré

périmètre du SAGE Loiret

syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable

vente d'eau entre communes

Sources : BD CarThAgE©, Agence de l'Eau Loire-Bretagne

SAGE du bassin du LOIRET 2003, diagnostic